



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)

ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

СОСТАВ РАБОТЫ

Наименование документа	Шифр
Схема теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевско-го района Новосибирской области на период до 2040 года (актуализация на 2026 год)	50415.СТ-ПСТ.000.000
<i>Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года (актуализация на 2026 год)</i>	
Глава 1 «Существующее положение в сфере производ-ства, передачи и потребления тепловой энергии для це-лей теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.001.000
Приложение 1 «Тепловые нагрузки и потребление тепло-вой энергии абонентами»	50415.ОМ-ПСТ.001.001
Приложение 2 «Тепловые сети»	50415.ОМ-ПСТ.001.002
Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.001.003
Приложение 4 «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей»	50415.ОМ-ПСТ.001.004
Приложение 5 «Графическая часть»	50415.ОМ-ПСТ.001.005
Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.002.000
Приложение 1 «Характеристика существующей и пер-спективной застройки и тепловой нагрузки по элементам территориального деления»	50415.ОМ-ПСТ.002.001
Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.003.000
Приложение 1 «Графическая часть»	50415.ОМ-ПСТ.003.001
Глава 4 «Существующие и перспективные балансы теп-ловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	50415.ОМ-ПСТ.004.000
Приложение 1 «Перспективные гидравлические режимы тепловых сетей»	50415.ОМ-ПСТ.004.001
Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.005.000
Глава 6 «Существующие и перспективные балансы про-изводительности водоподготовительных установок и мак-	50415.ОМ-ПСТ.006.000

Наименование документа	Шифр
симального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»	
Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»	50415.ОМ-ПСТ.007.000
Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»	50415.ОМ-ПСТ.008.000
Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.009.000
Глава 10 «Перспективные топливные балансы»	50415.ОМ-ПСТ.010.000
Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.011.000
Приложение 1 «Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии, с моделированием режимов работы таких систем»	50415.ОМ-ПСТ.011.001
Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	50415.ОМ-ПСТ.012.000
Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.013.000
Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»	50415.ОМ-ПСТ.014.000
Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	50415.ОМ-ПСТ.015.000
Приложение 1 «Графическая часть»	50415.ОМ-ПСТ.015.001
Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.016.000
Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.017.000
Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения»	50415.ОМ-ПСТ.018.000

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень таблиц	14
Перечень рисунков	23
1. Функциональная структура организации теплоснабжения	26
1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации.....	26
1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО (ценовая зона)	34
1.3. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.....	36
1.4. Теплоснабжающие организации города Куйбышева с долей государственного или муниципального участия	37
1.5. Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно.....	38
2. Источники тепловой энергии.....	39
2.1. ЕТО АО «СГК-Новосибирск» Барабинская ТЭЦ	39
2.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования Барабинской ТЭЦ.....	40
2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Установленная электрическая мощность Барабинской ТЭЦ	42
2.1.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности Барабинской ТЭЦ	43
2.1.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто БТЭЦ.....	43
2.1.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	44
2.1.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок	46
2.1.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от Барабинской ТЭЦ Обоснование выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в	

зависимости от температуры наружного воздуха.....	50
2.1.8. Среднегодовая загрузка оборудования Барабинской ТЭЦ.....	53
2.1.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети от Барабинской ТЭЦ.....	54
2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии (мощности) Барабинской ТЭЦ в тепловые сети	56
2.1.11. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств Барабинской ТЭЦ	56
2.1.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии Барабинской ТЭЦ.....	57
2.1.13. Проектный и установленный топливный режим	57
2.1.14. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	58
2.1.15. Изменения эксплуатационных показателей Барабинской ТЭЦ в ретроспективном периоде.....	59
2.2. Источники тепловой энергии ЕТО ООО «Энергетик».....	60
2.2.1 Котельные ООО «Энергетик»	60
2.3 Источники тепловой энергии ЕТО ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО.....	80
2.3.1 Котельная ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО.....	80
3. Тепловые сети, сооружения на них.....	86
3.1 Тепловые сети в зоне деятельности ЕТО АО «СГК-Новосибирск»	86
3.1.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект, параметры тепловых сетей....	86
3.1.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	94
3.1.3 Тепловые пункты, насосные станции	94
3.1.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.....	99
3.1.5 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности. Фактические температурные режимы отпуска тепла и	

их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	99
3.1.6 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	102
3.1.7 Статистика отказов (аварийных ситуаций), восстановлений (аварийно- восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	103
3.1.8 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	104
3.1.9 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.....	104
3.1.10 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	105
3.1.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	106
3.1.12 Описание наиболее распространенных типов присоединений телопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	106
3.1.13 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.....	108
3.1.14 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.	108
3.1.15 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	109
3.1.16 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	110
3.1.17 Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование	

выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.....	110
3.1.18 Данные энергетических характеристик тепловых сетей.....	113
3.2 Тепловые сети ЕТО ООО «Энергетик»	113
3.2.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект, параметры тепловых сетей..	113
3.2.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	118
3.2.3 Тепловые пункты, насосные станции	118
3.2.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.....	119
3.2.5 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	119
3.2.6 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	121
3.2.7 Статистика отказов (аварийных ситуаций), восстановлений (аварийно- восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	121
3.2.8 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	121
3.2.9 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.....	122
3.2.10 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	122
3.2.11 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии	

и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям.....	122
3.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации и результаты их исполнения	122
3.2.13 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.....	123
3.3 Тепловые сети прочих ТСО	123
3.3.1 Тепловые сети ФКУ «СИЗО №2 ГУФСИН по НСО»	123
3.3.2 Бесхозные тепловые сети.....	124
3.4 Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений.....	125
4. Зоны действия источников тепловой энергии	126
4.1. Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.....	126
4.2. Зоны действия котельных	126
4.3. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	128
5. Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.....	130
5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	130
5.1.1. Договорные тепловые нагрузки потребителей, подключенных к источникам комбинированной выработки тепловой и электрической энергии города Куйбышева, ЕТО АО «СГК-Новосибирск»	130
5.1.2. Договорные тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельным ЕТО ООО «Энергетик»	131
5.1.3. Договорные тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельной ЕТО ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО»	132
5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	132
5.3. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.....	137
5.4. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального	

деления за отопительный период и за год в целом	137
5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	138
5.6. Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки.....	142
5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии	143
6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.....	144
6.1. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения ЕТО АО «СГК-Новосибирск»	144
6.1.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по Барабинской ТЭЦ.....	144
6.1.2. Резервы и дефицитов тепловой мощности нетто по системе теплоснабжения БТЭЦ	145
6.1.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от БТЭЦ до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	146
6.1.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности Барабинской ТЭЦ и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	146
6.1.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологической зоны действия БТЭЦ в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	146
6.2. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения ЕТО ООО «Энергетик»	146
6.2.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки котельных	147
6.2.2. Резервы и дефицитов тепловой мощности нетто по системам теплоснабжения ЕТО ООО «Энергетик»	149
6.2.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от котельных до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к	

потребителю	150
6.2.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности в системах теплоснабжения ЕТО ООО «Энергетик» и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	150
6.2.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологической зоны действия систем теплоснабжения ЕТО ООО «Энергетик» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	150
6.3. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения ЕТО ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО»	151
6.3.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки котельной	151
6.3.2. Резервы и дефицитов тепловой мощности нетто по системе теплоснабжения ЕТО ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО»	151
6.3.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от котельной до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	152
6.3.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности в системе теплоснабжения ЕТО ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	152
6.3.5. Резервы тепловой мощности нетто источника тепловой энергии и возможности расширения технологической зоны действия системы теплоснабжения ЕТО ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	152
7. Балансы теплоносителя	154
7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	154
7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в	

аварийных режимах систем теплоснабжения.....	158
7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.....	159
8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.....	160
8.1. Топливные балансы и система обеспечения топливом источника теплоснабжения ЕТО АО «СГК-Новосибирск»	160
8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива Барабинской ТЭЦ.....	160
8.1.2. Описание видов резервного и аварийного топлива Барабинской ТЭЦ и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	163
8.1.3. Описание особенностей характеристик топлив Барабинской ТЭЦ в зависимости от мест поставки.....	164
8.1.4. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии на Барабинской ТЭЦ.....	167
8.1.5. Анализ поставки топлива на Барабинскую ТЭЦ в периоды расчётных температур наружного воздуха	168
8.2. Топливные балансы и система обеспечения топливом источников теплоснабжения ЕТО ООО «Энергетик»	168
8.2.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для котельных ООО «Энергетик»	168
8.2.2. Описание видов резервного и аварийного топлива котельных ООО «Энергетик» и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	169
8.2.3. Описание особенностей характеристик котельных ООО «Энергетик» в зависимости от мест поставки.....	169
8.2.4. Анализ поставки топлива на котельные ООО «Энергетик» в периоды расчётных температур наружного воздуха.....	169
8.3. Описание использования местных видов топлива	170
8.4. Описание преобладающего в городе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения.....	170

8.5.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса города	170
9.	Надежность теплоснабжения	171
9.1.	Общие положения	171
9.2.	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	172
9.3.	Частота отключений потребителей	176
9.4.	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	177
9.5.	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)	178
9.6.	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2022 г. №1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»	181
9.7.	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении..	182
9.8.	Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	182
9.9.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	187
10.	Технико - экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	188
11.	Цены (Тарифы) в сфере теплоснабжения	190

11.1. Описание цен в ценовых зонах теплоснабжения.....	190
11.2. Плата за подключение к системе теплоснабжения	203
11.3. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.....	205
11.4. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	205
12. Описание существующих технических и технологических проблем	207
12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения.....	207
12.2. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения.....	207
12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.....	208
12.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.....	208

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Климатические характеристики города Куйбышева, для расчета отопления.....	27
Таблица 1.2 – Площадь жилых помещений обеспеченных отоплением и горячим водоснабжением.....	28
Таблица 1.3 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории города Куйбышева по состоянию на 2024 год.....	31
Таблица 2.1 – Технические характеристики турбоагрегатов БТЭЦ.....	41
Таблица 2.2 – Технические характеристики энергетических котлов БТЭЦ.....	41
Таблица 2.3 – Технические характеристики водогрейных котлов БТЭЦ.....	42
Таблица 2.4 – Технические характеристики паровых котлов БТЭЦ по состоянию на 2023 год.....	42
Таблица 2.5 – Технические характеристики РОУ БТЭЦ по состоянию на 2024 год.....	42
Таблица 2.6 – Установленная и располагаемая на конец года электрическая мощность и установленная тепловая мощность БТЭЦ в 2020-2024 годах.....	43
Таблица 2.7 – Потребление тепловой мощности на собственные нужды БТЭЦ в 2020-2024 годах, Гкал/ч.....	43
Таблица 2.8 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто БТЭЦ.....	44
Таблица 2.9 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов БТЭЦ.....	44
Таблица 2.10 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин БТЭЦ.....	45
Таблица 2.11 – Год проведения экспертизы промышленной безопасности основного оборудования БТЭЦ.....	45
Таблица 2.12 – Состав и состояние бойлеров ТФУ БТЭЦ.....	46
Таблица 2.13 – Характеристики сетевых насосов ТФУ БТЭЦ.....	47
Таблица 2.14 – Температурный график регулирования отпуска тепла от БТЭЦ.....	50
Таблица 2.15 – Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности БТЭЦ.....	53
Таблица 2.16 – Приборы учета тепловой энергии БТЭЦ.....	54
Таблица 2.17 – Характеристики твердого топлива, сжигаемого на БТЭЦ.....	58

Таблица 2.18 – Характеристики природного газа и жидкого топлива, сжигаемого на БТЭЦ	58
Таблица 2.19 – Эксплуатационные показатели БТЭЦ в ретроспективном периоде	59
Таблица 2.20 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности ООО «Энергетик»	61
Таблица 2.21 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ООО «Энергетик» в 2024 году, Гкал/ч	62
Таблица 2.22 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива котельными в зоне деятельности ООО «Энергетик»	62
Таблица 2.23 – Срок службы и год последней реконструкции котельного оборудования	63
Таблица 2.24 – Темперный график регулирования сетевой воды для котельных ООО «Энергетик» на отопительный сезон 2024/2025 годов	65
Таблица 2.25 – Состав и технические характеристики насосного оборудования котельных в зоне деятельности ООО «Энергетик»	66
Таблица 2.26 – Состав и технические характеристики теплообменников котельных в зоне деятельности ООО «Энергетик»	67
Таблица 2.27 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ООО «Энергетик»	75
Таблица 2.28 – Установленный топливный режим котельных в зоне деятельности ООО «Энергетик»	76
Таблица 2.29 – Установленный топливный режим котельных и основное оборудование установленной в 2016-2021 годах	77
Таблица 2.30 – Изменение эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ООО «Энергетик»	77
Таблица 2.31 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО	81
Таблица 2.32 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной на 2021-2023 гг., Гкал/ч	82
Таблица 2.33 – Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО за 2021-2023 год	82
Таблица 2.34 – Срок службы и год последней реконструкции котельного оборудования котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО	83
Таблица 2.35 – Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельной ФКУ	

СИЗО-2 ГУФСИН по НСО	83
Таблица 2.36 – Среднегодовая загрузка оборудования котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО	84
Таблица 2.37 – Установленный топливный режим котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО	85
Таблица 2.38 – Изменение эксплуатационных показателей котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО	85
Таблица 3.1 - Распределение протяженности тепловых сетей по назначению АО «СГК-Новосибирск»	87
Таблица 3.2 – Распределение суммарной протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по диаметрам трубопроводов	87
Таблица 3.3 – Распределение протяженности и материальной характеристики магистральных тепловых сетей по диаметрам трубопроводов	88
Таблица 3.4 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей отопления по диаметрам трубопроводов	89
Таблица 3.5 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей ГВС по диаметрам трубопроводов	90
Таблица 3.6 – Распределение протяженности и материальной характеристики магистральных тепловых сетей по способам прокладки	91
Таблица 3.7 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей отопления по способам прокладки	92
Таблица 3.8 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных сетей ГВС по способам прокладки	92
Таблица 3.9 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки	93
Таблица 3.10 – Сведения о количестве и средней тепловой мощности ЦТП в зоне деятельности ЕТО АО «СГК-Новосибирск»	94
Таблица 3.11 - Сведения о количестве и средней тепловой мощности ИТП в зоне деятельности ЕТО АО «СГК-Новосибирск»	94
Таблица 3.12 - Перечень ЦТП теплосетевой организации АО «СГК-Новосибирск» ОП Барабинская ТЭЦ по состоянию на 2023 год	95
Таблица 3.13 - Характеристика оборудования ЦТП и насосных станций.	96
Таблица 3.14 - Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска	

тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (с учетом скорости ветра)	
АО «СГК-Новосибирск» ОП Барабинская ТЭЦ.....	100
Таблица 3.15 – Статистика отказов на тепловых сетях АО «СГК-Новосибирск»	103
Таблица 3.16 – Динамика изменения отказов и восстановлений на магистральных тепловых сетях в зоне действия Барабинской ТЭЦ.....	103
Таблица 3.17 – Динамика изменения отказов и восстановлений на распределительных тепловых сетях в зоне действия Барабинской ТЭЦ.....	104
Таблица 3.18 – Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающей организации АО «СГК-Новосибирск» ОП Барабинская ТЭЦ, тыс. Гкал	105
Таблица 3.19 - Нормативные и фактические потери теплоносителя в тепловых сетях в зоне деятельности теплоснабжающей организации в целом АО «СГК-Новосибирск» ОП Барабинская ТЭЦ, тыс.тонн	105
Таблица 3.20 - Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)).....	108
Таблица 3.21 - Данные об оснащенности потребителей г. Куйбышева приборами коммерческого учета тепловой энергии	108
Таблица 3.22 - Сведения об оснащенности системами автоматизации тепловых пунктов АО «СГК-Новосибирск» по состоянию на 2023 год	109
Таблица 3.23 – Распределение тепловых сетей ООО «Энергетик».....	113
Таблица 3.24 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей ООО «Энергетик» по диаметрам трубопроводов.....	114
Таблица 3.25 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей отопления по диаметрам трубопроводов.....	115
Таблица 3.26 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей ГВС по диаметрам трубопроводов.....	116
Таблица 3.27 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей отопления по способам прокладки.....	116
Таблица 3.28 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных сетей ГВС по способам прокладки	117
Таблица 3.29 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки	117
Таблица 3.30- Режимы работы тепловых сетей ООО «Энергетик» в отопительный сезон	

2024/2025 гг	121
Таблица 3.31 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по диаметрам трубопроводов.....	123
Таблица 3.32 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по способу прокладки.....	124
Таблица 3.33 – Изменения материальной характеристики тепловых сетей АО «СГК-Новосибирск»	125
Таблица 4.1 – Перечень котельных	126
Таблица 5.1 – Договорные тепловые нагрузки БТЭЦ.....	130
Таблица 5.2 – Суммарные расчетные договорные тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельным ООО «Энергетик», Гкал/ч	131
Таблица 5.3 – Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах БТЭЦ	136
Таблица 5.4 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области	139
Таблица 5.5 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Новосибирской области	140
Таблица 5.6 – Нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Новосибирской области..	141
Таблица 5.7 – Договорные и расчетные тепловые нагрузки в горячей воде	142
Таблица 6.1 – Тепловой баланс БТЭЦ, Гкал/ч	144
Таблица 6.2 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных ООО «Энергетик», Гкал/ч	147
Таблица 6.3 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО», Гкал/ч	151
Таблица 7.1 – Плановые потери теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО АО «СГК – Новосибирск» , мЗ	154
Таблица 7.2 – Плановые потери теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Энергетик», мЗ.....	154
Таблица 7.3 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия Барабинской ТЭЦ	155
Таблица 7.4 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия котельных ООО «Энергетик»	155
Таблица 8.1 – Топливный баланс Барабинской ТЭЦ.....	161

Таблица 8.2 - Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой и электрической энергии.....	163
Таблица 8.3 – Утвержденные значения запасов каменного угля и топочного мазута на Барабинской ТЭЦ, тыс. т н.т.....	164
Таблица 8.4 – Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на Барабинской ТЭЦ.....	167
Таблица 8.5 – Характеристики и расход газообразного топлива, сжигаемого на Барабинской ТЭЦ.....	167
Таблица 8.6 – Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на Барабинской ТЭЦ.....	167
Таблица 8.7 – Доли сжигаемого топлива на Барабинской ТЭЦ	168
Таблица 8.8 – Топливный баланс котельных ООО «Энергетик»	168
Таблица 9.1 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия Барабинской ТЭЦ зоны деятельности ЕТО АО «СГК-Новосибирск»	173
Таблица 9.2 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия котельной «Ветлечебницы» (ЕТО ООО «Энергетик»)	174
Таблица 9.3 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия котельной «Интернат» (ЕТО ООО «Энергетик»)	174
Таблица 9.4 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия котельной «Тополек» (ЕТО ООО «Энергетик»)	175
Таблица 9.5 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия котельной «Спиртзавод» (ЕТО ООО «Энергетик»)	175
Таблица 9.6 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия котельной «Телецентр» (ЕТО ООО «Энергетик»)	175
Таблица 9.7 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия котельной «Звездная» (ЕТО ООО «Энергетик»)	175
Таблица 9.8 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО ООО «Энергетик»	176
Таблица 9.9 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области (ЕТО ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области).....	176
Таблица 9.10 – Показатели восстановления на тепловых сетях в зоне действия Барабинской ТЭЦ.....	178
Таблица 9.11 – Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения ООО «Энергетик»	

.....	185
Таблица 9.12 – Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области	186
Таблица 10.1 – Техничко-экономические показатели производства тепловой энергии Барабинской ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» , без НДС	188
Таблица 10.2 – Техничко-экономические показатели производства тепловой энергии ООО «Энергетик» (без НДС)	189
Таблица 11.1 – Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2023 год.....	191
Таблица 11.2 – Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2022 год (приказ ДТ НСО от 28.10.2022 № 261-ТЭ).....	192
Таблица 11.3 – Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2023 год (приказ ДТ НСО от 15.11.2022 № 294-ТЭ).....	192
Таблица 11.4 – Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2024 год.....	193
Таблица 11.5 – Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024 год (приказ ДТ НСО от 14.11.2023 № 296-ТЭ).....	193
Таблица 11.6 – Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2025 год.....	194
Таблица 11.7 – Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской	

области на 2025 год	195
Таблица 11.8 – График поэтапного равномерного доведения предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, до уровней, определяемых в соответствии с ПП РФ от 15.12.2017 г., № 1562	196
Таблица 11.9 – Цены на тепловую энергию для потребителей АО «СГК-Новосибирск» в соответствии с п. 2.1.9.1. Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения от 16.09.2022, подписанного между АО «СИБЭКО» и Администрацией города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, в ценовой зоне теплоснабжения на 2023 год.	197
Таблица 11.10 – Цены на тепловую энергию для потребителей АО «СГК-Новосибирск» в соответствии с п. 2.1.9.1. Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения от 16.09.2022, подписанного между АО «СИБЭКО» и Администрацией города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, в ценовой зоне теплоснабжения на 2024 год.	197
Таблица 11.11- Приложение №2 к приказу департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 г. № 557-ТЭ: «Тарифы на горячую воду, поставляемую Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городской округ — город Новосибирск Новосибирской области, на 2023 год в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию»	199
Таблица 11.12- Тарифы на горячую воду, поставляемую Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2024 год в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию	200
Таблица 11.13- Тарифы на горячую воду, поставляемую Акционерным обществом «СГК-Новосибирск» потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование	

городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2025 год в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию (утверждено приказом ДТ НСО от 20.12.2024 № 664-ТЭ/НПА).....	202
Таблица 11.14 – Тарифы на подключение потребителей в городе Куйбышеве за 2020-2024 г.г., тыс. руб./Гкал/ч	204
Таблица 11.15 – Плата за услуги по поддержанию резервной мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей в зонах деятельности ЕТО (с НДС), тыс. руб/Гкал/ч/мес.....	205

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Место расположения источников тепла на территории города Куйбышева	28
Рисунок 1.2 – Границы зон деятельности ЕТО на территории города Куйбышева	33
Рисунок 2.1 – Принципиальная тепловая схема БТЭЦ	48
Рисунок 2.2 – Схема выдачи тепловой мощности БТЭЦ	49
Рисунок 2.3 – Утвержденный температурный график регулирования сетевой воды для БТЭЦ на отопительный сезон 2024-2025 годов.....	52
Рисунок 2.4 – Коэффициенты использования электрической и теплофикационной мощности БТЭЦ.....	53
Рисунок 2.5 – Технологическая схема котельной №53 «Спиртзавод»	68
Рисунок 2.6 – Технологическая схема котельной №54 «Школа-интернат»	69
Рисунок 2.7 – Технологическая схема котельной №55 «Ветлечебница».....	70
Рисунок 2.8 – Технологическая схема котельной №56 «Тополек»	71
Рисунок 2.9 – Технологическая схема котельной №57 «Школа №5»	72
Рисунок 2.10 – Технологическая схема котельной №58 «Телецентр»	73
Рисунок 2.11 – Технологическая схема котельной №59 «Звездная»	74
Рисунок 3.1 – Распределение суммарной протяженности трубопроводов магистральных тепловых сетей по диаметрам.....	88
Рисунок 3.2 – Распределение протяженности трубопроводов магистральных тепловых сетей по диаметрам	89
Рисунок 3.3 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных тепловых сетей отопления по диаметрам.....	90
Рисунок 3.4 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных тепловых сетей ГВС по диаметрам.....	91
Рисунок 3.5 – Распределение протяженности трубопроводов магистральных тепловых сетей по типу прокладки	91
Рисунок 3.6 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных тепловых сетей отопления по типу прокладки.....	92
Рисунок 3.7 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных сетей ГВС по типу прокладки.....	93
Рисунок 3.8 – Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей по годам прокладки	93

Рисунок 3.9 – Температурный график и температура сетевой воды по выводам 1-й и 2-й Городской тепловой вывод	101
Рисунок 3.10 – Температурный график и температура сетевой воды по выводу Собственные нужды.....	101
Рисунок 3.11 – Температурный график и температура сетевой воды по выводу Химзавод	102
Рисунок 3.12 – Схемы присоединения теплотребляющих установок потребителей к тепловым сетям	107
Рисунок 3.13 – Акт передачи тепловых сетей.....	111
Рисунок 3.14 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных тепловых сетей отопления и ГВС по диаметрам и материальной характеристике.....	114
Рисунок 3.15 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных тепловых сетей отопления по диаметрам и материальной характеристике	115
Рисунок 3.16 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных тепловых сетей ГВС по диаметрам.....	116
Рисунок 3.17 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных тепловых сетей отопления и ГВС по типу прокладки	117
Рисунок 3.18 – Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей по годам прокладки	118
Рисунок 3.19 – Температурный график регулирования температуры сетевой воды для котельных ООО «Энергетик» на отопительный сезон 2024-2025 годов	120
Рисунок 3.20 - Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам трубопроводов.....	124
Рисунок 3.21 - Распределение протяженности тепловых сетей по способу прокладки.	124
Рисунок 4.1 – Расположение источников тепловой энергии и их зоны действия на территории города Куйбышева.....	127
Рисунок 5.1 – Определение фактического отпуска тепловой энергии по выводам 1-й и 2- й Городской тепловой вывод	134
Рисунок 5.2 – Определение фактического отпуска тепловой энергии по выводу Собственные нужды.....	135
Рисунок 5.3 – Определение фактического отпуска тепловой энергии по выводу Химзавод	135
Рисунок 5.4 – Определение фактического отпуска тепловой энергии в виде пара на ФКП «Анозит»	136

Рисунок 8.1 – Паспорт качества мазута за сентябрь 2024 года	165
Рисунок 8.2 – Паспорт качества каменного угля за август 2024 года	166
Рисунок 9.1 – Зоны ненормативной надежности Барабинской ТЭЦ.....	179
Рисунок 9.2 – Сравнительная оценка средних значений вероятности безотказной работы систем теплоснабжения города Куйбышев	180
Рисунок 9.3 – Сравнительная оценка средних значений коэффициента готовности систем теплоснабжения города Куйбышев	180

1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Город Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области – город областного значения, административный центр Куйбышевского района Новосибирской области. Образует муниципальное образование город Куйбышев со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. Город Куйбышев основан в 1722 году на реке Каинке как военное укрепление, слобода Каин (татарское «каен» - «берёза»). В 1782 году слобода преобразована в город Каинск, в 1935 году переименован в Куйбышев в память о советском партийном деятеле В. В. Куйбышеве, отбывавшем здесь ссылку.

Численность населения города на 01.05.2025 составила 43 536 человек, площадь города - 109,73 км².

Климат города Куйбышева является резко континентальным с суровой и продолжительной зимой, жарким коротким летом, короткой и бурно протекающей весной и короткой осенью. Средняя температура января составляет минус 20,7 °С, средняя температура июля – плюс 21,5 °С. Заморозки в северной части начинаются в первой декаде сентября.

Климатические характеристики города, для дальнейших расчетов, представлены в таблице 1.1. Климатические характеристики приняты для города Куйбышева «Свода правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 декабря 2020 г. N 859/пр, дата введения - 25 июня 2021 г.).

Таблица 1.1 – Климатические характеристики города Куйбышева, для расчета отопления

№ п/п	Параметры	Ед. изме- рения	Величина
1	Температура внутри жилого помещения, принятая для расчета тепловой нагрузки отопления	°С	20
2	Оптимальная норма температуры жилых комнат при температуре наружного воздуха расчетной на отопление ниже -31 °С (ГОСТ 30494-2011)	°С	21-23
3	Расчетная на отопление температура наружного воздуха	°С	-38
4	Средняя за период меньше-равно -10 °С температура наружного воздуха*	°С	-7,3
5	Продолжительность периода температуры наружного воздуха меньше-равно -10 °С	сут.	241
6	Средняя за отопительный период температура наружного воздуха	°С	-8,5
7	Продолжительность отопительного периода	сутки	224
		часы	5 760
8	Коэффициент пересчета тепловой нагрузки отопления на среднюю за отопи- тельный период температура наружного воздуха	--	0,49
9	Глубина промерзания грунта для суглинистых и глинистых грунтов	м	2
10	Допустимое снижение подачи теплоты от источника, до потребителя при аварийных случаях	%	88,6
11	Продолжительность работы систем централизованного теплоснабжения в неотопительный период, с учетом обслуживания тепловых сетей	сутки	129
		часы	3 096
12	Градус сутки отопительного периода (GSOP), для температуры в жил. поме- щении 22 °С	°С*сут	6 832
13	Градус сутки отопительного периода (GSOP), для температуры в помещениях лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-интернатов для престарелых 22 °С	°С*сут	7 061

*средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут/год, отопительного периода, принимае-
мые по СП 131.13330.2012 для жилых и общественных зданий для периода со среднесуточной температурой
наружного воздуха не более 8 °С, а при проектировании лечебно-профилактических, детских учреждений и домов-
интернатов для престарелых не более 10 °С; (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 14.12.2018
N 807/пр)

В городе преобладает централизованное теплоснабжение жилищно-коммунального сектора от Барабинской ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» (АО «СИБЭКО»)¹ с установленной тепловой мощностью 293 Гкал/ч, семи котельных ООО «Энергетик», с суммарной установленной тепловой мощностью 9,05 Гкал/ч и котельной ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» с установленной тепловой мощностью 2,69 Гкал/ч. Суммарная установленная тепловая мощность вышеперечисленных источников теплоснабжения составляет 304,74 Гкал/ч.

Город Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области с местом расположения источников теплоснабжения представлен на рисунке 1.1.

¹ С 28 февраля 2024 года Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (сокращенно АО «СИБЭКО») переименована в Акционерное общество «СГК-Новосибирск» (сокращенно АО «СГК-Новосибирск»)

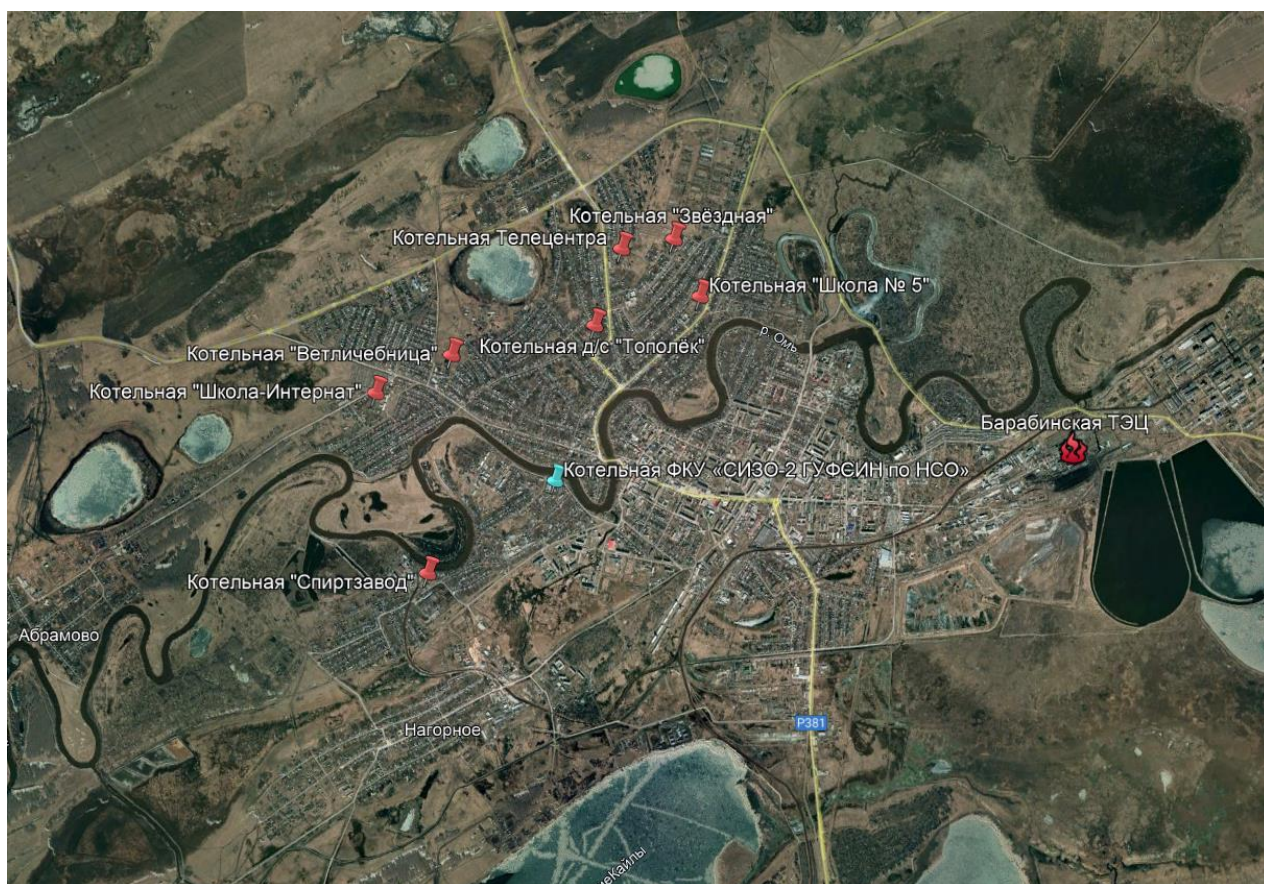


Рисунок 1.1 – Место расположения источников тепла на территории города Куйбышева

Данные площади жилых помещений жилищного сектора города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, подключенных к системам централизованного теплоснабжения (СЦТ) согласно форме федерального статистического наблюдения № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде» представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Площадь жилых помещений обеспеченных отоплением и горячим водоснабжением

	На 01.01.2022 г.		На 01.01.2023 г.		На 01.01.2024 г.		На 01.01.2025 г.	
	тыс.м ²	%	тыс.м ²	%	тыс.м ²	%	тыс.м ²	%
Общая площадь жилых помещений, в т.ч.	1288,1	100,0	1295,9	100,0	1303,7	100,0	1301,6	100,0
- МКД	517,2	40,2	517,8	40,0	518,4	39,8	521,3	40,1
Площадь жилых помещений с отоплением, в т.ч.	935,3	72,6	941	72,6	946,7	72,6	946,7	72,7
- подключенных к СЦТ	919,7	71,4	924,8	71,4	929,9	71,3	928,3	71,3
- МКД подключённых к СЦТ	517,2	40,2	517,8	40,0	518,4	39,8	521,3	40,1
Площадь жилых помещений с ГВС, в т.ч.	850,5	66,0	858,2	66,2	866,0	66,4	861,7	66,2
- подключенных к СЦТ	248,1	19,3	254,5	19,6	261,1	20,0	258,0	19,8
- МКД подключённых к СЦТ	248,1	19,3	249,4	19,2	250,7	19,2	252,9	19,4

Общественно – деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения.

В централизованном теплоснабжении ЖКС г. Куйбышева на 01.01.2025 года принимают участие следующие теплоснабжающие и теплосетевые организации:

- Акционерное общество «СГК-Новосибирск», входит в состав ООО «СГК», имеет статус ЕТО в зоне действия Барабинской ТЭЦ:
 - ОП «Барабинская ТЭЦ» АО «СГК-Новосибирск» с установленной тепловой мощностью 293 Гкал/ч (в том числе по турбоагрегатам – 213 Гкал/ч), эксплуатацию тепловых сетей осуществляет участок тепловых сетей Барабинской ТЭЦ (далее - БТЭЦ);
- ООО «Энергетик» осуществляет функцию ЕТО в зоне действия семи изолированных систем теплоснабжения на базе котельных:
 - котельная № 53 «Спиртзавод», с установленной тепловой мощностью 1,995 Гкал/ч, расположена по ул. Омская, д. 2;
 - котельная № 54 «Школа-интернат», с установленной тепловой мощностью 2,107 Гкал/ч, расположена по ул. Интернатская, д. 2а;
 - котельная № 55 «Ветлечебница», с установленной тепловой мощностью 1,144 Гкал/ч, расположена по ул. Иванова, д. 2а;
 - котельная № 56 «Тополек», с установленной тепловой мощностью 0,74 Гкал/ч, расположена по ул. Мичурина, д. 1;
 - котельная № 57 «Школа №5», с установленной тепловой мощностью 1,72 Гкал/ч, расположена по ул. Каинская, д. 78;
 - котельная № 58 «Телецентр», с установленной тепловой мощностью 0,7 Гкал/ч, расположена по ул. Невского, д. 64;
 - котельная № 59 «Звездная», с установленной тепловой мощностью 0,65 Гкал/ч, расположена по ул. Звездная.
- ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» осуществляет функцию ЕТО в зоне действия одной изолированной системы теплоснабжения на базе котельной:
 - котельная ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» с установленной тепловой мощностью 2,69 Гкал/ч, расположена по ул. Агафонова, д. 35.

Преобладающим видом топлива для источников теплоснабжения является уголь, на него приходится порядка 99,2% всего потребления (по факту работы в 2024 году).

На 01.01.2025 год организация теплоснабжения осуществлялось в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 и ранее утвержденной схемой

посредством определения ЕТО: были утверждены зоны деятельности с назначением в каждой зоне единой теплоснабжающей организации.

На 01.01.2025 года, на территории города Куйбышева, согласно утвержденной схеме теплоснабжения, функционируют три единых теплоснабжающих организации.

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории города Куйбышева по состоянию на 01.01.2025 представлены в таблице 1.3.

На рисунке 1.2 представлены границы зон деятельности ЕТО на территории города Куйбышева (ЕТО под номерами кода их зоны деятельности).

Таблица 1.3 – Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории города Куйбышева по состоянию на 2024 год

№ системы теплоснабжения (№ СЦТ)	Наименования источников	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	№ зоны деятельности (Код ЕТО)	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
1	Барабинская ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» - Савкина грива ул., 1/1	АО «СГК-Новосибирск»	ИСТОЧНИК / ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	1	АО «СГК-Новосибирск»	Владение на праве собственности или ином законном основании ИСТОЧНИКОМ тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ с наибольшей тепловой емкостью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)
2	Котельная № 53 «Спирт-завод» ООО «Энергетик» - Омская ул.	ООО «Энергетик»	ИСТОЧНИК / ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	2	ООО «Энергетик»	Владение на праве собственности или ином законном основании ИСТОЧНИКАМИ тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)
3	Котельная № 54 «Школа-интернат» ООО «Энергетик» - Интернатская ул., 2А	ООО «Энергетик»	ИСТОЧНИК / ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ			
4	Котельная № 55 «Ветле-чебница» ООО «Энергетик» - Иванова ул., 2А	ООО «Энергетик»	ИСТОЧНИК / ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ			
5	Котельная № 56 «Тополек» ООО «Энергетик» - Мичурина ул., 1	ООО «Энергетик»	ИСТОЧНИК / ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ			
6	Котельная № 57 «Школа № 5» ООО «Энергетик» - Каинская ул., 78	ООО «Энергетик» МБОУ СОШ № 5	ИСТОЧНИК ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ			
7	Котельная № 58 «Теле-центр» ООО «Энергетик» - Александра Невского ул., 64	ООО «Энергетик»	ИСТОЧНИК / ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ			
8	Котельная № 59 «Звездная» ООО «Энергетик» - Звездная ул.	ООО «Энергетик»	ИСТОЧНИК / ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ			
9	Котельная ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Но-	ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосиби-	ИСТОЧНИК	3	ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосиби-	Владение на праве собственности или ином законном основании ИСТОЧНИКОМ тепловой энергии с наибольшей рабочей тепло-

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

№ системы теплоснабжения (№ СЦТ)	Наименования источников	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Объекты системы теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	№ зоны деятельности (Код ЕТО)	Утвержденная ЕТО	Основание для присвоения статуса ЕТО
	новосибирской области - Агафонова ул., 35	новосибирской области АО «СГК-Новосибирск»	ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ		новосибирской области	вой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808)



Рисунок 1.2 – Границы зон деятельности ЕТО на территории города Куйбышева

1.2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО (ценовая зона)

Распоряжением Правительства РФ от 19 июля 2022 г. N 1977-р муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

В соответствии со ст.23.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ ценовые зоны теплоснабжения – поселения, городские округа, в которых цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую ЕТО в системе теплоснабжения потребителям, ограничены предельным уровнем цен.

В связи с отнесением муниципального образования городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабжения, на территории города изменена система ценообразования и система отношений в сфере теплоснабжения:

ЕТО - является единым закупщиком и поставщиком тепловой энергии (мощности) в зоне своей деятельности, а также единым центром ответственности перед каждым потребителем. Взаимоотношения между ЕТО и другими теплоснабжающими, теплосетевыми организациями строятся в рамках свободных договорных отношений.

Устанавливается только предельный уровень цены на тепловую энергию для конечного потребителя.

Наибольшая зона деятельности приходится на АО «СГК-Новосибирск», входит в состав ООО «СГК», утвержденной в качестве ЕТО, код зоны деятельности 1 в системах теплоснабжения города. ЕТО АО «СГК-Новосибирск» осуществляет продажу тепловой энергии и теплоносителя, выработанных на источнике – Барабинская ТЭЦ. Транспорт тепловой энергии и теплоносителя в зоне действия ЕТО АО «СГК-Новосибирск» осуществляют АО «СГК-Новосибирск».

ООО «Энергетик» осуществляет функцию ЕТО в зоне действия семи изолированных систем теплоснабжения на базе котельных, код зоны деятельности 2 в системах теплоснабжения города. ЕТО ООО «Энергетик» осуществляет продажу тепловой энергии выработанных на котельных. Транспорт тепловой энергии и теплоно-

сителя в зоне действия ЕТО ООО «Энергетик» осуществляют ООО «Энергетик».

ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области осуществляет функцию ЕТО в зоне действия одной котельной, код зоны деятельности 3 в системах теплоснабжения города.

ЕТО заключают договоры теплоснабжения с потребителями.

Обязанности ЕТО определены п. 12 Правил организации теплоснабжения. В соответствии с приведенным документом единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В поселениях, городских округах, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, кроме обязанностей, предусмотренных п. 12 Правил, также обязана:

- до окончания переходного периода в ценовых зонах теплоснабжения разработать и разместить на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия единой теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии, а также направить эти стандарты в территориальный антимонопольный орган;
- реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимые для развития, повы-

шения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и со сроками, которые указаны в схеме теплоснабжения;

- обеспечивать соблюдение значений параметров качества теплоснабжения потребителей и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в зоне своей деятельности в соответствии с настоящими Правилами;
- исполнять стандарты качества обслуживания единой теплоснабжающей организацией потребителей тепловой энергии и стандарты взаимодействия единой теплоснабжающей организации с теплоснабжающими организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном основании источниками тепловой энергии;
- размещать информацию о своей деятельности на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ООО «Сибирская теплосбытовая компания» действующая в интересах АО «СГК-Новосибирск» и ООО «Энергетик» на основании заключенных агентских договоров ведет договорную работу, отвечает за начисление и сбор платы за тепло и горячую воду, а также взыскание дебиторской задолженности. Филиалы компании открыты во всех городах присутствия СГК.

1.3. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Куйбышев сформированы в исторически сложившихся районах и поселках с усадебной застройкой.

Согласно форме федерального статистического наблюдения «1–жилфонд. Сведения о жилищном фонде» по состоянию на 01.01.2022 года, индивидуальным отоплением оборудовано 14,8 тыс. м² жилых помещений, или 1,15 % от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда.

Площадь жилых помещений индивидуального жилищного фонда, обеспеченных индивидуальным горячим водоснабжением, составляет 88,7 тыс. м², или 6,9 % от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда города.

Площадь жилых помещений МКД с индивидуальным ГВС составляет 266,9 тыс. м² или 20,7 % от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда города.

Согласно форме федерального статистического наблюдения «1–жилфонд. Сведения о жилищном фонде» по состоянию на 01.01.2023 года, индивидуальным отоплением обеспечено 16,2 тыс. м² частной малоэтажной жилой застройки или 1,25% от всей жилой застройки (многоквартирные жилые дома с индивидуальным теплоснабжением отсутствуют).

Индивидуальным горячим водоснабжением обеспечено 603,7 тыс. м² жилой застройки или 46,5% от всей жилой застройки, в том числе 5,1 тыс. м² в МКД, или 0,4% от всей жилой застройки и 1% от жилой застройки в МКД.

Согласно форме федерального статистического наблюдения «1–жилфонд. Сведения о жилищном фонде» по состоянию на 01.01.2025 года, индивидуальным отоплением оборудовано 18,4 тыс. м² жилых помещений, или 1,4 % от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда.

Площадь жилых помещений индивидуального жилищного фонда, обеспеченных индивидуальным горячим водоснабжением, составляет 603,7 тыс. м², или 46,9 % от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда города.

Площадь жилых помещений МКД с индивидуальным ГВС составляет 268,4 тыс. м² или 20,5 % от общей площади жилых помещений всего жилищного фонда города.

Оценочно тепловая нагрузка отопления жилого фонда с индивидуальным теплоснабжением (отопление и ГВС) составляет 57 Гкал/ч.

Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется.

1.4. Теплоснабжающие организации города Куйбышева с долей государственного или муниципального участия

Теплоснабжающая организация города Куйбышева с долей государственного или муниципального участия – Федеральное Казенное Учреждение «Следственный изолятор №2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» (ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО»).

1.5. Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно

Схемой теплоснабжения города Куйбышева на период до 2040 года (утверждена постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 12.09.2022 № 1163 «Об утверждении схемы теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года») присвоен статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) следующим теплоснабжающим организациям:

- ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области;
- ООО «Энергетик».

Распоряжением Правительства РФ от 19.07.2022 № 1977-р муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области отнесено к ценовой зоне теплоснабжения.

С 28.02.2024 Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (сокращенно АО «СИБЭКО») переименована в Акционерное общество «СГК-Новосибирск» (сокращенно АО «СГК-Новосибирск»).

2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ

2.1. ЕТО АО «СГК-Новосибирск» Барабинская ТЭЦ

В 1954 году был произведён первый запуск Барабинской ГРЭС (ныне ТЭЦ). Первоначально станцию планировалось построить в городе Барабинске, на середине одного из самых напряженных участков Западно-Сибирской железной дороги. В 1946 году для выбора площадки была создана комиссия МЭС (магистральные электрические сети), изучив геологические и другие данные, комиссия пришла к выводу, что строить ГРЭС целесообразнее в городе Куйбышеве, в непосредственной близости от водного источника – реки Омь. Но название Барабинская ГРЭС осталось.

15 декабря 1953 года был произведен запуск на пробные обороты первый конденсационный турбогенератор, пуск осуществлялся с помощью энергопоезда мощностью 5 МВт и 22 января 1954 года турбогенератор № 1 и энергетический паровой котел № 1 (ТП-170, производства завода Красный котельщик, г. Таганрог) были приняты в эксплуатацию. Проектом предусматривалась установка на станции 6 паровых котлов и 6 турбогенераторов. Через год, в 1955 году станция достигла своей проектной мощности 75 МВт.

Проект второй очереди предусматривал увеличение мощности до 100 МВт, с установкой теплофикационной турбины мощностью 25 МВт. В 1958 году ввели в строй третью очередь станции. Ее установленная мощность достигла проектной 200 МВт. В дальнейшем мощность станции возросла до 217 МВт за счет модернизации паровых турбин и генераторов.

В конце 1970-х, когда в Куйбышеве стало развиваться химическое производство, в связи с чем потребовалась тепловая энергия в большом объеме, ГРЭС преобразовалась в ТЭЦ. Тепло требовалось на нужды химзавода, других предприятий и на обогрев новых жилых микрорайонов.

Со временем оборудование станции морально и физически устарело, хотя и поддерживается в работоспособном состоянии за счет капитальных и текущих ремонтов. Турбоагрегаты № 3 и № 6 из-за их физического износа были демонтированы, на турбоагрегатах № 1, № 2 и № 5 установлено ограничение по мощности. В результате мощность ТЭЦ снизилась.

В конце 1990-х годов началось техническое перевооружение и реконструкция ТЭЦ. Построены и введены в эксплуатацию новое масло-мазутное хозяйство, водогрейная

котельная, насосная подпитка теплосети, произведена реконструкция ОРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ с установкой автотрансформатора, а также других объектов производственного и бытового назначения. Строительство новой химводоочистки, расширение золотвала с наращиванием дамб.

В 2003 году на месте демонтированной турбины ст.№ 3 смонтирована и пущена в эксплуатацию паротурбинная установка ПТ-34-8,8-1 с электрической мощностью 34 МВт.

На сегодняшний день Барабинская ТЭЦ является основным источником тепло- и электроснабжения жилищно-коммунального сектора (далее - ЖКС) города и промышленных предприятий, основным потребителем из которых является ФКП «Анозит», а также обеспечивает электрической энергией большой участок Западно-Сибирской железной дороги.

Установленная электрическая мощность станции на 01.01.2025 года составляет 101 МВт, тепловая – 293 Гкал/ч.

2.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования Барабинской ТЭЦ

По состоянию на 01.01.2025 года на БТЭЦ эксплуатировались 5 энергетических котлов Таганрогского котлостроительного завода «Красной котельщик» (4 энергетических котла производительностью 170 т/ч и один котел – 230 т/ч) и 4 паротурбинных агрегата (в том числе два паротурбинных агрегата конденсационного типа). В составе газовой котельной функционируют два котла, один водогрейный котел (в 2014 году переведен с сжигания в качестве основного топлива мазута на природный газ) и один паровой котел.

Компоновка станции не блочная, перегретый пар из котлов подается в главный (общий) паропровод острого пара (с двумя санкционирующими задвижками) и далее на турбогенераторы. Схема главного паропровода позволяет подать перегретый пар с любого котла на любой турбогенератор.

В 2015 году конденсационная паровая турбина ст.№ 1 К-17-90-1 выведена из эксплуатации.

С 01 февраля 2021 года паровая турбина ст.№ 3 из ПТ-30-8,8 перемаркирована в ПТ-34-8,8-1 - турбина паровая с регулируемым производственным и теплофикационным отборами номинальной мощностью 34 МВт.

Состав и технические характеристики турбинного оборудования БТЭЦ по состоя-

нию на 01.01.2025 представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Технические характеристики турбоагрегатов БТЭЦ

Турбоагрегат	Ст. №	Завод изготовитель	Год ввода	УЭМ, МВт	УТМ, Гкал/ч			Давление острого пара, кгс/см ²	Температура острого пара, град. °С
					УТМ всего	отопительных отборов	промышленных отборов		
К-17-90-1	2	БМЗ	1954	17	-	-	-	90	500
ПТ-34-8,8-1	3	ЛМЗ	2003	34	81	30	51	90	500
ПТ-25-90/10М	4	УТЗ	1955	25	120	98	22	90	500
К-25-90-2	5	ЛМЗ	1957	25	12	-	12	90	500
Итого:				101	213	128	785		

На конец 2020 года установленная электрическая мощность турбоагрегатов составляла 97 МВт, с февраля 2021 года установленная электрическая мощность увеличилась до 101 МВт, установленная тепловая мощность теплофикационных отборов турбоагрегатов составила 213 Гкал/ч.

При работе конденсационной турбины ст.№ 2 в режиме «ухудшенный вакуум» сетевая вода подогревается в конденсаторе турбины и соответственно тепловая мощность турбины составляет 50 Гкал/ч.

Состав и технические характеристики энергетических котлов БТЭЦ по состоянию на 01.01.2025 год представлены в таблице 2.2.

Все действующие энергетические котлы станции изготовлены на Таганрогском котлостроительном заводе «Красный котельщик» (ТКЗ)

Таблица 2.2 – Технические характеристики энергетических котлов БТЭЦ

Марка котла	Ст. №	Год ввода	Производительность, т/ч	Параметры острого пара		Вид сжигаемого топлива	
				давление, кгс/см ²	температура, °С	основное	резервное
ТП-170	1	1954	170	100	510	уголь	нет
ТП-170	2	1954	170	100	510	уголь	нет
ТП-170	3	1955	170	100	510	уголь	нет
ТП-170	4	1955	170	100	510	уголь	нет
ТП-230	5	1958	230	100	510	уголь	нет
ИТОГО	5 шт.	-	910	-	-	-	-

Основным топливом для энергетических котлов станции является уголь, расточным топливом – мазут, для подсветки факела используется природный газ.

Состав и технические характеристики пиковых водогрейных котлов БТЭЦ, по состоянию на 01.01.2025 год представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Технические характеристики водогрейных котлов БТЭЦ

Марка котла	Ст.№	Год ввода	Производительность, Гкал/ч	Номинальные параметры сетевой воды			Вид сжигаемого топлива	
				температура на входе °С	температура на выходе °С	давление, ата	основное	резервное
КВ-ГМ-50-150	КВ-1	1984	50	70	150	25	газ	мазут
ИТОГО	1 шт.		50					

Состав и технические характеристики пиково-пускового парового котла БТЭЦ, по состоянию на 01.01.2025 год представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Технические характеристики паровых котлов БТЭЦ по состоянию на 2023 год

Марка котла	Ст. №	Год ввода	Производительность		Параметры пара		Вид сжигаемого топлива	
			т/ч	Гкал/ч	давление, кгс/см²	температура, °С	основное	резервное
БЭМ-25/1,4-270ГМ	КП-1	2004	25	15	14	225	газ	мазут
ИТОГО	1 шт.		25	15				

Пиковый паровой котел изготовлен на Белгородском энергомашиностроительном заводе (ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»)

Состав и технические характеристики редуцирующих устройств БТЭЦ представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Технические характеристики РОУ БТЭЦ по состоянию на 2024 год

Тип	Производительность, т/ч	Год ввода в эксплуатацию
РОУ 100/13 №1	100	1991
РОУ 100/13 №2	50	1993
РОУ 100/13 №3	50	1969
БРОУ 100/13	50	1969
РОУ – 13/1,5 № 1	55	1969
РОУ – 13/1,5 № 2	55	1994
РОУ – 13/1,5 № 3	55	1994

2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки. Установленная электрическая мощность Барабинской ТЭЦ

Установленная электрическая мощность БТЭЦ в 2024 году составляла 101 МВт, тепловая мощность – 293 Гкал/ч, в том числе теплофикационных отборов – 213 Гкал/ч.

Данные об установленной, располагаемой и рабочей электрической мощности в 2020 ÷ 2024 годах представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Установленная и располагаемая на конец года электрическая мощность и установленная тепловая мощность БТЭЦ в 2020-2024 годах

Год	Электрическая мощность, МВт		Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	
	установленная	располагаемая на конец года	общая	теплофикационных отборов турбин
2020	97	101	293	213
2021	101	101	293	213
2022	101	101	293	213
2023	101	101	293	213
2024	101	101	293	213

После перемаркировки ТГ-3 в 2021 году установленная электрическая мощность станции возросла с 97 до 101 МВт.

2.1.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности Барабинской ТЭЦ

По состоянию на 01.01.2025 года ограничения установленной тепловой мощности на БТЭЦ отсутствуют, располагаемая тепловая мощность станции равна установленной.

2.1.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто БТЭЦ

Фактические значения потребления тепловой мощности на собственные нужды станции при прохождении зимнего максимума тепловых нагрузок за 2020 ÷ 2024 годы приведены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Потребление тепловой мощности на собственные нужды БТЭЦ в 2020-2024 годах, Гкал/ч

Собственные нужды	2020	2021	2022	2023	2024
Всего, в т. ч.:	8,00	н/д	6,459	8,15	8,15
в горячей воде	4,27	н/д	3,965	4,35	4,35
в паре	3,73	н/д	2,494	3,80	3,80

Для определения тепловой мощности БТЭЦ нетто в качестве потребления тепловой мощности на собственные нужды в 2020, 2022 и 2023 годах были приняты фактические данные по часовому расходу тепловой энергии на собственные нужды в час максимальной тепловой нагрузки на коллекторах станции. Выбор данных значений обоснован тем, что указанные фактические часовые затраты тепла на собственные нужды наблюдались при температурах наружного воздуха, близких к расчетным, а баланс

располагаемой тепловой мощности и присоединенной фактической тепловой нагрузки составляется для расчетной температуры наружного воздуха. Фактические по часовому расходу тепловой энергии на собственные нужды в час максимальной тепловой нагрузки на коллекторах станции за 2024 год не предоставлены, в связи с чем часовой расход тепла на собственные нужды станции в 2024 году принимается максимальным за 2020 – 2023 годы.

Данные об установленной тепловой мощности, ограничениях тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности, величине потребления тепловой мощности на собственные нужды и значении тепловой мощности нетто за 2020 ÷ 2024 годы представлены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто БТЭЦ

Год	Установленная тепловая мощность, Г кал/ч			Ограничения установленной тепловой мощности, Г кал/ч	Располагаемая тепловая мощность, Г кал/ч	Потребление тепловой мощности на собственные нужды, Г кал/ч	Тепловая мощность нетто, Г кал
	турбо-агрегатов	прочее	всего				
2020	213	80	293	0	293	8,00	285,00
2021	213	80	293	0	293	н/д	н/д
2022	213	80	293	0	293	6,46	286,54
2023	213	80	293	0	293	8,15	284,85
2024	213	80	293	0	293	8,15	284,85

2.1.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В таблице 2.9 представлены год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации и год достижения паркового (индивидуального) ресурса энергетических котлов БТЭЦ.

Таблица 2.9 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов БТЭЦ

Ст. №	Тип котлоагрегата	Год ввода в эксплуатацию	Парковый ресурс, ч	Наработка на 01.01. 2025 г., ч	Год достижения паркового ресурса	Назначенный ресурс, ч	Кол-во продлений	Год достижения назначенного ресурса
1	ТП-170	1954	250000	363619	1992	410713	6	2032
2	ТП-170	1954	250000	330814	1995	332881	4	2025
3	ТП-170	1955	250000	296800	2000	330989	3	консервация
4	ТП-170	1955	250000	306385	2007	320092	2	2027
5	ТП-230	1958	250000	230469	-	-	-	2030

Четыре энергетических котла станции работают с продленным ресурсом, ближай-

ший год достижения паркового ресурса у энергетического котла ст. №2 в 2025 году.

В таблице 2.10 представлены год ввода в эксплуатацию, наработка с начала эксплуатации и год достижения и продления паркового ресурса паровых турбин БТЭЦ.

Таблица 2.10 – Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин БТЭЦ

Ст. №	Тип турбины	Год ввода в эксплуатацию	Парковый ресурс, ч	Наработка на 01.01.25 года, ч	Год достижения паркового ресурса	Нормативное кол-во пусков	Кол-во пусков	Назначенный ресурс, час.	Количество продлений	Год достижения назначенного ресурса
2	К-17-90-1	1954	270000	377142	1990	900	548	383403	3	2025
3	ПТ-34-8,8-1	2003	270000	107245	2058	900	115	-	-	2057
4	ПТ-25-90/10М	1955	270000	354109	1989	900	513	370383	3	2027
5	К-25-90-2	1957	270000	278334	2018	900	455	283400	1	2025

Ближайшая выработка ресурса работы турбин ст.№ 4 и 5 наступит не ранее 2025 года.

Перечни мероприятий составляются и формируются только в результате проведения необходимого объема мероприятий в ходе выполнения ТР основного оборудования. Данные работы проводятся, когда парковый ресурс или индивидуальный ресурс подходит к своей выработке.

Год проведения экспертизы промышленной безопасности и мероприятий по продлению сроков эксплуатации основного оборудования станции представлены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Год проведения экспертизы промышленной безопасности основного оборудования БТЭЦ

ст. №	Агрегат	Год ввода	Кол-во продлений	Год достижения паркового/назначенного ресурса
Энергетические котлы				
1	ТП-170	1954	5	2032
2	ТП-170	1954	3	2025
3	ТП-170	1955	3	консервация
4	ТП-170	1955	3	2027
5	ТП-230	1958	-	2030
Паровые турбины				
2	К-17-90-1	1954	3	2025
3	ПТ-34-8,8-1	2003	-	2057
4	ПТ-25-90/10М	1955	3	2027
5	К-25-90-2	1957	1	2025
Водогрейный котел				
КВ-1	КВ-ГМ-50-150	1984	1	2028
Паровой газовый котел				
КП-1	БЭМ-25/1,4-270ГМ	2004	-	2032

2.1.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

Отпуск тепла от станции в горячей воде производится на жилищно-коммунальный сектор города по двум тепловым выводам (первый городской 2хДу-500 и второй городской 2хДу-700), на хозяйственные нужды станции и на отопление корпусов Федеральное казенное предприятие «Анозит» (ФКП «Анозит», ранее ФГУП «Куйбышевский химзавод»). Также на ФКП «Анозит» и ООО «Каинский кирпич» подается пар промышленных параметров.

Пар от энергетических котлов через редуцирующие устройства (3 РОУ 100/13 и 1 БРОУ 100/13), из парового котла БЭМ-25/1,4-270ГМ и из промышленных отборов паровых турбин ст. №№ 3 и 4 подается на 3-и обще-станционные коллекторы пара промышленных параметров (12 ата) из которых поступает на два пиковых бойлера и подается потребителям пара промышленных параметров.

Пар теплофикационных отборов паровых турбин ст. №№ 3 и 4 и из обще-станционных коллекторов пара промышленных параметров (через 3-и РОУ 13/1,2) подается на обще-станционный коллектор 1,2 ата, из которого подается на три основных бойлера сетевой воды. Сетевая вода из обратной линии тепловой сети подогревается в конденсаторе паровой турбины ст. №№ 2, в основных и пиковых бойлерах, а также в газовом водогрейном котле в летний период времени.

Состав и состояние оборудования теплофикационной установки станции (бойлеров) на начало 2021 года, представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.12 – Состав и состояние бойлеров ТФУ БТЭЦ

Тип	Паспортная мощность, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч
Основные бойлера		
ПСВ-315-14-23	67	1130
ПСВ-315-3-23	36,25	725
БО-350-2	42	1400
Пиковые бойлера		
ПСВ-500-14-23	97,5	1500
ПСВ-500-14-23	97,5	1500

Суммарная установленная тепловая мощность ТФУ, ориентировочно составляет 340,25 Гкал/ч, в том числе:

- основных бойлеров – 145,25 Гкал/ч;
- пиковых бойлеров – 195 Гкал/ч.

Характеристики сетевых насосов ТФУ станции на начало 2021 года представлены в таблице 2.13.

Таблица 2.13 – Характеристики сетевых насосов ТФУ БТЭЦ

Наименование механизма, установки	Тип	Производительность, м3/ч	Напор, м в. ст.	Установленная мощность электродвигателя, кВт	Количество механизмов
СН №№ 1,3	14НД-6	1500	90	630	2
СН № 4	СЭ 800-100-11	800	100	630	1
СН №№ 5,6	СЦН-1250-140	1250	140	630	2
Насос сетевой воды водогрейной котельной СНВК № 1	СЭ 800-100-11	800	100	300	1
Насос сетевой воды водогрейной котельной СНВК №№ 2,3	СЭ 800-100-11	800	100	320	2

Принципиальная тепловая схема станции представлена на рисунке 2.1, схема выдачи тепловой мощности на рисунке 2.2.

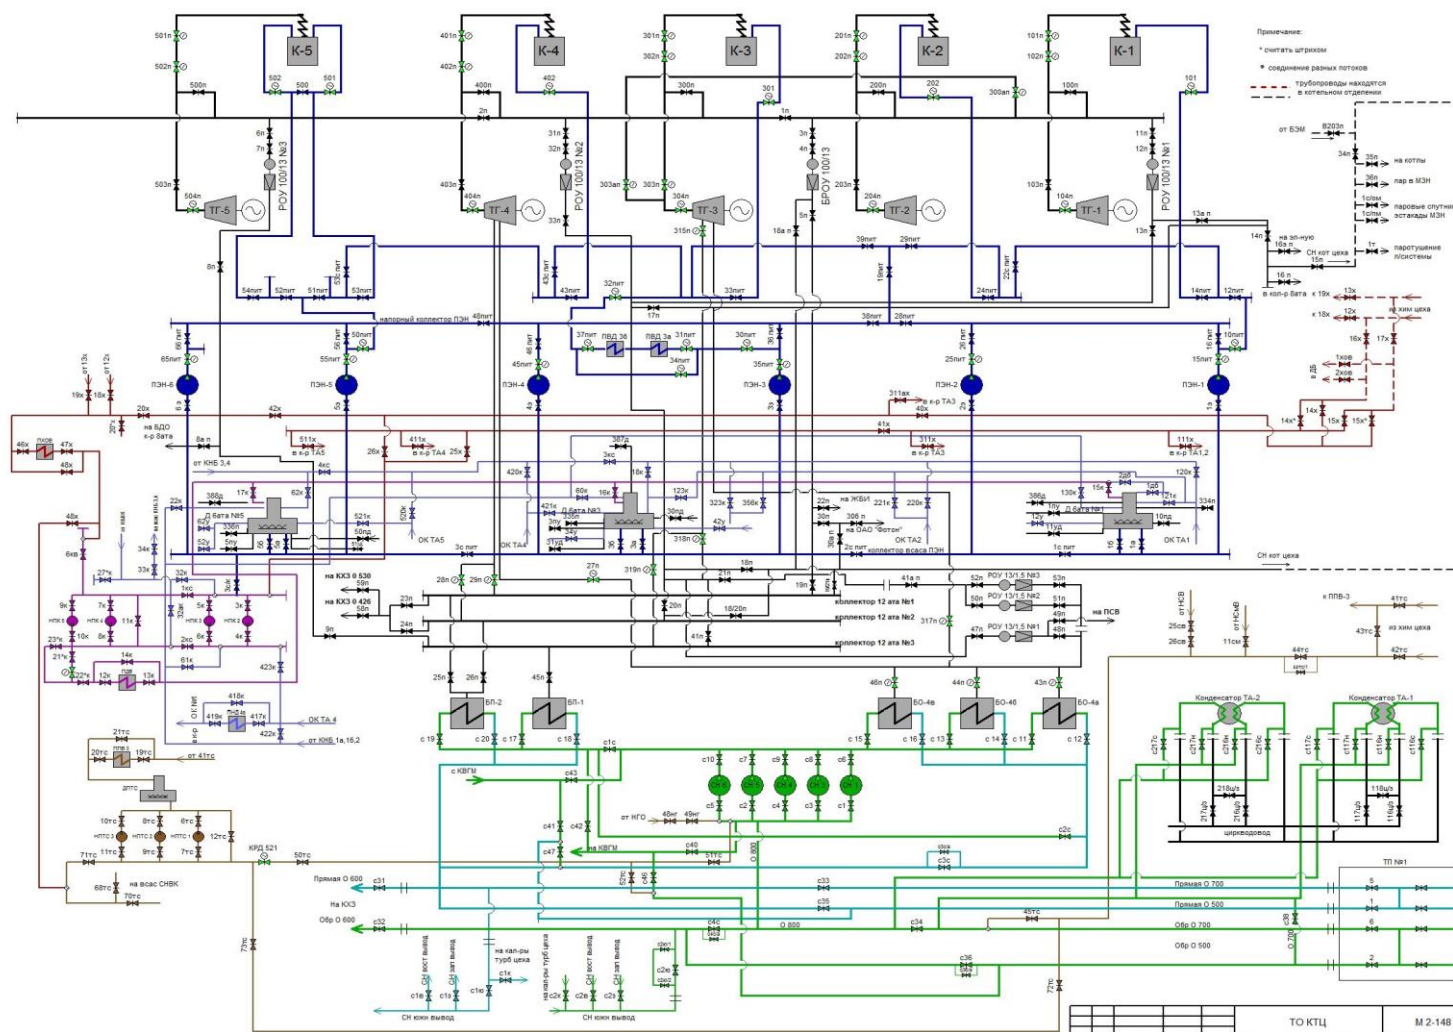


Рисунок 2.1 – Принципиальная тепловая схема БТЭЦ

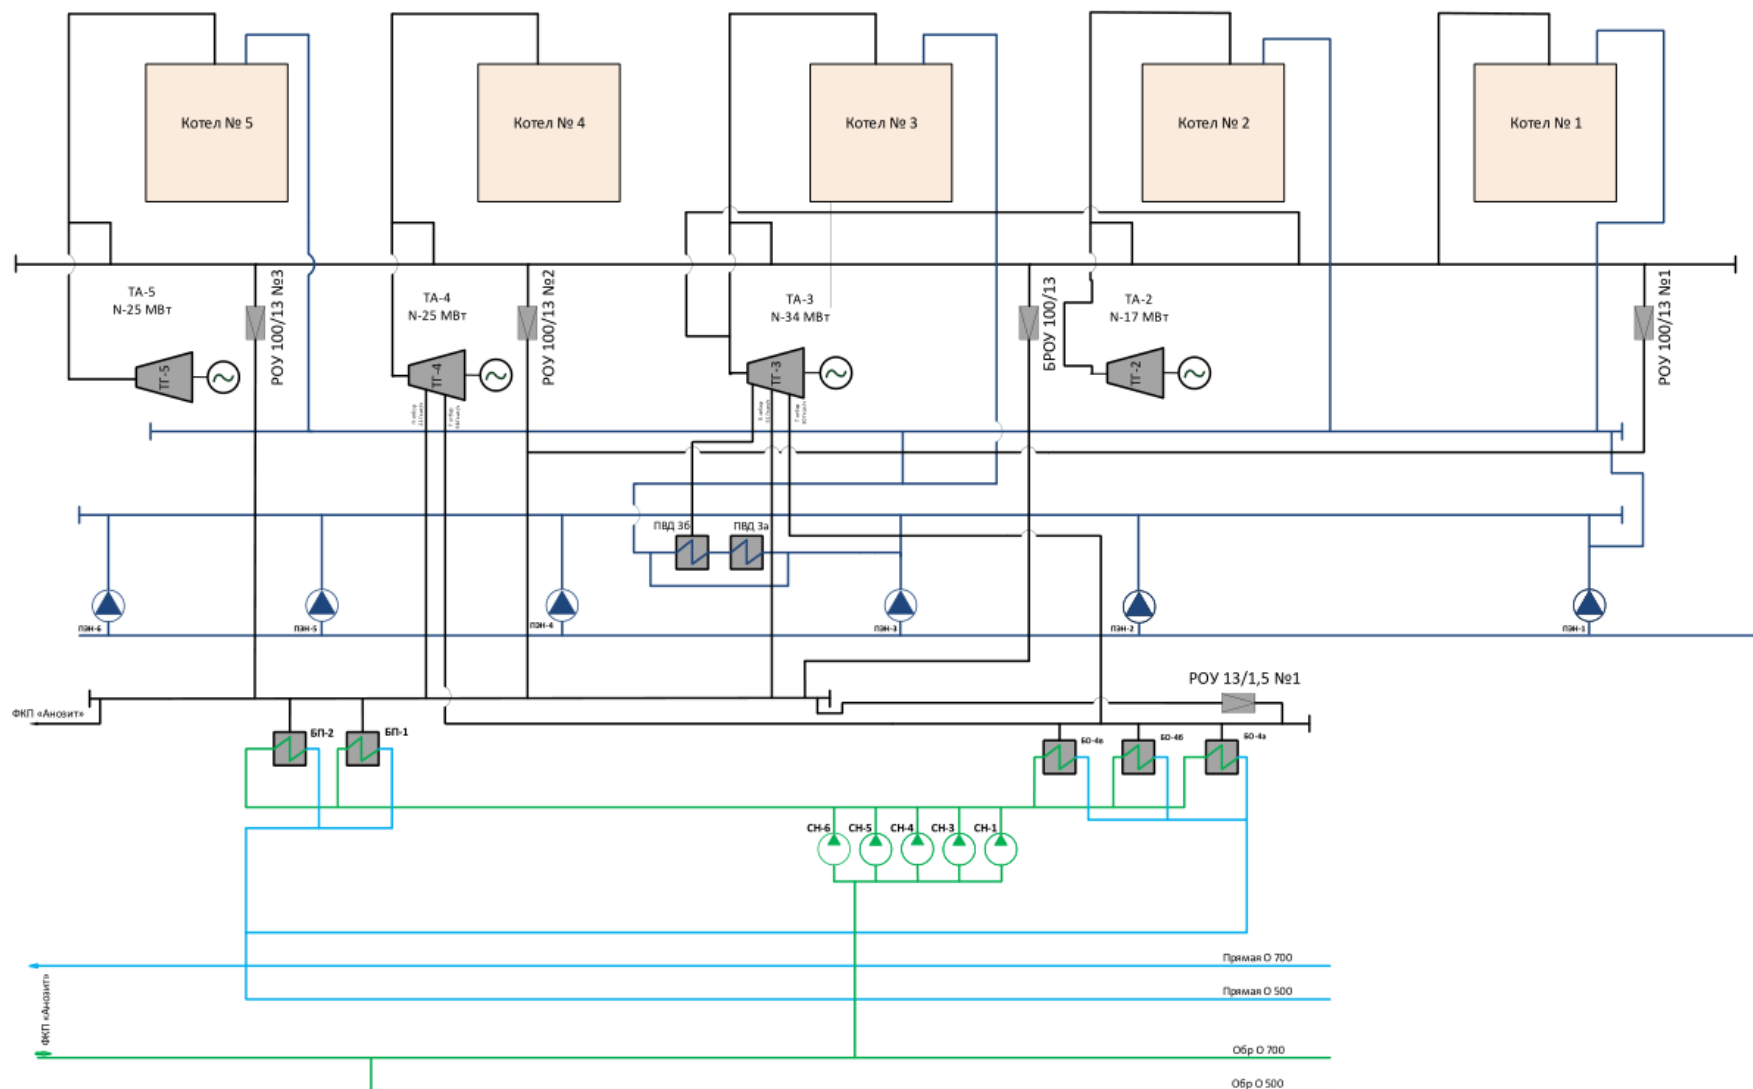


Рисунок 2.2 – Схема выдачи тепловой мощности БТЭЦ

2.1.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от Барабинской ТЭЦ

Обоснование выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Регулирование отпуска тепловой энергии от БТЭЦ осуществляется по нагрузке на отопление с температурным графиком 135/70 °С, с верхней срезкой 108 °С и нижним спрямлением, для обеспечения нужд ГВС 75 °С.

Температурный график регулирования отпуска от БТЭЦ представлен в таблице 2.14.

Утвержденный температурный график регулирования отпуска тепла от БТЭЦ на отопительный сезон 2024/2025 годов представлен на рисунке 2.3.

Таблица 2.14 – Температурный график регулирования отпуска тепла от БТЭЦ

Температура наружного возду- ха, °С	Температура теплоносителя, оС		Расход теплоносителя, т/ч	
	в подающей линии	в обратной линии	в подающей линии	в обратной линии
8	75	54	2500	2480
7	75	54	2500	2480
6	75	53	2500	2480
5	75	53	2500	2480
4	75	52	2500	2480
3	75	52	2500	2480
2	75	51	2500	2480
1	75	51	2500	2480
0	75	51	2500	2480
-1	75	50	2500	2480
-2	75	50	2500	2480
-3	75	49	2500	2480
-4	75	49	2500	2480
-5	75	48	2500	2480
-6	75	48	2500	2480
-7	75	48	2500	2480
-8	77	48	2500	2480
-9	79	49	2500	2480
-10	81	50	2500	2480
-11	82	51	2500	2480
-12	84	52	2500	2480
-13	86	52	2500	2480
-14	88	53	2500	2480
-15	89	54	2500	2480
-16	91	54	2500	2480
-17	93	55	2500	2480
-18	95	56	2500	2480


Температура наружного возду- ха, °С	Температура теплоносителя, оС		Расход теплоносителя, т/ч	
	в подающей линии	в обратной линии	в подающей линии	в обратной линии
-19	96	57	2500	2480
-20	98	57	2500	2480
-21	100	58	2500	2480
-22	101	59	2500	2480
-23	103	59	2500	2480
-24	105	60	2500	2480
-25	107	61	2500	2480
-26	108	61	2500	2480
-27	108	61	2500	2480
-28	108	60	2500	2480
-29	108	60	2500	2480
-30	108	60	2500	2480
-31	108	59	2500	2480
-32	108	59	2500	2480
-33	108	58	2500	2480
-34	108	58	2500	2480
-35	108	57	2500	2480
-36	108	57	2500	2480
-37	108	57	2500	2480
-38	108	56	2500	2480
-39	108	56	2500	2480

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Согласовано:
Заместитель главы Администрации
города г. Куйбышева

 А.Г. Бирюков
" 11 " 07 2024г.

Утверждено:
Главный инженер ОИ Барабинская ТЭЦ
АО «ГК-Новосибирск»

 В.С. Брылёв
" 11 " 08 2024г.

**Температурный график 130-70 °С регулирования температуры сетевой воды для источника
Барабинская ТЭЦ на отопительный сезон 2024-2025г.**

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в прямом трубопроводе, Т1	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Т2	Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в прямом трубопроводе, Т1	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Т2
10	75	55	-15	89	54
9	75	55	-16	91	54
8	75	54	-17	93	55
7	75	54	-18	95	56
6	75	53	-19	96	57
5	75	53	-20	98	57
4	75	52	-21	100	58
3	75	52	-22	101	59
2	75	51	-23	103	59
1	75	51	-24	105	60
0	75	51	-25	107	61
-1	75	50	-26	108	61
-2	75	50	-27	108	61
-3	75	49	-28	108	60
-4	75	49	-29	108	60
-5	75	48	-30	108	60
-6	75	48	-31	108	59
-7	75	48	-32	108	59
-8	77	48	-33	108	58
-9	79	49	-34	108	58
-10	81	50	-35	108	57
-11	82	51	-36	108	57
-12	84	52	-37	108	57
-13	86	52	-38	108	56
-14	88	53			

1. При достижении на источнике теплоснабжения температуры обратной сетевой воды 70 °С подъем температуры прямой сетевой воды прекращается независимо от температуры наружного воздуха.

Примечание:

Фактически задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепловой сети ТСО с учетом целого ряда влияющих факторов: температуры наружного воздуха, скорости ветра, протяженности тепловых сетей от источника до потребителя и связанного с этим фактором транспортного запаздывания, скорости изменения температуры наружного воздуха и т.п.

Рисунок 2.3 – Утвержденный температурный график регулирования сетевой воды для БТЭЦ на отопительный сезон 2024-2025 годов

Система теплоснабжения от БТЭЦ как открытая, так и закрытая с параллельным или двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС, проектировалась на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Подключение потребителей тепла к тепловым сетям ТЭЦ производилось в основном по зависимой

схеме через индивидуальные тепловые пункты.

2.1.8. Среднегодовая загрузка оборудования Барабинской ТЭЦ

На рисунке 2.4 и в таблице 2.15 представлены значения коэффициентов использования установленной электрической и тепловой мощностей станции, тепловой мощности турбоагрегатов за период с 2020 по 2024 годы.

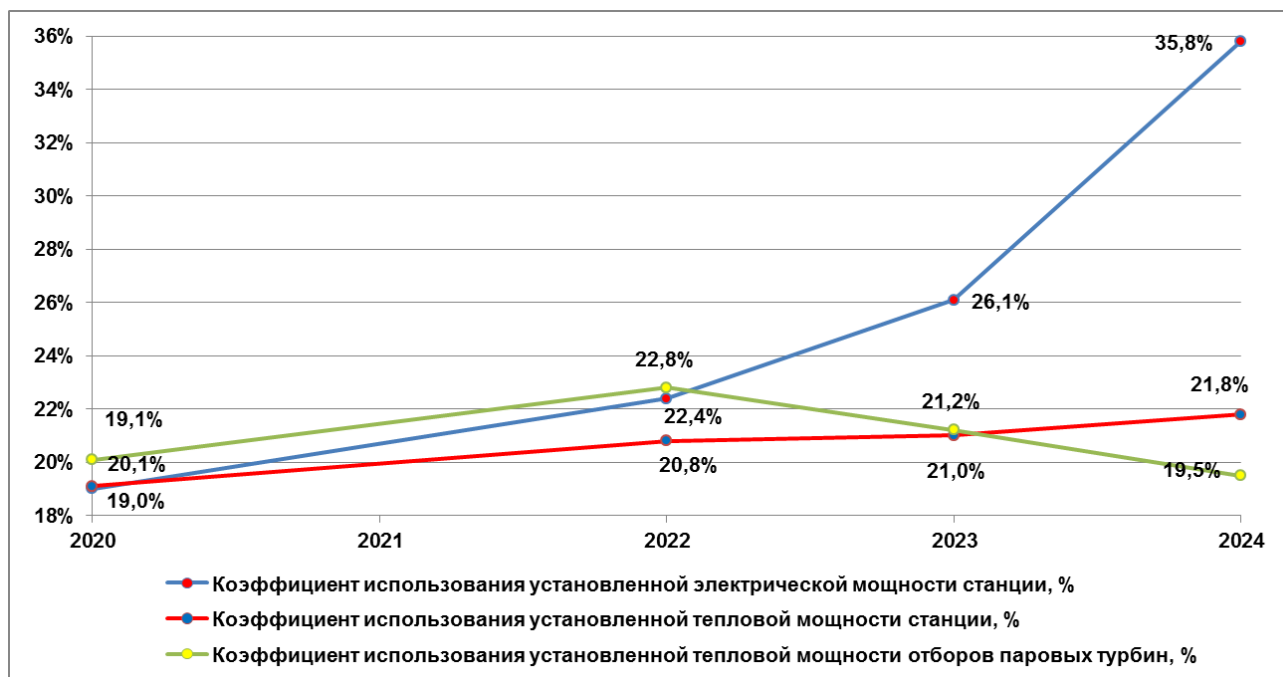


Рисунок 2.4 – Коэффициенты использования электрической и теплофикационной мощности БТЭЦ

Таблица 2.15 – Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности БТЭЦ

	2020	2022	2023	2024
Коэффициент использования установленной электрической мощности станции, %	19,0%	22,4%	26,1%	35,8%
Коэффициент использования установленной тепловой мощности станции, %	19,1%	20,8%	21,0%	21,8%
Коэффициент использования установленной тепловой мощности отборов паровых турбин, %	20,1%	22,8%	17,2%	19,5%

Величина КИУЭМ находится на уровне $35,8 \div 19,1$ % и в 2024 году наблюдается значительное его увеличение, что характеризует значительное увеличение выработки электроэнергии конденсационным способом. Величина КИУТМ турбоагрегатов – на уровне $22,8 \div 19,5$ %, КИУТМ станции $21,8 \div 19,1$ % и связана с загрузкой электростанции в соответствии с диспетчерским графиком электрических нагрузок и фактическим потреблением тепловой энергии потребителями.

2.1.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети от БарабинскойТЭЦ

Места установки приборов учета по выводам БТЭЦ с наименованием средства измерения, типом приборов учета, дат установки, поверки и следующей поверки приборов и их характеристики представлены в таблице 2.16.

Таблица 2.16 – Приборы учета тепловой энергии БТЭЦ

№п/п	Наименование средства измерения	Тип	Дата предыдущей поверки	Периодичность поверки, (мес.)	Сроки поверки
Узел учета тепловой энергии ПАР на ФКП «Анозит» (павильон отдельно стоящее здание)					
1	Теплоэнергоконтроллер	ИМ2300Н1-4С2I2R	07.08.24	48	07.08.28
3	Датчик давления	МИДА-ДИ-13П-01	21.03.24	24	21.03.26
4	Термометр платиновый технический	ТПТ-1-4	23.05.24	48	23.05.28
5	Термометр платиновый технический	ТПТ-15-2	28.05.21	48	28.05.25
7	Датчик давления	Метран-150CD3	14.10.20	60	14.10.25
Узел учета тепловой энергии 1-й Городской тепловой вывод, Ду 500 павильон ПХН отдельно стоящее здание					
	Тепловычислитель	TCPB-027	17.08.21	48	17.08.25
1	Тепловычислитель	TCPB-027	26.05.22	48	26.05.26
	Теплосчетчик-регистратор	TCP-M-027	21.05.21	48	21.05.25
	подающий трубопровод				
2	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-522ц	17.05.24	48	17.05.28
3	Датчик избыточного давления	Метран-55-ДИ	14.03.22	36	14.03.25
4	Комплект термометров	КТПТР-01	21.03.24	48	21.03.28
	обратный трубопровод				
5	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-522ц	17.05.24	48	17.05.28
6	Датчик избыточного давления	Метран-55-ДИ	14.03.22	36	14.03.25
7	Комплект термометров	КТПТР-01	21.03.24	48	21.03.28
Узел учета тепловой энергии 2-й Городской тепловой вывод, Ду 700 павильон ПХН отдельно стоящее здание					
1	Тепловычислитель	TCPB-027	13.06.24	48	13.06.28
	Теплосчетчик-регистратор	TCP-M-027	21.05.21	48	21.05.25
	подающий трубопровод				
2	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-522ц	13.06.24	48	13.06.28
3	Датчик избыточного давления	Метран-55-ДИ	14.03.22	36	14.03.25
4	Комплект термометров сопротивления	КТПТР-01	24.09.24	48	24.09.28
	обратный трубопровод				
5	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-522ц	13.06.24	48	13.06.28
6	Датчик избыточного давления	Метран-55-ДИ	14.03.22	36	14.03.25
7	Комплект термометров сопротивления	КТПТР-01	24.09.24	48	24.09.28
Узел учета тепловой энергии ВОДА трубопровод подпитки турбинное отделение щит теплофикации отм.7					
1	Тепловычислитель	TCPB-027	02.04.24	48	02.04.28
	Теплосчетчик-регистратор	TCP-M-027	21.05.21	48	21.05.25

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

№п/п	Наименование средства измерения	Тип	Дата предыдущей поверки	Периодичность поверки, (мес.)	Сроки поверки
	основной				
2	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-522ц	02.04.24	48	02.04.28
3	Датчик избыточного давления	Метран-55-ДИ	14.03.22	36	14.03.25
4	Комплект термометров сопротивления	КТПТР-01	24.07.24	48	24.07.28
	резервный				
5	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-522ц	24.07.23	48	24.07.27
6	Датчик избыточного давления	Метран-55-ДИ	14.03.22	36	14.03.25
7	Комплект термометров сопротивления	КТПТР-01	24.07.24	48	24.07.28
	трубопровод холодной воды				
8	Датчик избыточного давления	Метран-55-ДИ	14.03.22	36	14.03.25
9	Термометр платиновый	ТПТ-1-3	16.03.23	24	16.03.25
Узел учета тепловой энергии ВОДА Собственные нужды – турбинное отделение щит теплофикации отм.7					
1	Тепловычислитель	ТСРВ-027	08.08.24	48	08.08.28
	Теплосчетчик-регистратор	ТСР-М-027	21.05.21	48	21.05.25
	подающий трубопровод				
2	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-522ц	24.07.23	48	24.07.27
3	Датчик избыточного давления	Метран-55-ДИ	14.03.22	36	14.03.25
4	Комплект термометров	КТПТР-01	21.03.24	48	21.03.28
	обратный трубопровод				
5	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-522ц	24.07.23	48	24.07.27
6	Датчик избыточного давления	Метран-55-ДИ	14.03.22	36	14.03.25
7	Комплект термометров	КТПТР-01	21.03.24	48	21.03.28
	байпас				
Узел учета тепловой энергии ВОДА ФКП «Анозит» - турбинное отделение щит теплофикации отм.7					
1	Тепловычислитель	ТСРВ-027	04.08.21	48	04.08.25
	Теплосчетчик-регистратор	ТСР-М-027	21.05.21	48	21.05.25
	подающий трубопровод				
2	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-522ц	24.07.23	48	24.07.27
3	Датчик избыточного давления	Метран-55-ДИ	14.03.22	36	14.03.25
4	Комплект термометров сопротивления	КТПТР-01	24.09.24	48	24.09.28
	обратный трубопровод				
5	Расходомер-счетчик ультразвуковой	УРСВ-522ц	24.07.23	48	24.07.27
6	Датчик избыточного давления	Метран-55-ДИ	14.03.22	36	14.03.25
7	Комплект термометров сопротивления	КТПТР-01	24.09.24	48	24.09.28

Все средства измерения, задействованные в приборном учете отпуска тепловой энергии, внесены в Государственный реестр средств измерений и проходят регулярную поверку. Все коммерческие узлы учета ежегодно допускаются в эксплуатацию Ростехнадзором.

Приборы учета тепловой энергии, теплоносителя на тепловых выводах станции

установлены на 100%.

2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии (мощности) Барабинской ТЭЦ в тепловые сети

Отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии за период 2020-2024 годов, приведших к нарушению теплоснабжения потребителей, не было.

2.1.11. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств Барабинской ТЭЦ

Система технического водоснабжения подразделения БТЭЦ обратная с охлаждением в двух наливных водохранилищах (пруды-охладители № 1 и № 2), которые, во время паводкового периода заполняются водами реки Омь, и далее пополняются водой из этой же реки.

Для обеспечения подачи технической воды служат насосные станции ЦН-1 и ЦН-2, на каждой из которых установлено по шесть циркуляционных насосов типа 24НДН, 200Д90Б, 24НДН. Здания насосных станций совмещены с водохранилищами, рядом расположены камеры переключений.

Для обеспечения подпитки водохранилищ № 1 и № 2 из реки Омь служит береговая насосная подкачка (БНП), на которой установлено три насоса подкачки типа 12НДС, 24НДН.

Согласно принятой схеме, охлаждающая вода подаётся по двум напорным водоводам в конденсаторы турбоагрегатов, откуда она сбрасывается в водохранилища по двум сбросным водоводам.

Исходной водой для ХВО БТЭЦ является вода из прудов-охладителей № 1, 2.

Водоподготовительная установка подпитки (проектная производительность 120 м³/ч) предназначена для восполнения потерь пара и конденсата энергетических котлов БТЭЦ химически очищенной водой, работает по схеме:

- обескремнивание исходной воды совместно с известкованием и коагуляцией в осветлителях;
- осветление на механических фильтрах, загруженных антрацитом;
- параллельное H-Na-катионирование на фильтрах I ступени;

- декарбонизация;
- На-катионирование на фильтрах II ступени.

Установка обработки воды для подпитки теплосети с производительностью 150 т/ч работает по схеме: осветление воды на механических фильтрах, одноступенчатое На – катионирование.

2.1.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии Барабинской ТЭЦ

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии БТЭЦ по состоянию за период 2020-2024 годов не выдавались.

2.1.13. Проектный и установленный топливный режим

Проектным топливом для энергетических котлов БТЭЦ является Кузнецкий каменный уголь ($Q_i^r = 6400$ ккал/кг, $W^r = 8,5$ %, $A^r = 11$ %, $V^{daf} = 18 - 24$ %.), с сентября 2018 года на станции используется каменный уголь марки Д разреза Республики Хакасия ($Q_i^r = 4790,4$ ккал/кг, $W^r = 18,3$ %, $A^r = 14,7$ %, $V^{daf} = 42,5$ %).

Растопочным топливом для энергетических котлов является мазут.

Для парового и водогрейного котла пиково-пусковой котельной станции является природный газ, резервным – мазут.

Проектная вместимость угольного склада станции составляет 162 тыс. тонн, максимально-возможная вместимость угольного склада – 176 тыс. тонн. Уголь на станцию доставляется железнодорожным транспортом, выгрузка угля на станции осуществляется на открытой эстакаде (вагонопрокидывателя нет). На выгрузке угля используется кран ДЭК- 251 с вибромашинной.

Для хранения мазута имеются три резервуара вместимостью по 1 000 м³, каждый. Емкость для приема мазута составляет 250 м³. Общая проектная вместимость мазутных резервуаров – 3000 м³, эксплуатационная вместимость мазутных резервуаров – 2700 м³.

Уголь в тракт топливоподачи подается бульдозерами. Технологическая внутри-станционная подача топлива производится конвейерным транспортом. Ленточные конвейеры установлены в закрытых галереях.

Уголь перед подачей в камеры сгорания котлов измельчается до пыли. Каждый котлоагрегат оснащен двумя замкнутыми индивидуальными системами пылеприготовления. На котлах ст.№1-4 типа ТП-170 и ст.№5 типа ТП-230 установлено по 2 шаровые барабанные мельницы, по 2 бункера сырого угля (БСУ) емкостью 180 м³ каждый, бункер пыли (БП) емкостью 150 м³. Для подачи угля в мельницы на котлах ст.№ 1-4 установлены питатели сырого угля ленточного типа, и скребкового типа на котле ст.№5.

Удаление шлака со станции организовано гидравлическим способом. Золошлакоотвал БТЭЦ является гидротехническим сооружением. Тип золошлакоотвала односекционный, пойменного типа, с замкнутой ограждающей дамбой. Класс капитальности – IV. Остаточная свободная емкость на конец 2020 года 457670 м³.

Характеристики топлива, используемого на БТЭЦ, за период с 2020 по 2024 годы (за 2021 год данные отсутствуют) представлены в таблицах 2.17 и 2.18.

Таблица 2.17 – Характеристики твердого топлива, сжигаемого на БТЭЦ

Год	Расход угля, т у.т.	Марка угля	Средняя за год калорийность, ккал/кг	Зольность, %	Влажность, %
2020	138 113	Каменный Д	4 963,65	14,88	15,95
2022	155 795	Каменный Д	5 047,13	16,30	12,00
2023	191 823	Каменный Д	4 958,88	14,03	15,31
2024	248 230	Каменный Д	4 911,69	14,47	15,78

Таблица 2.18 – Характеристики природного газа и жидкого топлива, сжигаемого на БТЭЦ

Год	Природный газ		Мазут		
	расход природного газа, т у.т.	калорийность, средняя за год, ккал/м3	расход мазута, т у.т.	калорийность, средняя за год, ккал/кг	влажность, средняя за год, %
2020	4 555	8 350	775	9 898	3,6
2022	5 945	8 309	1 296	9 530	3,3
2023	2 622	8 315	1 013	9 247	6,9
2024	1 483	8 292	639	8 000	18,94

2.1.14. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Конкурентный отбор мощности (КОМ) прошли все турбины БТЭЦ, тариф на мощность по ним составляет:

- на 1 полугодие 2020 год - 174571,79 руб./МВт в месяц;
- на 2 полугодие 2020 год - 188543,14 руб./МВт в месяц.

Конкурентный отбор мощности (КОМ) на 2022-2024 годы прошли все турбины БТЭЦ, тариф на мощность (без НДС) по ним составляет (Приказ Федеральной антимонопольной службы от 13 декабря 2021 г. № 1392/21, от 12 декабря 2022 г. N 969/22 и от 11 декабря 2023 г. N 964/23):

- на 1 полугодие 2022 год – 217787,28 руб./МВт в месяц;
- на 2 полугодие 2022 год – 229410,52 руб./МВт в месяц;
- на 2023 год – 242164,04 руб./МВт в месяц;
- на 1 полугодие 2024 год – 242164,04 руб./МВт в месяц;
- на 2 полугодие 2024 год – 260 201,34 руб./МВт в месяц.

Тарифная ставка на электрическую энергию, руб./ (МВт*ч) (без НДС):

- на 2023 год – 1 548,11 руб./МВт*ч;
- на 1 полугодие 2024 год – 1 548,11 руб./МВт*ч;
- на 2 полугодие 2024 год – 1 962,99 руб./МВт*ч.

Конкурентный отбор мощности (КОМ) на 2025-2027 годы прошли все турбины БТЭЦ, тариф на мощность (без НДС) по ним составляет (Приказ Федеральной антимонопольной службы от 11 декабря 2024 г. № 992/24):

- на 1 полугодие 2025 год – 260201,34 руб./МВт в месяц;
- на 2 полугодие 2025 год – 275513,80 руб./МВт в месяц.

Тарифная ставка на электрическую энергию, руб./ (МВт*ч) (без НДС):

- на 1 полугодие 2024 год – 1 962,99 руб./МВт*ч;
- на 2 полугодие 2024 год – 2 158,41 руб./МВт*ч.

2.1.15. Изменения эксплуатационных показателей Барабинской ТЭЦ в ретроспективном периоде

В таблице 2.20 представлены ретроспективные эксплуатационные показатели работы БТЭЦ за период с 2020 по 2024 годы.

Таблица 2.19 – Эксплуатационные показатели БТЭЦ в ретроспективном периоде

Наименование показателя	Ед. изм.	2020	2022	2023	2024
Выработка электрической энергии	млн кВт-ч	161,49	197,99	230,39	316,79
Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе	млн кВт-ч	43,07	49,80	61,65	76,25
расход электрической энергии на ТФУ	млн кВт-ч	5,08	5,04	5,69	6,21
отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ	млн кВт-ч	118,42	148,19	168,75	240,55
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том	тыс. Гкал	472,16	512,31	516,56	537,99

Наименование показателя	Ед. изм.	2020	2022	2023	2024
числе:					
из производственных отборов;	тыс. Гкал	156,91	199,01	239,23	232,7
из теплофикационных отборов	тыс. Гкал	105,99	151,20	103,24	121,37
из отборов противоаварийного	тыс. Гкал				
из конденсаторов	тыс. Гкал	98,52	61,55	42,04	
из ПВК	тыс. Гкал	24,89	35,39	16,60	8,34
из РОУ	тыс. Гкал	113,51	65,16	115,45	175,57
Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами	ккал/кВт-ч	2 096,00	2 054,00	2 642,00	2 885,14
Расход тепла на выработку электрической энергии	тыс. Гкал	338,53	406,61	608,62	913,98
Расход тепловой энергии на собственные нужды турбин	тыс. Гкал	2,45	3,01	3,50	4,8
Расход тепловой энергии на собственные нужды котлов	тыс. Гкал	28,36	29,10	27,65	29,93
Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов;	ккал/кВт-ч	2 210,00	2 158,00	2 791,00	3 028,47
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;	г/кВт-ч	537,40	531,42	620,93	632,35
Удельная теплофикационная выработка, в том числе:	кВт-ч/Гкал	230,30	0,27	0,24	245,47
с паром производственных отборов;	кВт-ч/Гкал	139,90	0,17	0,17	170,89
с паром теплофикационных отборов	кВт-ч/Гкал	299,60	0,39	0,39	388,47
Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу;	млн кВт-ч	83,23	125,94	106,99	105,51
Выработка электрической энергии по конденсационному циклу	млн кВт-ч	78,26	72,05	123,40	211,28
Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе	г/кВт-ч	537,40	531,42	620,93	632,35
по теплофикационному циклу;	г/кВт-ч	379,60	423,96	446,09	404,19
по конденсационному циклу	г/кВт-ч	676,10	706,01	744,15	720,51
Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии	кг/Гкал	169,00	164,52	175,54	182,61
Полный расход топлива на ТЭЦ	тыс. т у.т.	143,44	163,04	195,46	250,35

2.2. Источники тепловой энергии ЕТО ООО «Энергетик»

2.2.1 Котельные ООО «Энергетик»

На 01.01.2025 года в городе работало семь котельных ООО «Энергетик» с суммарной установленной тепловой мощностью 9,05 Гкал/ч.

2.2.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования котельных

Структура, состав и технические характеристики основного оборудования котельных ООО «Энергетик» представлены в таблице 2.20.

Таблица 2.20 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности ООО «Энергетик»

N п/п	Тип (марка) котла	Завод- изготовитель	Режим паровой /водогрейный	Год установки котла	Мощность котла (паспорт), Гкал/ч	Мощность котельной, Гкал/ч	УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал	КПД котлов, %	УРУТ по ко- тельной, кг у.т./ Гкал	Дата обсле- дования котлов	Топливо ос- нов- ное/резервное
Котельная №53 «Спиртзавод»											
1	КВМ–1,16КБ	ЗАО «НКЗ»	водогрейный	2008	0,998	1,995	210,08	80	210,08	2022	Кам.уголь
2	КВМ–1,16КБ	ЗАО «НКЗ»	водогрейный	2008	0,998		210,08	80	210,08	2022	Кам.уголь
Котельная №54 «Школа-Интернат»											
1	КВР-1,25	ЗАО «НКЗ»	водогрейный	2010	1,109	2,107	208,4	80	208,4	2022	Кам.уголь
2	КВр-1,16КБ	ООО «ПЭО»	водогрейный	2016	0,998		210,08	80	210,08	2022	Кам.уголь
Котельная №55 «Ветлечебница»											
1	КВВ-0,6	ООО «БарКЗ»	водогрейный	2003	0,516	1,144	212,27	80	212,27	2022	Кам.уголь
2	КВр-0,73КБ	ООО «ПЭО»	водогрейный	2016	0,628		210,08	80	210,08	2022	Кам.уголь
Котельная №56 «Тополек»											
1	КВ-0,4-95РСО	ЗАО «Сибтепло- монтаж»	водогрейный	2003	0,344	0,739	212,52	80	212,52	2022	Кам.уголь
2	КВр-0,46КБ	ООО «ПЭО»	водогрейный	2016	0,396		210,95	80	210,95	2022	Кам.уголь
Котельная №57 «Школа №5»											
1	КВ-1-95Р2М	ЗАО «Сибтепло- монтаж»	водогрейный	2003	0,860	1,720	211,61	80	211,61	2022	Кам.уголь
2	КВ-1-95Р2М	ЗАО «Сибтепло- монтаж»	водогрейный	2003	0,860		211,61	80	211,61	2022	Кам.уголь
Котельная №58 «Телецентр»											
1	КВр-0,73КБ	ООО «ПЭО»	водогрейный	2016	0,500	0,700	210,08	80	210,08	2022	Кам.уголь
2	КВЖ-0,3	ООО ПФ «ОКТАН»	водогрейный	2005	0,200		205,37	80	205,37	2022	Кам.уголь
Котельная №59 «Звездная»											
1	КВр-0,4	ООО «Завол- СибПром	водогрейный	2021	0,400	0,645	210,95	80	210,95	2021	Кам.уголь
2	КВпм-0,29КБ	н/д	водогрейный	2016	0,245		205,49	80	205,49	2022	Кам.уголь

2.2.1.2. Параметры установленной тепловой мощности. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных

Ограничения тепловой мощности на котельных не заявлены.

В таблице 2.21 представлены параметры установленной и располагаемой мощности котельных в 2023 году.

Таблица 2.21 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности ООО «Энергетик» в 2024 году, Гкал/ч

N п/п	Адрес или наименование котельной	Тепловая мощность котлов установленная	Ограничения установленной тепловой мощности	Тепловая мощность котлов располагаемая	Затраты тепловой мощности на собственные нужды	Тепловая мощность котельной нетто
1	Котельная №53 «Спиртзавод»	1,995	0,000	1,995	0,080	1,915
2	Котельная №54 «Школа-Интернат»	2,107	0,000	2,107	0,084	2,023
3	Котельная №55 «Ветлечебница»	1,144	0,000	1,144	0,046	1,098
4	Котельная №56 «Тополек»	0,739	0,000	0,739	0,030	0,709
5	Котельная №57 «Школа №5»	1,720	0,000	1,720	0,069	1,651
6	Котельная №58 «Телецентр»	0,700	0,000	0,700	0,028	0,672
7	Котельная №59 «Звездная»	0,645	0,000	0,645	0,026	0,619
ИТОГО		9,050	0,000	9,050	0,363	8,687

2.2.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельных

Годовые значения затрат тепла на собственные нужды котельных за 2024 год представлены в таблице 2.22.

Таблица 2.22 – Выработка, отпуск тепла и расход условного топлива котельными в зоне деятельности ООО «Энергетик»

N п/п	Адрес или наименование котельной	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал	Вид топлива	Расход топлива, т у.т.
1	Котельная №53 «Спиртзавод»	2 266,30	181,30	2 085,00	уголь	475,37
2	Котельная №54 «Школа-Интернат»	2 283,84	191,84	2 092,00	уголь	509,04
3	Котельная №55 «Ветлечебница»	1 352,20	62,20	1 290,00	уголь	339,49
4	Котельная №56 «Тополек»	372,16	11,16	361	уголь	96,00
5	Котельная №57 «Школа №5»	1 504,83	103,83	1 401,00	уголь	400,42

№ п/п	Адрес или наименование ко- тельной	Выработка теп- ловой энергии котлоагрегатами, Гкал	Затраты тепло- вой энергии на собственные нужды, Гкал	Отпуск тепло- вой энергии с коллекторов котельной, Гкал	Вид топлива	Расход топлива, т у.т.
6	Котельная №58 «Телецентр»	755,14	21,14	734	уголь	167,12
7	Котельная №59 «Звездная»	378,85	9,85	369	уголь	150,36
	ИТОГО	8 913,34	581,34	8 332,00	уголь	2137,80

Расход тепла на собственные нужды котельных в 2023 году составляет 581,3 Гкал.

Значения часовых затрат тепловой мощности на собственные нужды котельных и располагаемой тепловой мощности нетто по состоянию на 2024 год приведены в табли-
це 2.21.

2.2.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов котельных

Сведения о годах ввода в эксплуатацию по каждому котлоагрегату котельных при-
ведены в таблице 2.23.

Таблица 2.23 – Срок службы и год последней реконструкции котельного оборудования

Ст. №	Тип (марка) кот- ла, завод- изготовитель	Год ввода	Возраст на 01.01.2025, лет	Срок службы	Год последнего освидетельство- вания при допуске к эксплуатации после ремонта	Год продления ресурса	Мероприятия по продлению ре- сурса
Котельная №53 «Спиртзавод»							
1	КВМ-1,16КБ	2008	17	10	-	2022	2024
2	КВМ-1,16КБ	2008	17	10	-	2022	2024
Котельная №54»Школа-Интернат»							
1	КВР-1,45	2010	15	10	-	2022	2024
2	КВр-1,16КБ	2016	9	10	-	2022	2024
Котельная №55»Ветлечебница»							
1	КВВ-0,6	2003	22	10	-	2022	2024
2	КВр-0,73КБ	2016	9	10	-	2022	2024
Котельная №56 «Тополек»							
1	КВ-0,4-95РСО	2003	22	10	-	2022	2024
2	КВр-0,46КБ	2016	9	10	Апрель 2021 г	2022	2024
Котельная №57 « Школа №5»							
1	КВ-1-95Р2М	2003	22	10	-	2022	2024
2	КВ-1-95Р2М	2003	22	10	-	2022	2024
Котельная №58 «Телецентр»							
1	КВр-0,73КБ	2016	9	10	-	2022	2024
2	КВЖ-0,3	2003	22	10	-	2022	2024
Котельная №59 «Звездная»							
1	КВр-0,46КБ	2021	4	10	-	2021	2021

Ст. №	Тип (марка) котла, завод-изготовитель	Год ввода	Возраст на 01.01.2025, лет	Срок службы	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта	Год продления ресурса	Мероприятия по продлению ресурса
2	КВпм-0,29КБ	2016	9	10	Апрель 2021 г	2022	2024

Как следует из таблицы, основу тепловой мощности котельных составляет оборудование, введенное с 2003 по 2021 годы.

Срок службы котлоагрегатов от 4 до 22 лет. Средневзвешенный срок службы (по установленной тепловой мощности) срок котельного оборудования котельных на конец 2024 года составил 15 лет.

Сведения о мероприятиях по продлению ресурса отсутствуют.

2.2.1.5. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных. Описание схемы выдачи тепловой мощности котельных

От котельных осуществляется центральное качественное регулирование отпуска тепла в тепловые сети. Отпуск тепла на нужды отопления регулируется с помощью изменения температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть, в зависимости от температуры наружного воздуха при постоянном расходе теплоносителя.

Изменение температуры теплоносителя производится вручную оперативным персоналом (или автоматически) с помощью изменения количества подаваемого на сжигание топлива.

Котельная «Школа-интернат», ул. Интернатская, 2а отпускает тепловую энергию на нужды отопления и ГВС, остальные котельные отпускают тепловую энергию только на нужды отопления.

Утвержденный на отопительный сезон 2024-2025 годов темперный график регулирования отпуска тепла для котельных ООО «Энергетик» представлен в таблице 2.24.

Таблица 2.24 – Темперный график регулирования сетевой воды для котельных ООО «Энергетик» на отопительный сезон 2024/2025 годов

Согласовано:

Заместитель главы Администрации
города г. Куйбышева

А.Г. Бирюков
" 11 " 02 2024г.

Утверждено:

Главный инженер ОП Барабинская ТЭЦ
АО «СГК-Новосибирск»

В.С. Брылёв
" 19 " 02 2024г.

Температурный график 95-70 °С регулирования температуры сетевой воды для
котельных* ООО «Энергетик» на отопительный сезон 2024-2025г.

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в прямом трубопроводе, Т1	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Т2	Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в прямом трубопроводе, Т1	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Т2
10,0	37	33	-15,0	69	54
9,0	39	34	-16,0	70	54
8,0	40	35	-17,0	71	55
7,0	41	36	-18,0	72	56
6,0	43	37	-19,0	73	57
5,0	44	38	-20,0	74	57
4,0	45	39	-21,0	75	58
3,0	47	39	-22,0	77	59
2,0	48	40	-23,0	78	59
1,0	49	41	-24,0	79	60
0,0	51	42	-25,0	80	61
-1,0	52	43	-26,0	81	61
-2,0	53	44	-27,0	82	62
-3,0	54	45	-28,0	83	63
-4,0	56	45	-29,0	84	63
-5,0	57	46	-30,0	85	64
-6,0	58	47	-31,0	86	65
-7,0	59	48	-32,0	88	65
-8,0	60	48	-33,0	89	66
-9,0	62	49	-34,0	90	67
-10,0	63	50	-35,0	91	67
-11,0	64	51	-36,0	92	68
-12,0	65	52	-37,0	93	69
-13,0	66	52	-38,0	94	69
-14,0	67	53	-39,0	95	70

* Список локальных котельных:

№53	г. Куйбышев, ул. Омская («Спиртзавод»)
№54	г. Куйбышев, ул. Интернатская, 2а (Школа интернат)
№55	г. Куйбышев, ул. Иванова, 2а («Ветлечебница»)
№56	г. Куйбышев, ул. Мичурина, 1 («Тополек»)
№57	г. Куйбышев, ул. Каинская, 78 («Школа №5»)
№58	г. Куйбышев, ул. Невского, 64 («Телецентр»)
№59	г. Куйбышев, ул. Звездная («Звездная»)

1. При достижении на источнике теплоснабжения температуры обратной сетевой воды 70 °С подъем температуры прямой сетевой воды прекращается независимо от температуры наружного воздуха.

Примечание:

Фактически задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепловой сети ТСО с учетом целого ряда влияющих факторов: температуры наружного воздуха, скорости ветра, протяженности тепловых сетей от источника до потребителя и связанного с этим фактором транспортного запаздывания, скорости изменения температуры наружного воздуха и т.п.

2.2.1.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок

В таблицах 2.25 и 2.26 представлены данные состава и характеристик насосного и теплообменного оборудования котельных.

Таблица 2.25 – Состав и технические характеристики насосного оборудования котельных в зоне деятельности ООО «Энергетик»

Наименование механизма, установки	Тип	Производительность, $\text{м}^3/\text{ч}$	Напор, м в. ст.	Установленная мощность электродвигателя, кВт	Количество механизмов
Котельная №53 «Спиртзавод»					
Сетевой насос №1	Wilo IL50/180-7,5/2	47	44	7,5	1
Сетевой насос №2	Wilo IL50/180-7,5/2	47	44	7,5	1
Циркуляционный насос №1	Wilo IL32/150-2,2/2	22	27	2,2	1
Циркуляционный насос №2	Wilo IL 40/160-4/2	30	28	4	1
Подпиточный насос №1	K 25-32	32	25	5,5	1
Подпиточный насос №2	K 25-32	32	25	5,5	1
Котельная №54 «Школа-Интернат»					
Сетевой насос №1	Wilo IL50/180-7,5/2	47	44	7,5	1
Сетевой насос №2	Wilo IL50/180-7,5/2	47	44	7,5	1
Подпиточный насос №1	K 20-30	30	20	4	1
Котельная №55 «Ветлечебница»					
Сетевой насос №1	Wilo IL50/180-7,5/2	47	44	7,5	1
Сетевой насос №2	Wilo IL50/180-7,5/2	47	44	7,5	1
Подпиточный насос №1	Grundfos CR1-5A	1,8	25	0,4	1
Подпиточный насос №2	Grundfos CR1-5A	1,8	25	0,4	1
Котельная №56 «Тополек»					
Сетевой насос №1	Wilo IL 40/160-4/2	30	28	4	1
Сетевой насос №2	Wilo IL32/150-2,2/2	22	27	2,2	1
Подпиточный насос №1	Wilo AF-90S/2H	30	20	1,5	1
Котельная №57 «Школа №5»					
Сетевой насос №1	Wilo IL50/180-7,5/2	47	44	7,5	1
Сетевой насос №2	Wilo IL50/180-7,5/2	47	44	7,5	1
Подпиточный насос №1	K 20-30	30	20	5,5	1
Котельная №58 «Телецентр»					
Сетевой насос №1	Wilo IL32/150-2,2/2	22	27	2,2	1
Сетевой насос №2	Wilo IL 40/160-4/2	30	28	4	1
Котельная №59 «Звездная»					
Сетевой насос №1	Wilo IL 40/160-4/2	30	28	4	1
Сетевой насос №2	Wilo IL 40/160-4/2	30	28	4	1
Подпиточный насос №1	K 20-30	30	20	5,5	1

Таблица 2.26 – Состав и технические характеристики теплообменников котельных в зоне деятельности ООО «Энергетик»

Тип	Мощность, Гкал/ч (МВт)	Расход сетевой воды, т/ч (кг/с)
Котельная №53 «Спиртзавод»		
Основные бойлеры		
Funke FP31-49-1EH	0,75 (0,87)	30 (8,3)
Funke FP31-49-1EH	0,75 (0,87)	30 (8,3)
Пиковые бойлеры		
Котельная №54 «Школа-Интернат»		
Основные бойлеры		
Funke FP31-1-1EH	1,0 (1,16)	40 (11,1)

Технологические схемы котельных представлены на рисунках 2.5÷2.11.

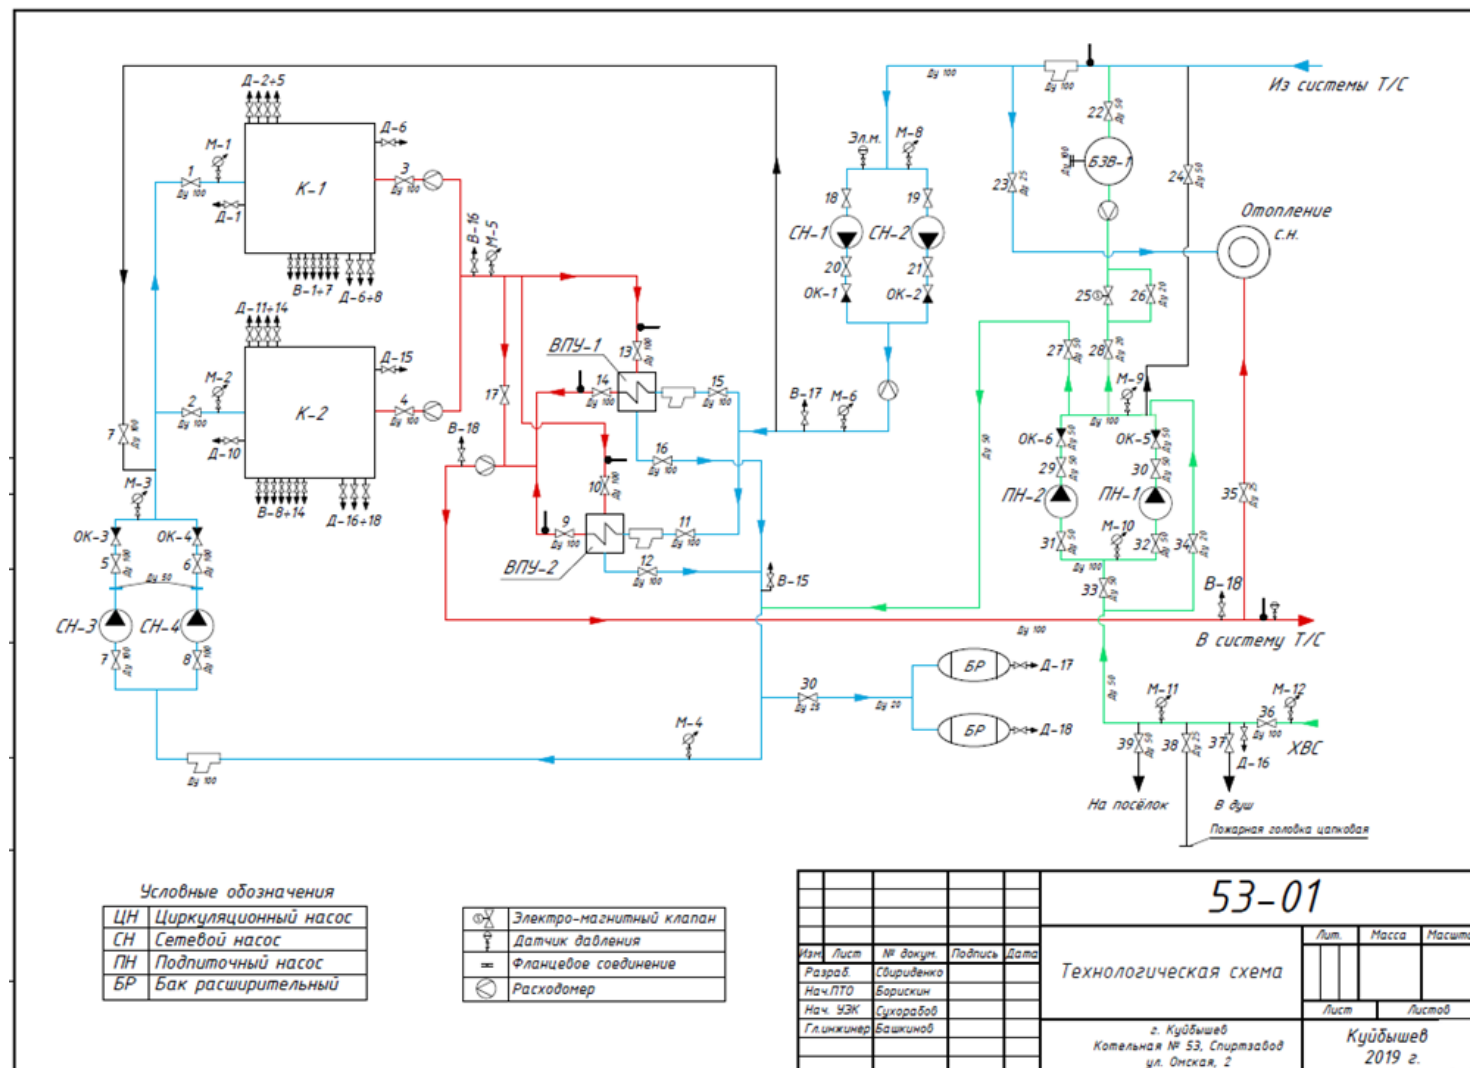


Рисунок 2.5 – Технологическая схема котельной №53 «Спиртзавод»

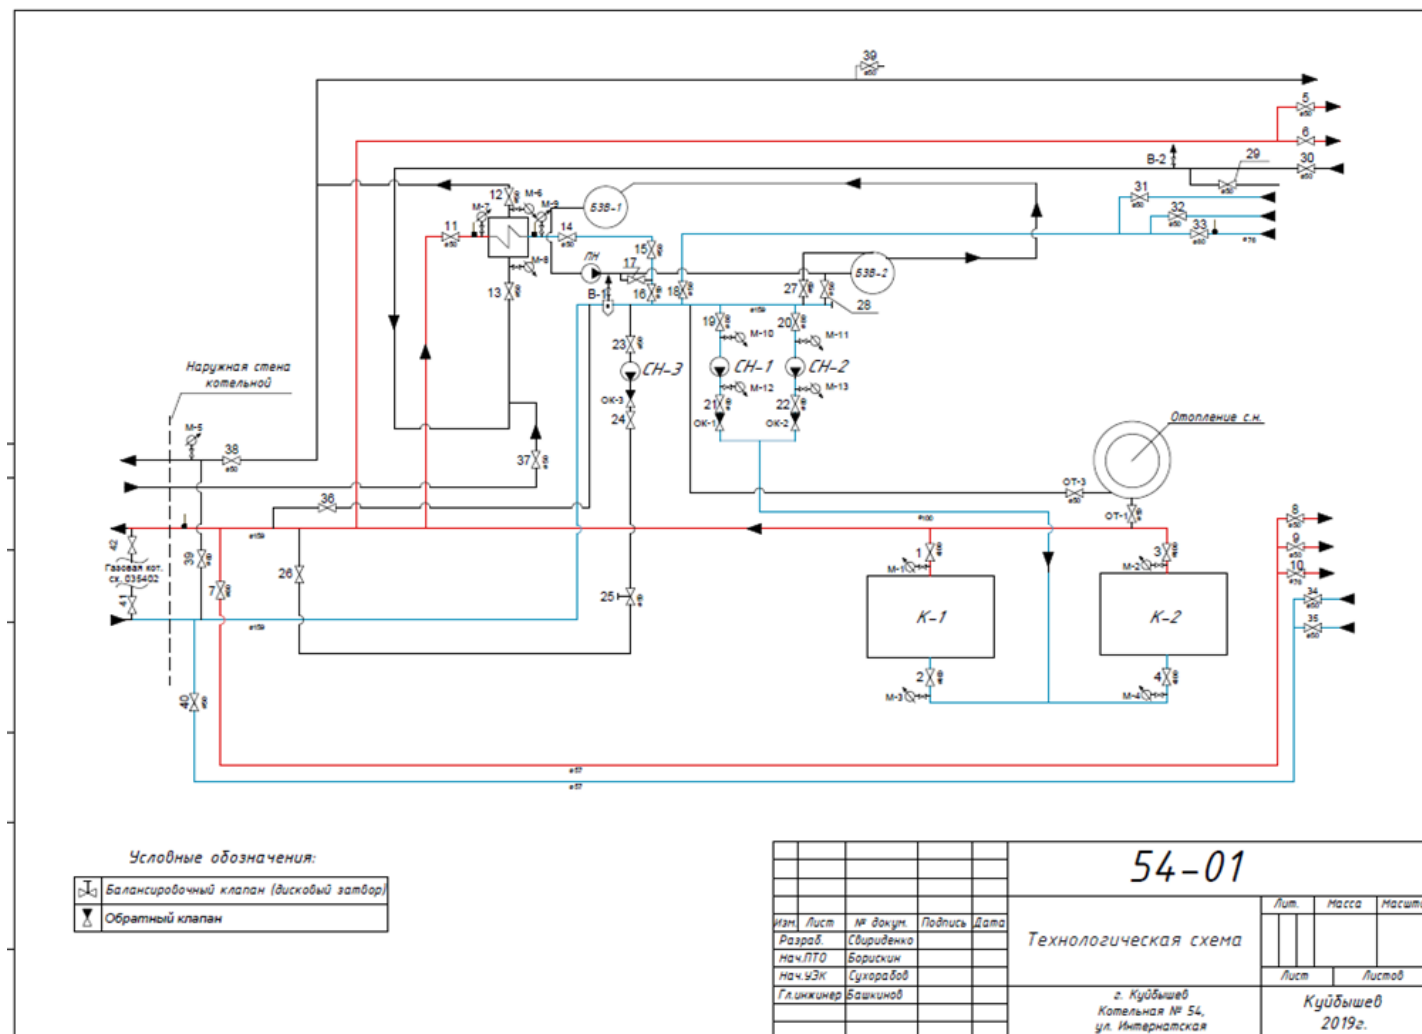


Рисунок 2.6 – Технологическая схема котельной №54 «Школа-интернат»

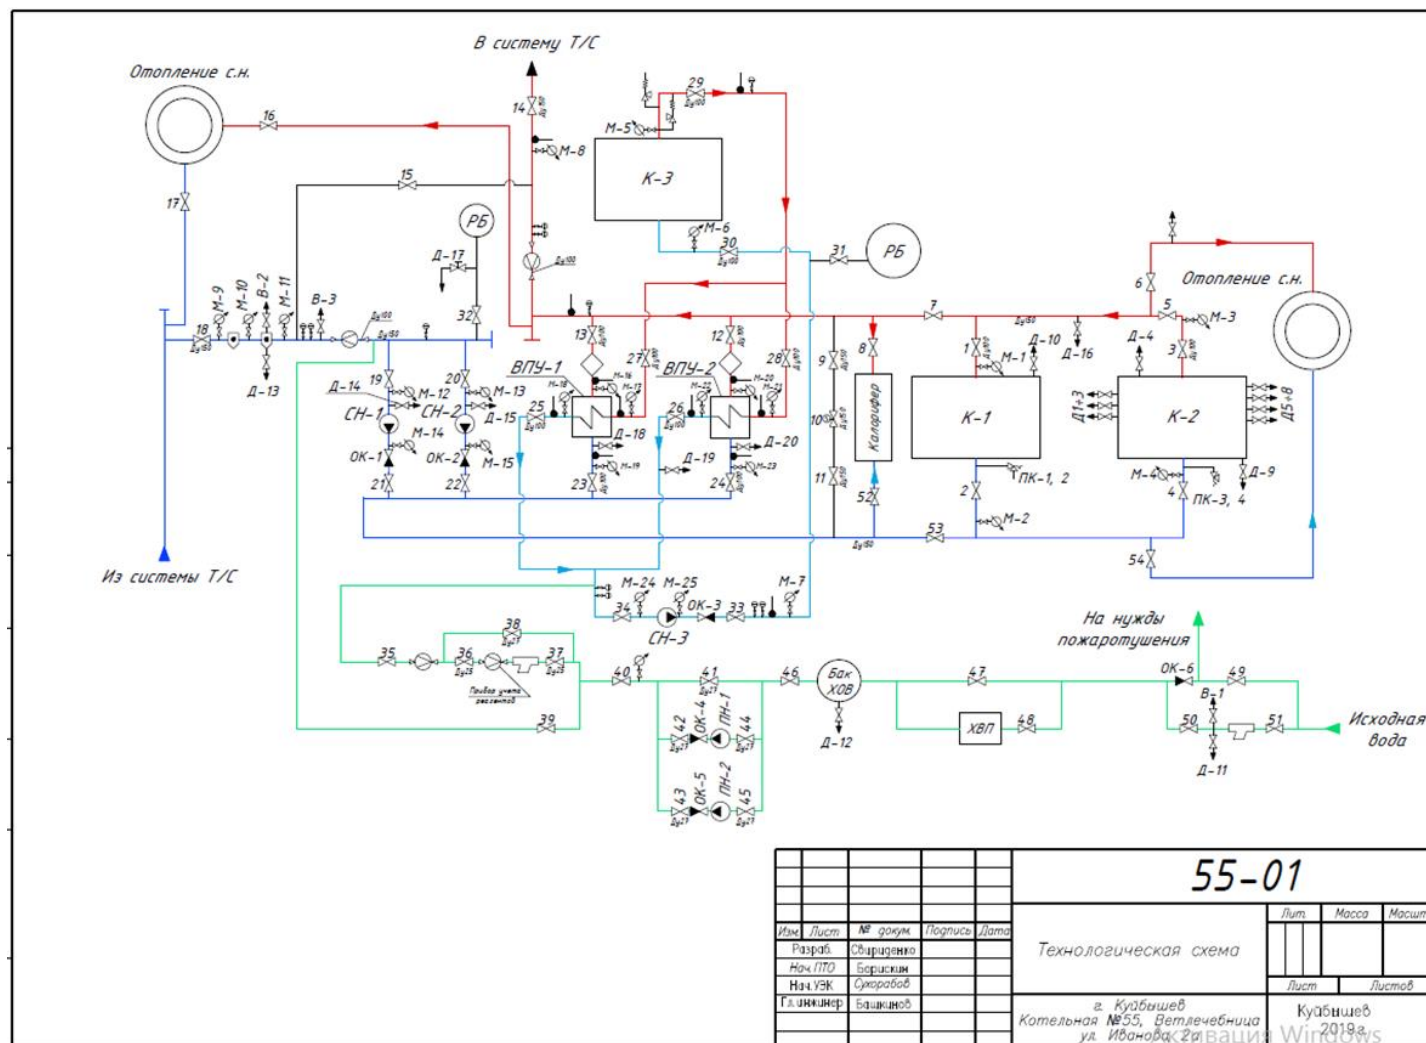


Рисунок 2.7 – Технологическая схема котельной №55 «Ветлечебница»

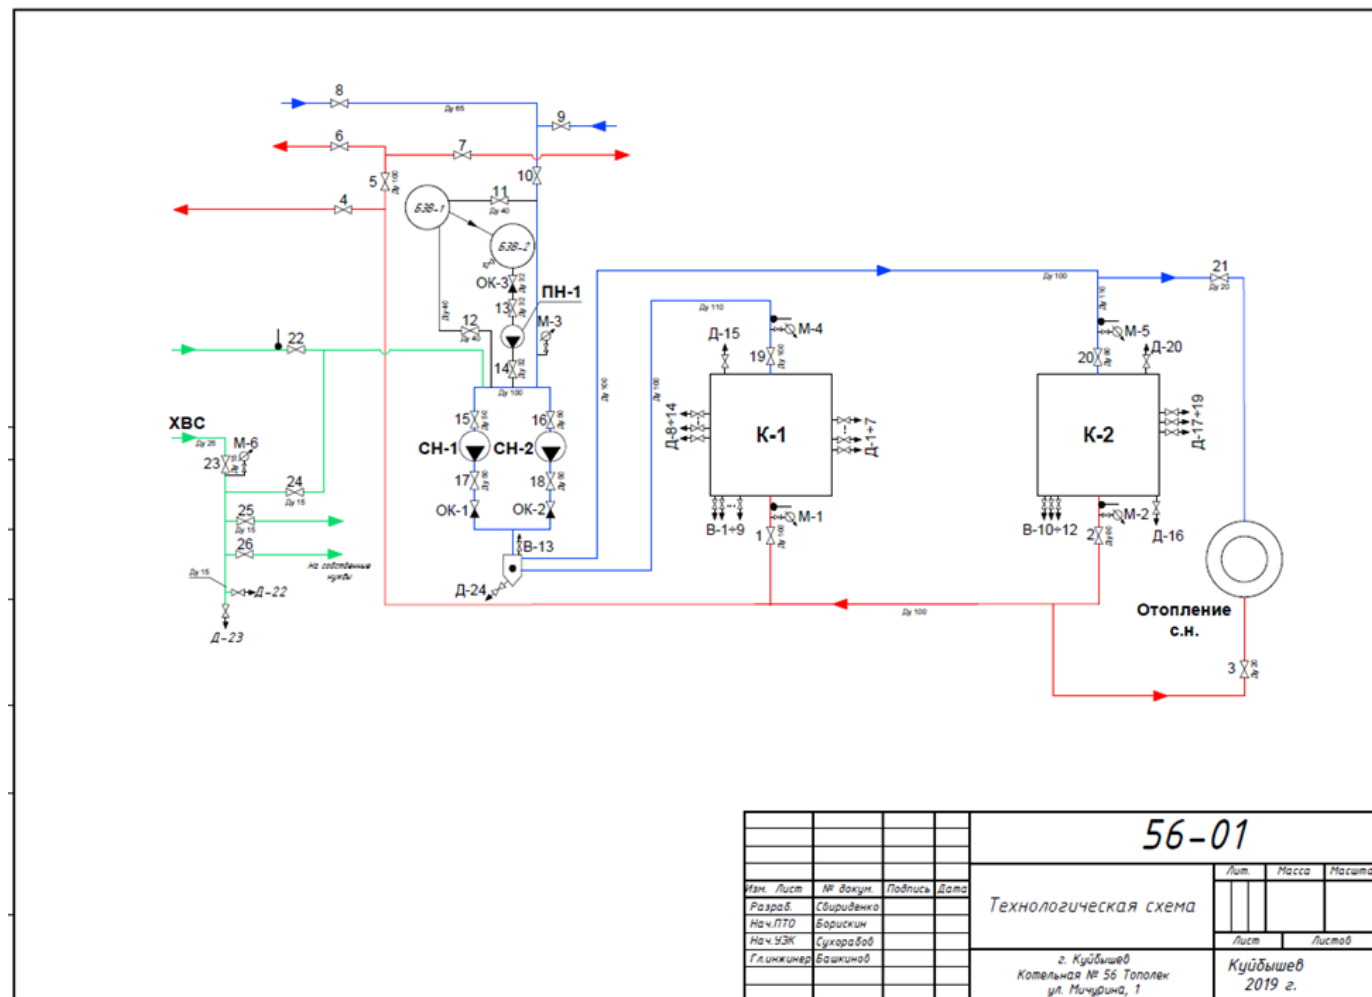


Рисунок 2.8 – Технологическая схема котельной №56 «Тополек»

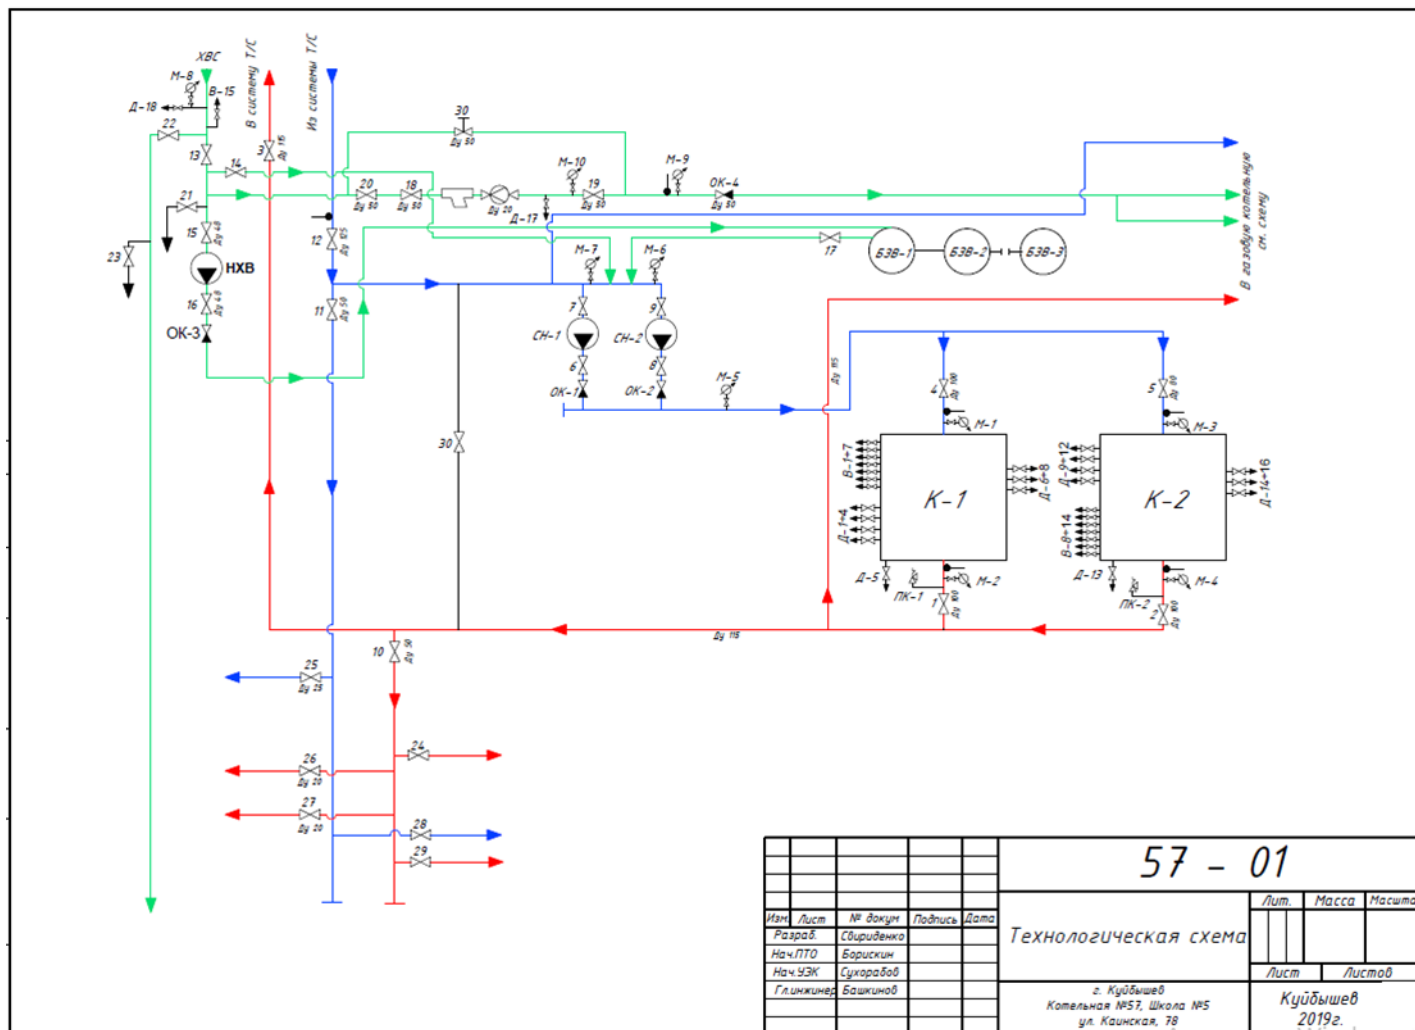


Рисунок 2.9 – Технологическая схема котельной №57 «Школа №5»

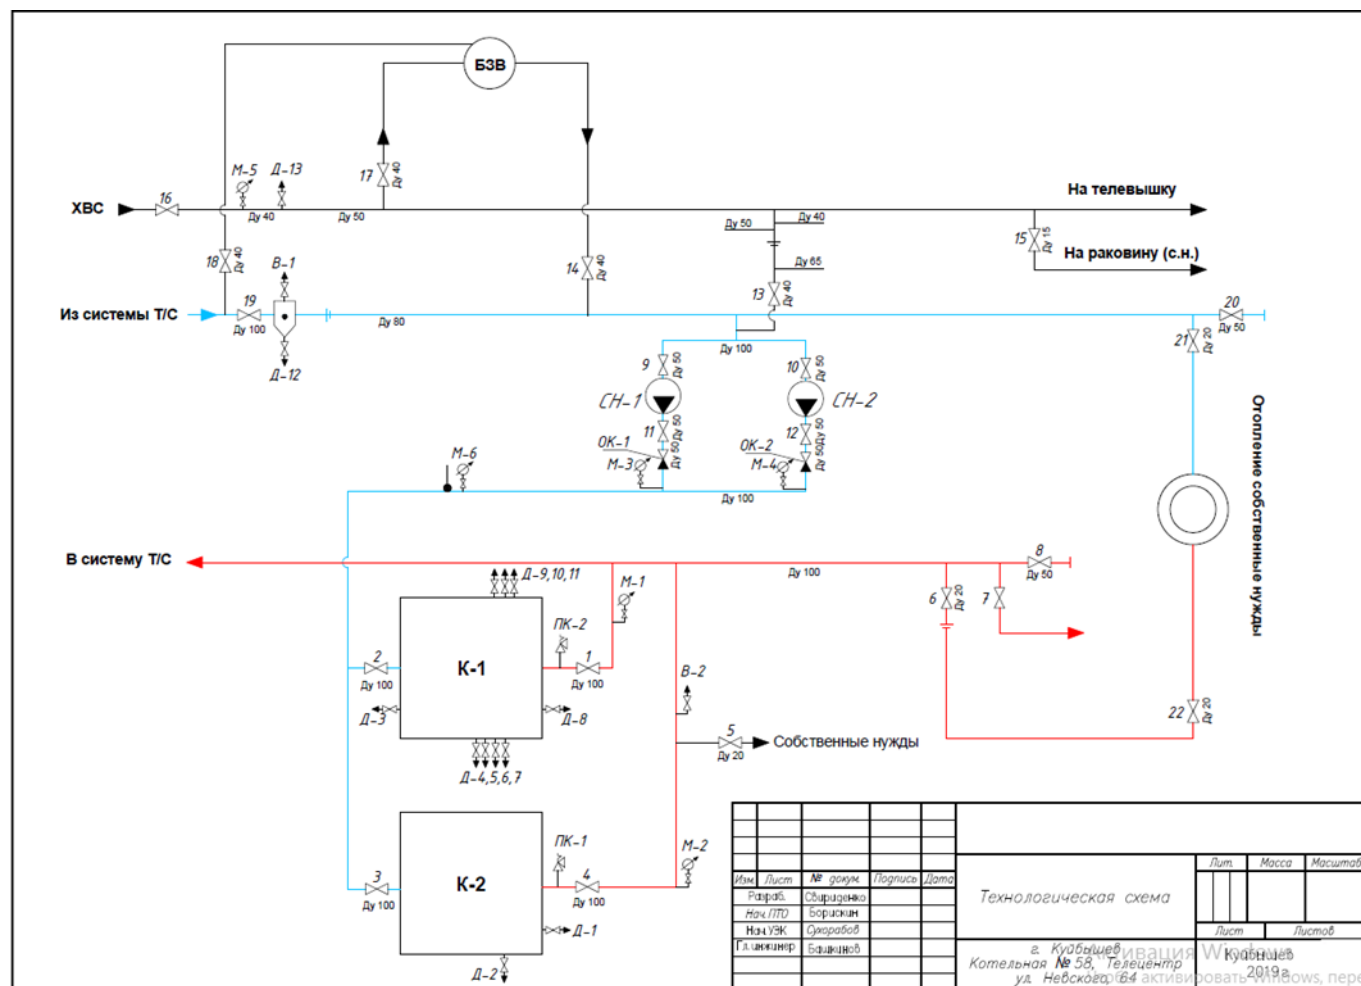


Рисунок 2.10 – Технологическая схема котельной №58 «Телецентр»

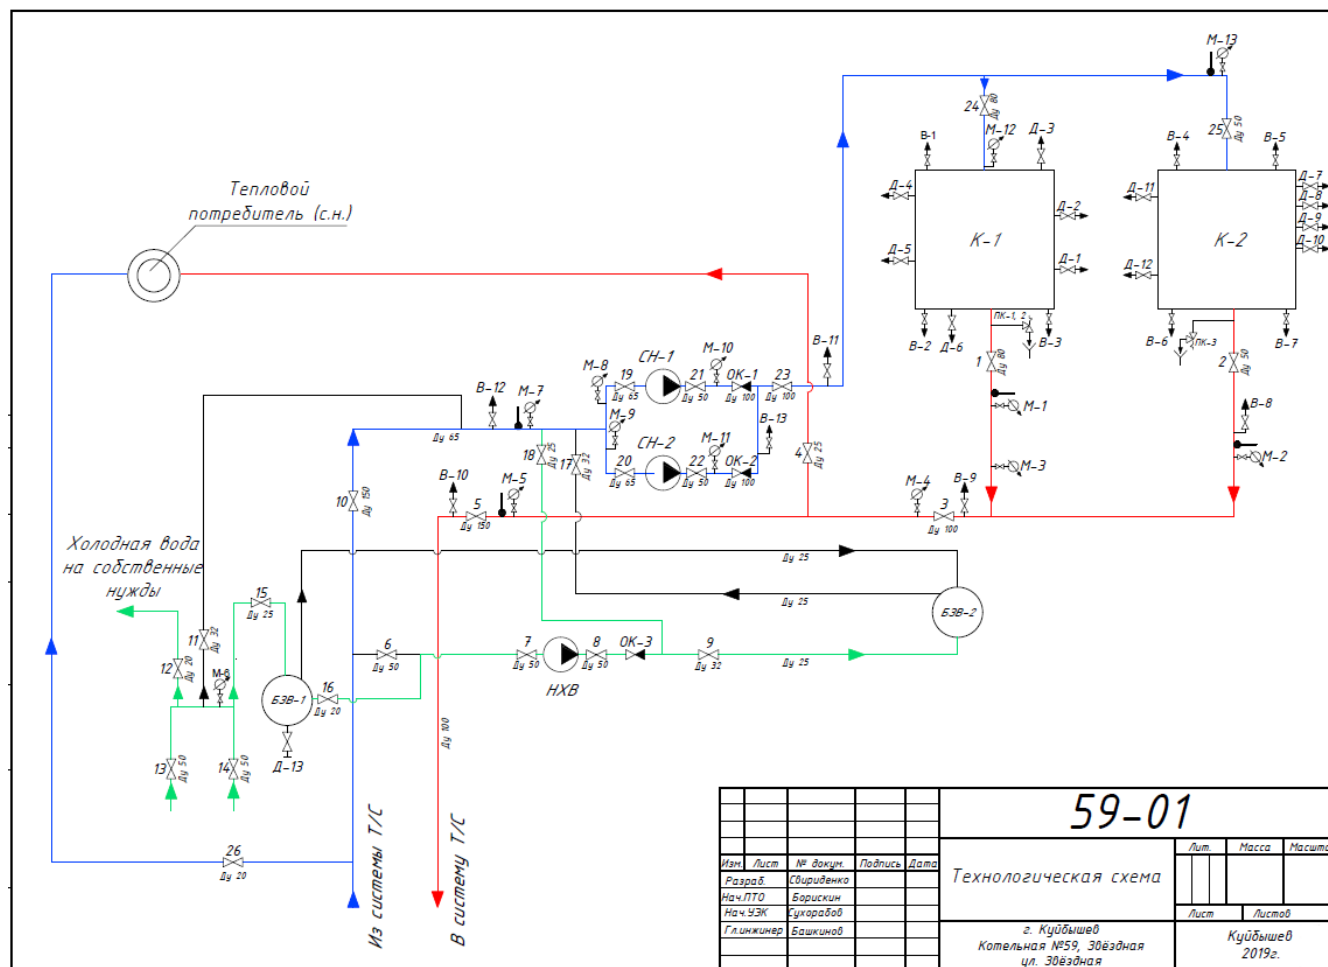


Рисунок 2.11 – Технологическая схема котельной №59 «Звездная»

2.2.1.7. Среднегодовая загрузка оборудования котельных

В таблице 2.27 представлено число часов использования установленной тепловой мощности котельными, находящимися в работе в течение 2024 года.

Таблица 2.27 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных в зоне деятельности ООО «Энергетик»

№ п.п.	Наименование котельной	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2024	
			выработка тепла, Гкал	число часов использования УТМ, час.
1	Котельная №53 «Спиртзавод»	2,00	2 266,30	1 136
2	Котельная №54 «Школа-Интернат»	2,11	2 283,84	1 084
3	Котельная №55 «Ветлечебница»	1,14	1 352,20	1 182
4	Котельная №56 «Тополек»	0,74	372,16	504
5	Котельная №57 «Школа №5»	1,72	1 504,83	875
6	Котельная №58 «Телецентр»	0,70	755,14	1 079
7	Котельная №59 «Звездная»	0,65	378,85	587
	ИТОГО:	9,05	8 913,34	985

Из таблицы 2.27 следует, что число часов использования установленной тепловой мощности котельных в среднем по всем источникам тепла составляет 985 ч. Наиболее загружена котельная № 53, 54, 55 и 58.

2.2.1.8. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Узлы учета тепловой энергии оборудованы на котельных № 57 «Школа №5», №55 «Ветлечебница».

В связи с отсутствием приборов учета тепловой энергии на других котельных объемом отпуска тепловой энергии в сеть определяется расчетным путем по договорной нагрузке потребителей с учетом нормативных потерь на сетях.

2.2.1.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

На всех котельных ООО "ЭНЕРГЕТИК" установлены водоподготовительные устройства "КОМПЛЕКСОН-6".

2.2.1.10. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии в тепловую сеть

Аварии и инциденты на котельных, приводящие к отключению теплоснабжения потребителей, в 2020-2024 годах отсутствовали.

2.2.1.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На 2020 - 2024 годы предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных отсутствуют.

2.2.1.12. Проектный и установленный топливный режим

Проектным и фактическим основным топливом для котельных является каменный уголь – Уголь Д разрез «Изыхский». Резервное топливо отсутствует.

При котельной №55 «Ветлечебница» оборудован угольный склад.

Потребление топлива котельными за 2021-2024 годы в тоннах условного топлива, представлено в таблице 2.28.

Таблица 2.28 – Установленный топливный режим котельных в зоне деятельности ООО «Энергетик»

N п.п	Наименование котельной	Вид топлива	Средняя теплотворная способность топлива ккал/кг				Расход условного топлива, т у.т.			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Котельная №53 «Спиртзавод»	уголь	4966	5023	5024	5135	324,179	463,26	402,47	475,37
2	Котельная №54 «Школа-Интернат»	уголь	4966	5023	5023	5135	549,536	520,67	483,40	509,04
3	Котельная №55 «Ветлечебница»	уголь	4966	5023	5024	5135	278,105	357,30	312,05	339,49
4	Котельная №56 «Тополек»	уголь	4966	5023	5023	5135	104,75	110,85	93,06	96,00
5	Котельная №57 «Школа №5»	уголь	4966	5023	5023	5135	337,342	345,54	347,66	400,42
6	Котельная №58 «Телецентр»	уголь	4966	5023	5023	5135	165,468	187,29	168,07	167,12
7	Котельная №59 «Звездная»	уголь	4966	5023	5024	5135	99,106	131,71	133,16	150,36
	Итого	уголь	4966	5023	5024	5135	1 858,49	2116,63	1939,87	2137,80

2.2.1.13. Описание изменений в характеристиках котельных в ретро-спективном периоде

В 2016 году котельные МУП «Куйбышевжилкомхоз» по договору купли-продажи были переданы ООО «Энергетик». В 2016 и в 2021 годах на котельных были установлены новые котлы.

Таблица 2.29 – Установленный топливный режим котельных и основное оборудование установленной в 2016-2021 годах

№	Наименование	Марка котла	Ко-во	Год	УТМ, Гкал/ч
1	Котельная №54 «Школа-Интернат»	КВр-1,16КБ	1	2016	1
2	Котельная №55 «Ветлечебница»	КВр-0,73КБ	1	2016	0,63
3	Котельная №56 «Тополек»	КВр-0,46КБ	1	2016	0,4
4	Котельная №58 «Телецентр»	КВр-0,73КБ	1	2016	0,63
5	Котельная №59 «Звездная»	КВпм-0,29КБ	1	2016	0,25
6	Котельная №59 «Звездная»	КВр-0,4	1	2021	0,41
	Итого				3,32

В 2024 году изменения в структуре основного оборудования котельных отсутствовали.

2.2.1.14. Изменения эксплуатационных показателей Барабинской ТЭЦ в ретроспективном периоде

Ретроспектива эксплуатационных показателей работы котельных ООО «Энергетик» за период с 2020 по 2024 годы представлена в таблице 2.30.

Таблица 2.30 – Изменение эксплуатационных показателей котельных в зоне деятельности ООО «Энергетик»

Наименование показателя	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024
№ 53 ул. Омская, (Спиртзавод)						
Выработка тепловой энергии	Гкал	1200,81	1542,4	1 584,64	1 939,52	2266,30
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	1077,65	1073,93	1 471,59	1 803,75	2085,00
Собственные нужды,	Гкал	123,16	82,5	113,05	135,77	181,30
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВтч	128600	95940	95420	108640	100 140
Расход теплоносителя на производство тепловой энергии	м3	-	-	-	-	-
Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловую сеть		-	-	-	-	-
Наличие ВПУ		-	-	-	-	-
Средняя теплотворная способность топлива	ккал/кг	5004,19	4966	5023	5024	5135
Расход основного топлива условного	т у.т.	407,58	463,36	461,4	402,47	475,37
Расход основного топлива натурального	т н.т.	570,14	650,13	642,97	560,82	647,98

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование показателя	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024
Вид резервного топлива			-	-	-	-
№ 54 ул. Интернатская, 2а (Школа-интернат)						
Выработка тепловой энергии	Гкал	2098,16	2232	2 555,91	2 180,68	2283,84
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	1882,96	1875,15	2 373,56	2 028,03	2092,00
Собственные нужды,	Гкал	215,2	144,06	182,35	152,65	191,84
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВтч	101230	96088	93039	97092	992 900
Расход теплоносителя на производство тепловой энергии	м3	-	-	-	-	-
Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловую сеть		-	-	-	-	-
Наличие ВПУ		-	-	-	-	-
Средняя теплотворная способность топлива	ккал/кг	5004,19	4966	5023	5023	5135
Расход основного топлива условного	т у.т.	468,63	520,58	523,19	483,4	509,04
Расход основного топлива натурального	т н.т.	655,57	730,41	729,08	673,65	693,88
Вид резервного топлива		-	-	-	-	-
№ 55 ул. Иванова, 2а (Ветлечебница)						
Выработка тепловой энергии	Гкал	852,18	1 041,60	1 299,35	1 357,95	1352,20
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	764,78	923,79	1 206,64	1 262,89	1290,00
Собственные нужды,	Гкал	87,4	70,98	92,71	95,06	62,20
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВтч	52394	55096	41753	55684	483 500
Расход теплоносителя на производство тепловой энергии	м3	-	-	-	-	-
Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловую сеть		-	-	-	-	-
Наличие ВПУ		-	-	-	-	-
Средняя теплотворная способность топлива	ккал/кг	5004	4966	5023	5024	5135
Расход основного топлива условного	т у.т.	291,8	357,37	331,96	312,05	339,49
Расход основного топлива натурального	т н.т.	408,14	501,42	462,59	434,82	462,76
Вид резервного топлива		-	-	-	-	-
№ 56 ул. Мичурина, 1 (ДС «Тополёк»)						
Выработка тепловой энергии	Гкал	294,74	375,04	385,22	541,03	372,16
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	264,51	321,09	357,73	503,16	361,00
Собственные нужды,	Гкал	30,23	24,67	27,49	37,87	11,16
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВтч	31915	36311	32747	30507	336 020
Расход теплоносителя на производство тепловой энергии	м3	-	-	-	-	-
Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловую сеть		-	-	-	-	-
Наличие ВПУ		-	-	-	-	-
Средняя теплотворная способность топлива	ккал/кг	5004	4966	5023	5023	5135
Расход основного топлива условного	т у.т.	87,48	110,8	105,83	93,06	96,00
Расход основного топлива натурального	т н.т.	122,45	155,46	147,48	129,68	130,86
Вид резервного топлива		-	-	-	-	-
№ 57 ул. Каинская, 78 (Школа №5)						
Выработка тепловой энергии	Гкал	1011,51	1 370,70	1 342,85	1 344,32	1504,83
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	907,76	1099,62	1 247,03	1 250,22	1401,00
Собственные нужды,	Гкал	103,75	84,49	95,82	94,1	103,83
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВтч	69856	71357	91465	97705	904 450
Расход теплоносителя на производство тепловой энергии	м3	-	-	-	-	-
Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловую сеть		-	-	-	-	-

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование показателя	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024
Наличие ВПУ		-	-	-	-	-
Средняя теплотворная способность топлива	ккал/кг	5004	4966	5023	5023	5135
Расход основного топлива условного	т у.т.	315,65	345,53	315,13	347,66	400,42
Расход основного топлива натурального	т н.т.	441,81	484,8	439,14	484,45	545,82
Вид резервного топлива		-	-	-	-	-
№ 58 ул. Невского, 64 («Телецентр»)						
Выработка тепловой энергии	Гкал	578,31	684,5	740,06	1 004,66	755,14
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	518,99	540,93	687,26	934,33	734,00
Собственные нужды,	Гкал	59,32	41,56	52,8	70,33	21,14
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВтч	29329	30342	31026	31326	311 900
Расход теплоносителя на производство тепловой энергии	м3	-	-	-	-	-
Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловую сеть		-	-	-	-	-
Наличие ВПУ		-	-	-	-	-
Средняя теплотворная способность топлива	ккал/кг	5004	4966	5023	5023	5135
Расход основного топлива условного	т у.т.	170,22	187,29	172,7	168,07	167,12
Расход основного топлива натурального	т н.т.	238,18	262,78	240,66	234,2	227,81
Вид резервного топлива		-	-	-	-	-
№ 59 ул. Звездная («Звездная»)						
Выработка тепловой энергии	Гкал	248,1	312,3	334,6	361,23	378,85
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	222,64	302,5	310,7	335,94	369,00
Собственные нужды,	Гкал	25,45	23,24	23,87	25,29	9,85
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВтч	40148	38519	5023	40990	422 330
Расход теплоносителя на производство тепловой энергии	м3	-	-	-	-	-
Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловую сеть		-	-	-	-	-
Наличие ВПУ		-	-	-	-	-
Средняя теплотворная способность топлива	ккал/кг	5004	4966	5023	5024	5135
Расход основного топлива условного	т у.т.	108,35	131,7	147,65	133,16	150,36
Расход основного топлива натурального	т н.т.	151,72	184,78	205,75	185,55	204,96
Вид резервного топлива		-	-	-	-	-
Всего 7 котельных						
Выработка тепловой энергии	Гкал	6283,8	7561,9	8242,6	8729,38	8913,34
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	5639,29	6137,01	7654,51	8118,32	8332,00
Собственные нужды,	Гкал	644,51	471,5	588,09	611,06	581,34
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВтч	453472	436029	390473	461944	3551240,00
Расход теплоносителя на производство тепловой энергии	м3	-	-	-	-	-
Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловую сеть		-	-	-	-	-
Наличие ВПУ		-	-	-	-	-
Средняя теплотворная способность топлива	ккал/кг	5003	4966	5023	5023	35945,00
Расход основного топлива условного	т у.т.	1849,71	2116,63	2057,86	1940	2137,80
Расход основного топлива натурального	т н.т.	2588,01	2969,78	2867,67	2703	2914,07
Резервное топлива	т у.т.	-	-	-	-	-

2.3 Источники тепловой энергии ЕТО ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО

2.3.1 Котельная ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО

Котельная ФКУ следственного изолятора №2 ГУФСИН по Новосибирской области с установленной тепловой мощностью 2,69 Гкал/ч расположена по адресу: г. Куйбышев, ул. Агафонова, д.35.

2.3.1.1. Структура и технические характеристики основного оборудования

В таблице 2.31 представлен перечень основного оборудования котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО.

Таблица 2.31 – Состав и технические характеристики основного оборудования котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО

N п/п	ЕТО	Адрес котельной	Тип котла	Кол-во котлов	Год установки котла	Мощность котла, Гкал/ч	Мощность котельной, Гкал/ч	УРУТ	КПД котлов, %	УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал	Дата обследования котлов
								по котлам, кг у.т../ Гкал			
Основное топливо - уголь											
1	3	Котельная ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО, ул. Агафонова, д.35	КВр-0,63	1	2010	0,54	2,69	172,12	83	261,0	10.04.2023
			КВр-1,25	1	2015	1,074		172,12	83		10.04.2023
			КВр-1,25	1	2022	1,074		172,12	83		10.04.2023

2.3.1.2. Параметры установленной тепловой мощности. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Таблица 2.32 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной на 2021-2023 гг., Гкал/ч

Год	Тепловая мощность котлов установленная	Ограничения установленной тепловой мощности	Тепловая мощность котлов располагаемая	Затраты тепловой мощности на собственные нужды	Тепловая мощность котельной нетто
2021 год	2,69	0,19	2,5	0,108	2,392
2022 год	2,69	0,19	2,5	0,108	2,392
2023 год	2,69	0,09	2,6	0,108	2,492
2024 год	2,69	0,09	2,6	0,108	2,492

2.3.1.3. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 2.33 – Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО за 2021-2023 год

Год	Выработка тепловой энергии котлоагрегатами, Гкал	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал	Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал	Вид топлива	Расход топлива, т у.т.
2021 год	2547,38	175,38	2372	уголь	664,9
2022 год	н/д	н/д	н/д	уголь	н/д
2023 год	2592,80	178,51	2414,29	уголь	676,76
2024 год	2462,12	172,35	2289,77	уголь	641,65

Значения затрат тепловой мощности на собственные нужды котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО и ее располагаемой тепловой мощности нетто по состоянию на 2021 - 2023 годы приведены в таблице 2.33.

2.3.1.4. Срок ввода в эксплуатацию и срок службы котлоагрегатов

Сведения о годах ввода в эксплуатацию котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО по каждому котлоагрегату приведены в таблице 2.34.

Средневзвешенный срок службы котлов котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО составляет 7,3 года.

Таблица 2.34 – Срок службы и год последней реконструкции котельного оборудования котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО

Ст. №	Тип (марка) котла, завод-изготовитель	Год ввода	Возраст на 2024 г., лет	Срок службы	Год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта *	Год продления ресурса	Мероприятия по продлению ресурса
1	КВР-0,63 г. Барнаул	2010	15	15	10.04.2023	2020	Частичная замена трубной части котла
2	КВР-1,25 г. Барнаул	2015	10	15	10.04.2023	2021	Гидроиспытание
3	КВР-1,25 г Барнаул	2022	3	15	10.04.2023		

Котлы ст.№1,2 – резервные, в основном режиме работает котел ст.№3.

2.3.1.5. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных. Описание схемы выдачи тепловой мощности

Котельная –отопительная, отпуск тепловой энергии осуществляется на собственные нужды предприятия и сторонним потребителям.

Способ регулирования - центральное качественное регулирование отпуска тепла в тепловые сети. Отпуск тепла на нужды отопления регулируется с помощью изменения температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть, в зависимости от температуры наружного воздуха при постоянном расходе теплоносителя.

Изменение температуры теплоносителя производится вручную оперативным персоналом.

Теплоноситель – вода.

Таблица 2.35 – Температурные графики отпуска тепловой энергии от котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО

Источник тепловой энергии	Адрес	Схема теплоснабжения	Температурный график регулирования отпуска тепла 2022, °С
Котельная ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО	ул. Агафонова, д.35	закрытая	80/60

2.3.1.6. Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 2.36 – Среднегодовая загрузка оборудования котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО

Год	Установленная тепловая мощ- ность, Гкал/ч	Выработка тепла, Гкал	Число часов исполь- зования УТМ, час.
2021 год	2,69	2547,38	947
2022 год	н/д	н/д	н/д
2023 год	2,69	2592,80	964
2024 год	2,69	2462,12	886

Данные за 2022 год не представлены.

2.3.1.7. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Данные по приборам учета отпуска тепла от котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО не предоставлены.

2.3.1.8. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств

Сведения о ВПУ не представлены.

2.3.1.9. Статистика отказов и восстановлений отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии в тепловую сеть

Аварии и инциденты на котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО за период 2020-2024 гг., приведшие к прекращению теплоснабжения, отсутствовали.

2.3.1.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

На 2020- 2024 гг. предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО отсутствуют.

2.3.1.11. Проектный и установленный топливный режим котельной

Проектным и фактическим топливом для котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО является - уголь. Резервное топливо отсутствует.

Потребление топлива котельной за 2021 год представлено в таблице 2.37. За 2022 и 2023 годы данные не представлены.

Таблица 2.37 – Установленный топливный режим котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО

Год	Вид топлива	Средняя теплотворная способность топлива, ккал/кг	Расход условного топлива, т у.т.
2021 год	уголь	5509	664,9
2022 год	уголь	н/д	н/д
2023 год	уголь	5490	676,8
2024 год	уголь	5135	641,65

2.3.1.12. Описание изменений в характеристиках котельной в ретро-спективном периоде

В период 2017-2021 гг. ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО осуществляет регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения. Сведения об изменениях эксплуатационных показателей за ретроспективный период 2017-2019 гг. отсутствуют.

В 2015 году установлен котел КВр-1,25 установленной тепловой мощностью 1 Гкал/ч. В 2021 году установлен котел КВр-1,25 установленной тепловой мощностью 1 Гкал/ч.

Таблица 2.38 – Изменение эксплуатационных показателей котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН по НСО

Наименование показателя	Ед. изм.	2021	2022	2023	2024
Выработка тепловой энергии	Гкал	2547,38	н/д	2592,80	2462,12
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	Гкал	2372,0	н/д	2414,29	2289,77
Собственные нужды	Гкал	175,38	н/д	178,51	172,35
Расход электроэнергии на производство тепловой энергии	кВтч	18	н/д	100	100
Расход теплоносителя на производство тепловой энергии	м3		н/д		
Наличие приборов учета отпуска тепловой энергии в тепловую сеть		нет	нет	нет	нет
Наличие ВПУ		нет	нет	нет	нет
Средняя теплотворная способность топлива	ккал/кг	5509	н/д	5490	5135
Расход основного топлива условного	т у.т.	664,9	н/д	676,79	641,65
Расход основного топлива натурального	т н.т. (тыс.м3)	844,9	н/д	530,80	470,70
Вид резервного топлива		нет	нет	нет	нет

3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

Сведения о муниципальных тепловых сетях не предоставлены.

3.1 Тепловые сети в зоне деятельности ЕТО АО «СГК-Новосибирск»

По состоянию на конец 2024 года теплоснабжение жилищного и общественного фондов города Куйбышева в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации АО «СГК-Новосибирск» осуществляется от Барабинской ТЭЦ (БТЭЦ).

АО «СГК-Новосибирск» осуществляют услуги по выработке, отпуску и передаче тепловой энергии по тепловым сетям потребителям.

В настоящий момент на обслуживании АО «СГК-Новосибирск» находится 116 993 м в однострубно́м исчислении. Система теплоснабжения – закрытая, двухтрубная. Тепловые сети проложены подземным и надземным способами. Средний диаметр тепловых сетей 248 мм.

3.1.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект, параметры тепловых сетей

В геологическом строении территории принимают участие нижнесреднечетвертичные озерно-аллювиальные отложения федосовской свиты, представленные суглинками тяжелыми пылеватыми от полутвердой до текучепластичной консистенции и глинами тяжелыми пылеватыми мягкопластичными. с поверхности озерно-аллювиальные отложения перекрыты почвенно-растительным слоем. В сфере взаимодействия сооружений с геологической средой до глубины 5,0 м в соответствии с номенклатурой ГОСТ 251000-2011 «Грунты. Классификация» выделено 3 инженерно-геологических элемента: ИГЭ-1 Почвенно-растительный слой, мощностью слоя до 0,2м; ИГЭ-2 Суглинок тяжелый пылеватый полутвердый с прослоями из глины, мощностью слоя 1,8 м; ИГЭ -3. Суглинок тяжелый пылеватый текучепластичный, мощностью слоя 3,5-3,7 м. Нормативная глубина промерзания 190 см для суглинков и 224 см для супеси.

Распределение тепловых сетей АО «СГК-Новосибирск» по назначению указано в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Распределение протяженности тепловых сетей по назначению АО «СГК-Новосибирск»

Тип ТС	Протяженность трубопроводов в однострубно́м исчислении, м	Материальная характеристика, м ²
Магистральные	46 014	20 280,1
Внутриквартальные	65 360	8 097,2
ГВС	5 618	652,9
Всего:	116 993	29 030,2

Распределение протяженности тепловых сетей АО «СГК-Новосибирск» по диаметрам трубопроводов представлено в таблице 3.2 и рисунке 3.1.

Таблица 3.2 – Распределение суммарной протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по диаметрам трубопроводов

Условный диаметр, мм	Протяженность трубопроводов в однострубно́м исчислении, м	Материальная характеристика, м ²
32	2 716	99,6
40	1 122	50,4
50	9 795	557,9
70	7 903	599,4
80	8 690	772,8
100	22 500	2 507,7
150	11 410	1 812,7
200	10 093	2 208,6
250	3 429	935,3
300	8 364	2 716,2
400	5 945	2 530,6
500	20 682	10 953,1
600	149	93,8
700	2 460	1 769,8
800	1 736	1 422,4
Всего	116 993	29 030,2

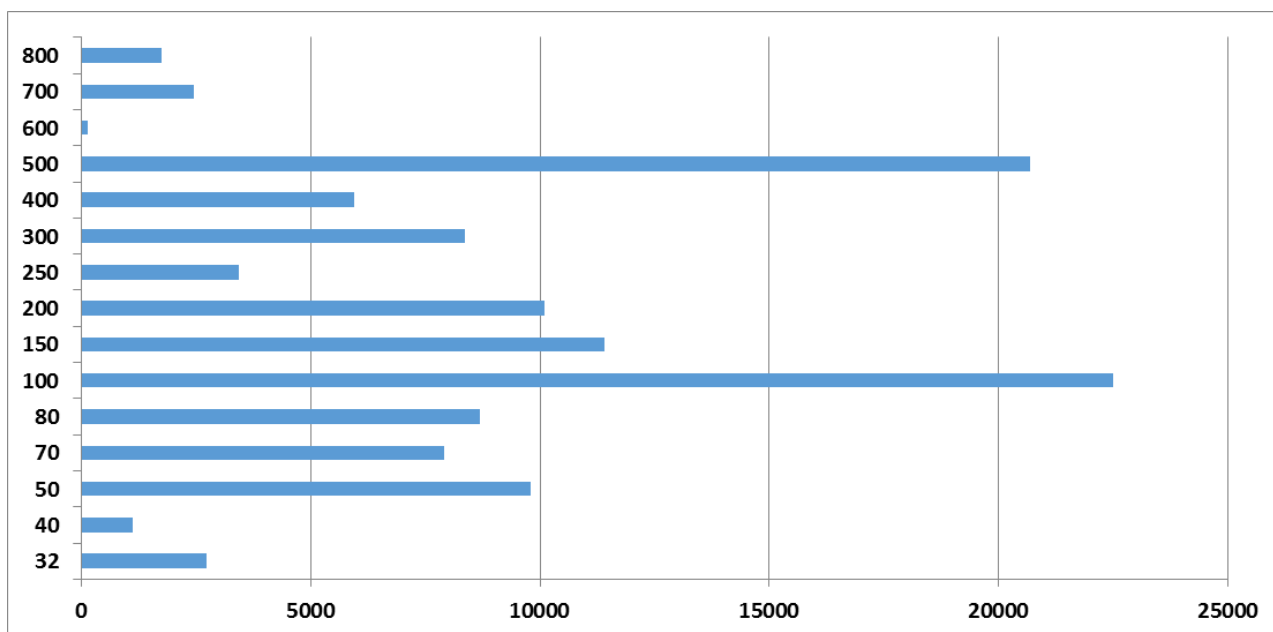


Рисунок 3.1 – Распределение суммарной протяженности трубопроводов магистральных тепловых сетей по диаметрам

Как следует из рисунка 3.1, по протяженности преобладают трубопроводы с диаметрами 100 и 500 мм.

Распределение протяженности магистральных тепловых сетей АО «СГК-Новосибирск» по диаметрам трубопроводов представлено в таблице 3.3 и рисунке 3.2.

Таблица 3.3 – Распределение протяженности и материальной характеристики магистральных тепловых сетей по диаметрам трубопроводов

Условный диаметр, мм	Протяженность трубопроводов в однострунном исчислении, м	Материальная характеристика, м2
32	609	22,77
40	237	10,65
50	792	45,13
70	698	53,05
80	607	53,99
100	1 338	144,55
150	1 153	183,33
200	356	92,71
250	2 230	608,79
300	7 022	2 282,28
400	5 945	2 532,57
500	20 682	10 961,67
600	149	93,87
700	2 460	1 771,20
800	1 736	1 423,52
Всего	46 014	20 280,10

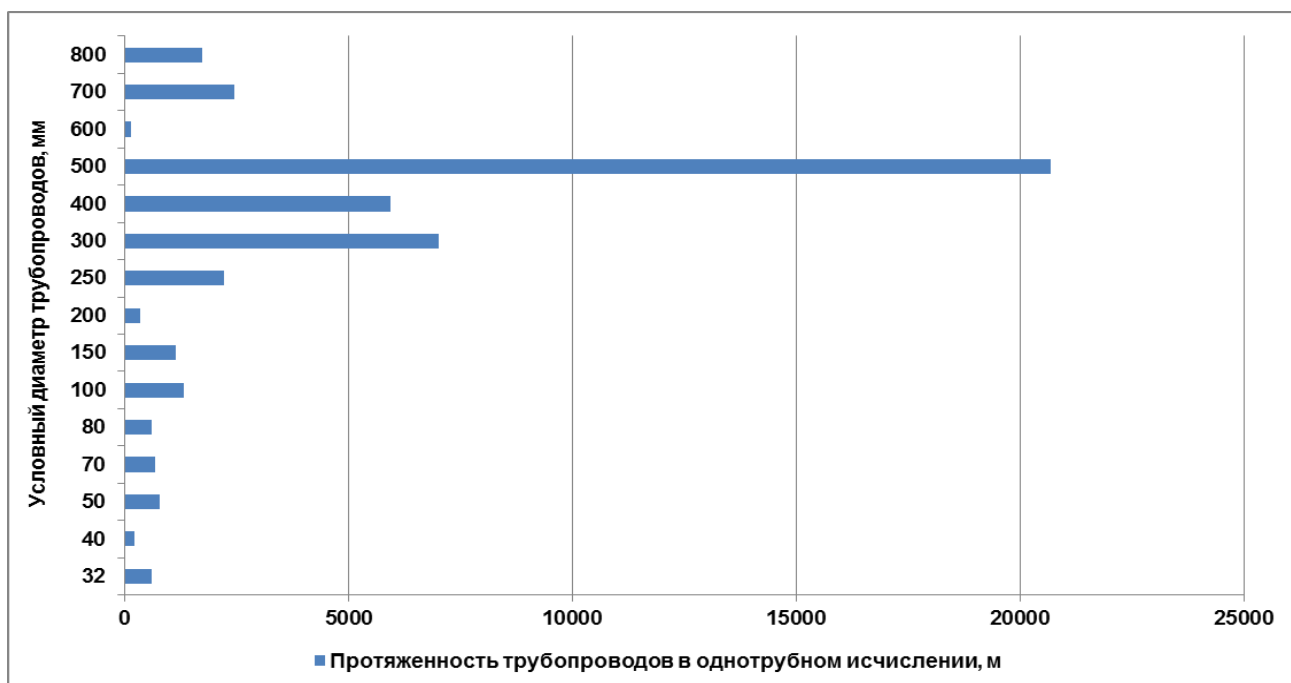


Рисунок 3.2 – Распределение протяженности трубопроводов магистральных тепловых сетей по диаметрам

Как следует из рисунка 3.2, по протяженности преобладают трубопроводы с диаметрами 500 мм.

Распределение протяженности распределительных тепловых сетей отопления АО «СГК-Новосибирск» по диаметрам трубопроводов представлено в таблице 3.4 и рисунке 3.3.

Таблица 3.4 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей отопления по диаметрам трубопроводов

Условный диаметр, мм	Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м	Материальная характеристика, м2
32	1784	64,7
40	825	37,0
50	8135	462,9
70	6611	501,7
80	7409	658,3
100	16970	1827,0
125	2675	355,2
150	9498	1507,7
200	9337	2041,4
250	864	235,3
300	1252	406,1
Всего	65 360	8097,2

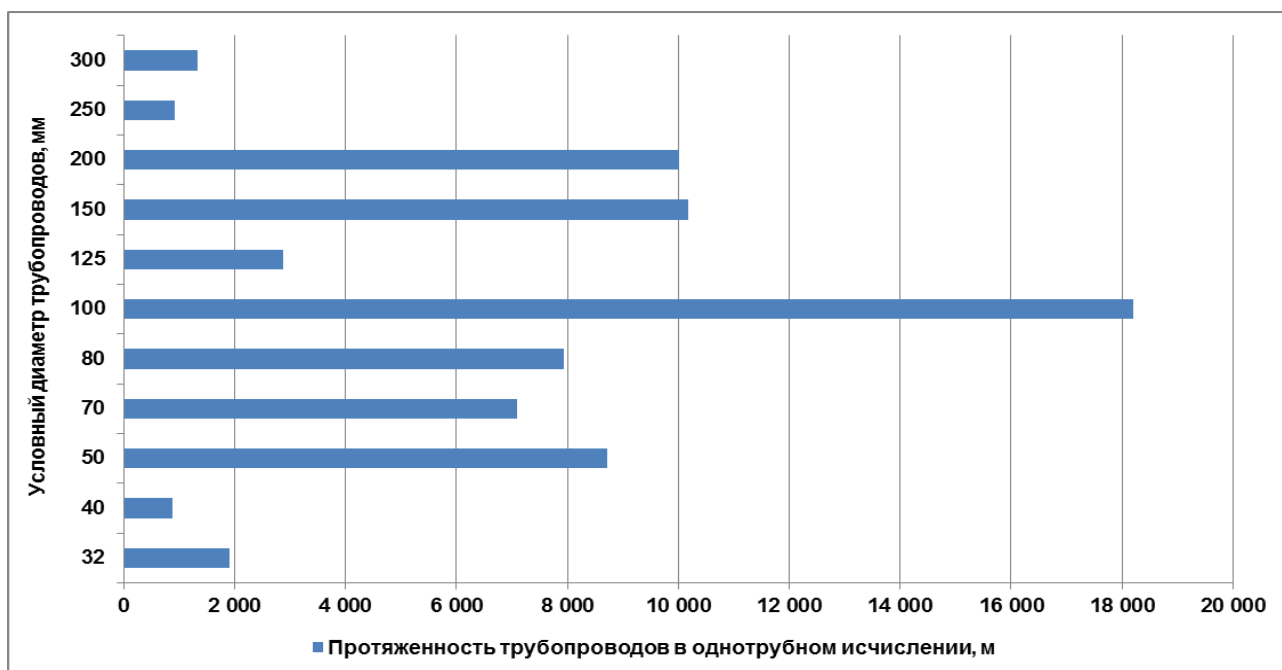


Рисунок 3.3 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных тепловых сетей отопления по диаметрам

Как следует из рисунка 3.3, по протяженности преобладают трубопроводы с диаметрами 100 мм.

Распределение протяженности распределительных тепловых сетей ГВС АО «СГК-Новосибирск» по диаметрам трубопроводов представлено в таблице 3.5 и рисунке 3.4.

Таблица 3.5 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей ГВС по диаметрам трубопроводов

Условный диаметр, мм	Протяженность трубопроводов в однетрубном исчислении, м	Материальная характеристика, м2
25	53	1,3
32	52	1,6
40	510	22,9
50	314	17,9
70	301	22,9
80	1 552	138,1
100	1 066	115,7
150	925	147,1
200	847	185,4
Всего	5 618	652,9

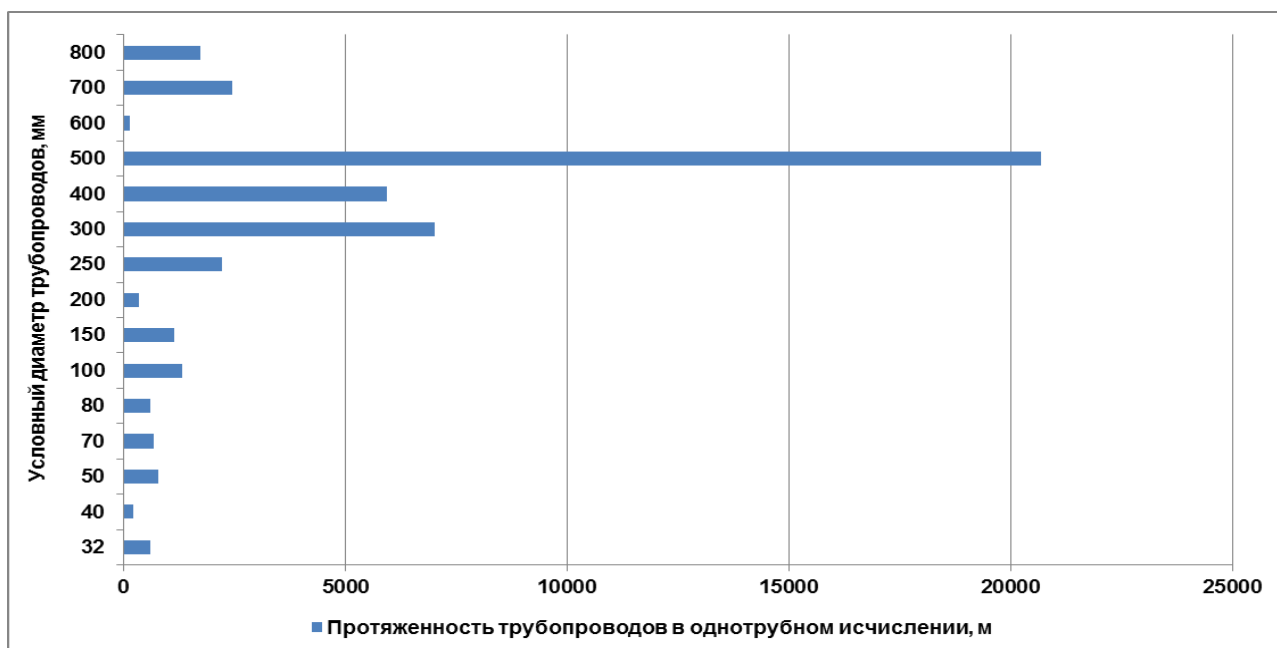


Рисунок 3.4 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных тепловых сетей ГВС по диаметрам

Как следует из рисунка 3.4, по протяженности преобладают трубопроводы с диаметрами 80 мм.

В таблице 3.6 и на рисунке 3.5 показано распределение протяженности магистральных трубопроводов и их материальной характеристики по способам прокладки.

Таблица 3.6 – Распределение протяженности и материальной характеристики магистральных тепловых сетей по способам прокладки

Способ прокладки	Протяженность трубопроводов в однострунном исчислении, м	Материальная характеристика, м2
Надземная прокладка	24 003	11 748,9
Подземная прокладка	22 012	8 531,2
Всего	46 014	20 280,1



Рисунок 3.5 – Распределение протяженности трубопроводов магистральных тепловых сетей по типу прокладки

В таблице 3.7 и на рисунке 3.5 показано распределение протяженности распределительных тепловых сетей отопления и их материальной характеристики по способам прокладки.

Таблица 3.7 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей отопления по способам прокладки

Способ прокладки	Протяженность трубопроводов в однострунном исчислении, м	Материальная характеристика, м2
Надземная прокладка	32440	3836,0
Подземная прокладка	32920	4261,2
Всего	65 360	8 097,2



Рисунок 3.6 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных тепловых сетей отопления по типу прокладки

В таблице 3.8 и на рисунке 3.7 показано распределение протяженности распределительных сетей ГВС и их материальной характеристики по способам прокладки.

Таблица 3.8 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных сетей ГВС по способам прокладки

Способ прокладки	Протяженность трубопроводов в однострунном исчислении, м	Материальная характеристика, м2
Надземная прокладка	2 301	221,2
Подземная прокладка	3 318	431,7
Всего	5 618	652,9



Рисунок 3.7 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных сетей ГВС по типу прокладки

Распределение протяженности трубопроводов по годам прокладки показано в таблице 3.9. На рисунке 3.8 показано распределение протяженности трубопроводов по срокам ввода в эксплуатацию, из которого следует, что 87% всех трубопроводов тепловых сетей проложены до 1990 года.

Таблица 3.9 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки

Год прокладки	Протяженность трубопроводов в однострубно-м исчислении, м	Материальная характеристика, м ²
По 1990	77 706	19 613,9
С 1991 по 1998	12 880	3 544,3
С 1999 по 2003	2 599	907,2
После 2004	28 518	5 562,7
Н/д	259	9,8
Всего	116 993	29 030,2

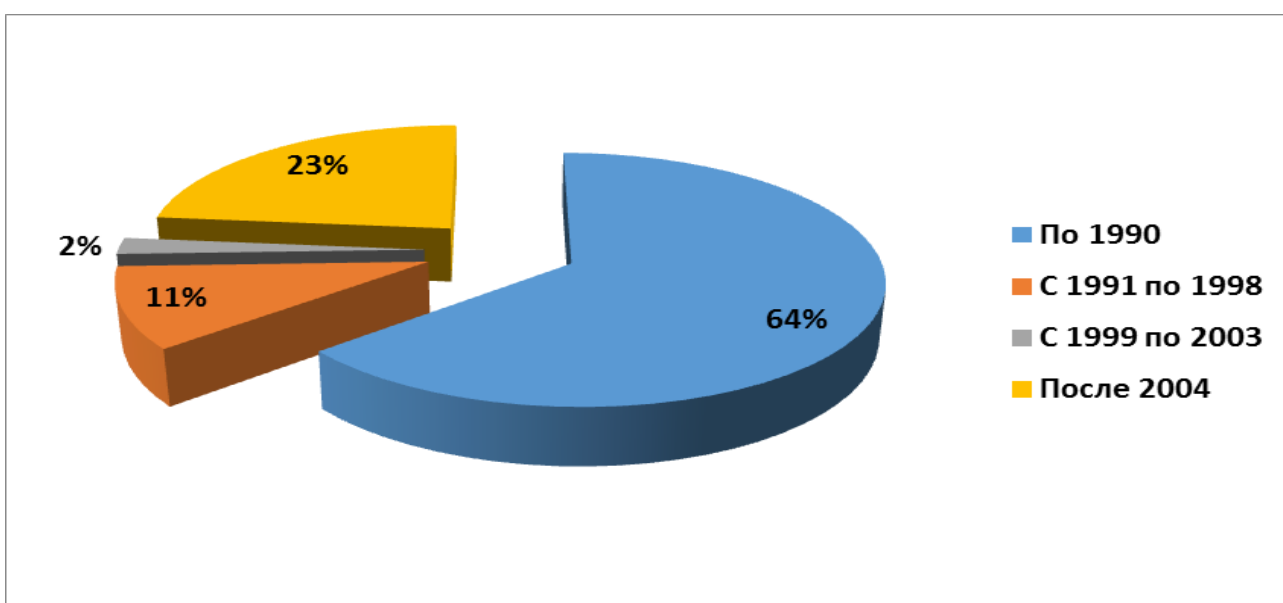


Рисунок 3.8 – Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей по годам прокладки

Подробное описание тепловых сетей от основных источников города приведено в Приложении 2 к настоящей Главы (шифр 50415.ОМ-ПСТ.001.002.).

3.1.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года. Глава 3. Электронная модель систем теплоснабжения. Приложение 1 «Графическая часть» (шифр 50415.ОМ-ПСТ.003.001).

3.1.3 Тепловые пункты, насосные станции

По состоянию на начало 2025 года в ведении АО «СГК-Новосибирск» насчитывается одна насосная станция, 10 ЦТП, 1363 ИТП, оборудованные на тепловых сетях от Барабинской ТЭЦ.

Сведения о количестве и средней тепловой мощности ЦТП и ИТП ЕТО АО «СГК-Новосибирск» за период с 2020 по 2024 годы представлены в таблице 3.10 – 3.11 соответственно.

Таблица 3.10 – Сведения о количестве и средней тепловой мощности ЦТП в зоне деятельности ЕТО АО «СГК-Новосибирск»

Год	Количество ЦТП	Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч
2020	10	3,855
2021	10	3,855
2022	10	3,855
2023	10	3,855
2024	10	3,855

Таблица 3.11 - Сведения о количестве и средней тепловой мощности ИТП в зоне деятельности ЕТО АО «СГК-Новосибирск»

Год	Количество ИТП	Средняя тепловая мощность ИТП, Гкал/ч
2020	1346	0,114
2021	1357	0,114
2022	1359	0,114
2023	1363	0,114
2024	1365	0,114

Перечень ЦТП, находящихся на балансе организации, представлен в таблице 3.12.

Таблица 3.12 - Перечень ЦТП теплосетевой организации АО «СГК-Новосибирск» ОП Барабинская ТЭЦ по состоянию на 2023 год

№	Наименование	Адрес ЦТП	Схема присоединения систем отопления (независимая/зависимая)	Схема присоединения систем ГВС (при наличии) (открытая/закрытая)	Тепловая мощность, Гкал/ч	
					отопление	гвс
1	ЦТП-1-2А	квартал 1, строение 30а	зависимая	закрытая	1,80	1,54
2	ЦТП-1-2Г	квартал 1, строение 20а	зависимая	закрытая	3,39	2,63
3	ЦТП 14-1	квартал 14, строение 3а	зависимая	закрытая	1,00	1,19
4	ЦТП-15	ул. Маяковского, 15а	зависимая	закрытая	4,41	2,10
5	ЦТП «Южный»	Микрорайон «Южный», строение 1а	зависимая	закрытая	1,9	2,60
6	ЦТП «Ветеран»	ул. Светлая, строение 10а	зависимая	закрытая	0,78	0,63
7	ЦТП «Энергетик»	Пос. Энергетик, строение 7а	зависимая	закрытая	1,70	0,70
8	ЦТП 14-2	квартал 14, строение 5а	зависимая	закрытая	0,60	0,42
9	ЦТП-11	квартал 11, строение 7а	зависимая	закрытая	5,27	3,80
10	ЦТП-12	квартал 12, строение 6а	зависимая	закрытая	0,81	1,28
Всего					21,66	16,89

Характеристика насосного оборудования ЦТП представлена в таблице 3.13.

Таблица 3.13 - Характеристика оборудования ЦТП и насосных станций.

ЦТП, СНС	Адрес	Марка и количество теплообменного оборудования (подогреватели отопления, ГВС)	Схема включения теплообменного оборудования (последовательная, параллельная, ...)	Марка насосов	Тип (на подающем трубопроводе/на обратном трубопроводе)	Кол-во насосов, шт	Расход, м³/час	Давление на входе, ати	Давление на выходе, ати	Схема присоединения насосов к маг. тр-дам	Состояние каждого насоса
СНС «Трудовой»	НСО, г. Куйбышев, ул. Черняховского, 69			Wilo-IL65/170-7,5/2	Смесительный на Т2	2	38				Удовлетворительное
ЦТП «Энергетик»	НСО, г. Куйбышев, пос. Энергетик, строение 7 а			K-100-65-250	Смесительный на Т1	1	100				Производилась перемотка эл. двигателя
	НСО, г. Куйбышев, пос. Энергетик, строение 7 а			K-100-65-250	Смесительный на Т1	1	60	4	6,5		Производилась перемотка эл. двигателя
	НСО, г. Куйбышев, пос. Энергетик, строение 7 а			K-150-125-250	Смесительный на Т1	2	200				Производилась перемотка эл. двигателя
ЦТП «Южный»	НСО, г. Куйбышев, микрорайон Южный, строение 1 а	M10-BFG -2 шт 1 ступень ГВС, TL6-BFG -2шт 2 ступень ГВС	Двухступенчатая смешанная. Два потока.	Wilo-IL50/170-7,5/2 с преобразователем частоты	Сетевой на Т2	3	48,5				Удовлетворительное
	НСО, г. Куйбышев, микрорайон Южный, строение 1 а			Wilo MVI 1608-6 3~ с преобразователем частоты	Повысительный насос давления ГВС	3	24,5				Удовлетворительное
	НСО, г. Куйбышев, микрорайон Южный, строение 1 а			Wilo MVI 5202 3~ с преобразователем частоты	Насос повышения давления ХВС	3	25				Удовлетворительное
	НСО, г. Куйбышев, микрорайон Южный, строение 1 а			Wilo-IPL50/150-4/2 с преобразователем частоты	Циркуляционный насос ГВС	2	14,4				Удовлетворительное
ЦТП «Ветеран»	НСО, г. Куйбышев, ул. Светлая, строение 10 а	T5-BFG	Двухступенчатая смешанная. Моноблок.	Wilo-IL40/170-0,75/4 с преобразователем частоты	Сетевой на Т2	6	13,5				Удовлетворительное
	НСО, г. Куйбышев, ул. Светлая, строение 10 а	T5-BFG	Двухступенчатая смешанная. Моноблок.	Wilo-IPL 40/160-0,37/4	Насос повышения давления ХВС	6	11,4				Удовлетворительное

ЦТП, СНС	Адрес	Марка и количество теплообменного оборудования (подогреватели отопления, ГВС)	Схема включения теплообменного оборудования (последовательная, параллельная, ...)	Марка насосов	Тип (на подающем трубопроводе/на обратном трубопроводе)	Кол-во насосов, шт	Расход, м³/час	Давление на входе, ати	Давление на выходе, ати	Схема присоединения насосов к маг. тр-дам	Состояние каждого насоса
	НСО, г. Куйбышев, ул. Светлая, строение 10 а	T5-BFG	Двухступенчатая смешанная. Моноблок.	TOP-Z 30/10 3~RG PN10 0,18кВт	Циркуляционный насос ГВС	6	1,27				Удовлетворительное
ЦТП 1-2А	НСО, г. Куйбышев, кв-л 1-й, строение 30а	ПВ 12-219х4000-Р -3 секции -1 ступень; ПВ 12-219х4000-Р -7 секций -2 ступень	Двухступенчатая смешанная.								
ЦТП 1-2Г	НСО, г. Куйбышев, в 1 квартале, строение 20а	ПВ 16-325х4000-Р -6 секций -1 ступень; ПВ 16-325х4000-Р -6 секций -2 ступень	Двухступенчатая смешанная.								
ЦТП 11	НСО, г. Куйбышев, в 11 квартале, строение 7а	ПВ 16-325х4000-Р -6 секций -1 ступень; ПВ 1416-273х4000-Р -6 секций -2 ступень	Двухступенчатая смешанная.								
ЦТП 12	НСО, г. Куйбышев, в 12 квартале, строение 6а	ПВ 16-325х4000-Р -3 секции -1 ступень; ПВ 16-325х4000-Р -3 секции -2 ступень	Двухступенчатая смешанная.								
ЦТП 14-1	НСО, г. Куйбышев, кв-л 14-й, строение 3а	ПВ 16-325х4000-Р -8 секции	Параллельная								

ЦТП, СНС	Адрес	Марка и количество теплообменного оборудования (подогреватели отопления, ГВС)	Схема включения теплообменного оборудования (последовательная, параллельная, ...)	Марка насосов	Тип (на подающем трубопроводе/на обратном трубопроводе)	Кол-во насосов, шт	Расход, м³/час	Давление на входе, ати	Давление на выходе, ати	Схема присоединения насосов к маг. тр-дам	Состояние каждого насоса
ЦТП 14-2	НСО, г. Куйбышев, Квар-тал 14, строение 5 а	ПВ 16-325х4000-Р -2 секции -1 ступень; ПВ 16-325х4000-Р -2 секции -2 ступень	Двухступенчатая смешанная.								
ЦТП 15	НСО, г. Куйбышев, ул. Маяковского, строение 15а	М15-М -2 шт 1 ступень ГВС, М15-В -2шт 2 ступень ГВС	Двухступенчатая смешанная. Два потока.								

3.1.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

В качестве секционирующей арматуры на магистральных тепловых сетях г. Куйбышев выступают стальные секционирующие задвижки Ду – 600 мм, 500 мм, 400 мм и 300 мм. Их количество определено, исходя из протяженности магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении и расстояния между секционирующими задвижками, нормируемого по СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Тепловые камеры на тепловых сетях АО «СГК-Новосибирск» выполнены из сборных блоков ФБС, железобетонных колец, кирпича. Перекрытия тепловых камер выполнены из железобетонных плит.

3.1.5 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В системе теплоснабжения АО «СГК-Новосибирск» регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии.

Отпуск тепловой энергии от Барабинской ТЭЦ осуществляется по утвержденному на отопительный период температурному графику качественного регулирования 130/70 °С со срезкой на 108 °С (рисунок 2.2).

В таблице 3.14 представлены нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (с учетом скорости ветра) АО «СГК-Новосибирск» ОП Барабинская ТЭЦ.

Таблица 3.14 - Нормативные температуры теплоносителя в тепловых сетях и на входе в отапливаемый объект при центральном качественном методе регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети по отопительной нагрузке (с учетом скорости ветра) АО «СГК-Новосибирск» ОП Барабинская ТЭЦ

Температура наружного воздуха, °С	Нормативная тем- пература теплоно- сителя на вводе в подающем тепло- проводе (на выхо- де из ТФУ), °С	Нормативная температура теп- лоносителя на вводе в обрат- ном теплопрово- де (на входе в ТФУ), °С	Температура теп- лоносителя после смесительного устройства систе- мы отопления по- требителя, °С	Температура теплоносителя на вводе (выходе из ТФУ) с уче- том скорости ветра, °С	
				7 м/с	12 м/с
8	75	54	63	75	75
7	75	54	63	75	75
6	75	53	62	75	75
5	75	53	62	75	75
4	75	52	62	75	75
3	75	52	61	75	75
2	75	51	61	75	75
1	75	51	61	75	75
0	75	51	61	75	75
-1	75	50	60	75	75
-2	75	50	60	75	75
-3	75	49	60	75	75
-4	75	49	60	75	75
-5	75	48	60	75	75
-6	75	48	59	75	77
-7	75	48	59	76	79
-8	77	48	60	78	81
-9	79	49	62	80	83
-10	81	50	63	82	85
-11	82	51	64	84	87
-12	84	52	65	85	89
-13	86	52	66	87	90
-14	88	53	67	89	92
-15	89	54	69	91	94
-16	91	54	70	93	96
-17	93	55	71	94	98
-18	95	56	72	96	100
-19	96	57	73	98	102
-20	98	57	74	100	103
-21	100	58	75	101	105
-22	101	59	77	103	107
-23	103	59	78	105	108
-24	105	60	79	107	108
-25	107	61	80	108	108
-26	108	61	81	108	108
-27	108	61	81	108	108
-28	108	60	80	108	108
-29	108	60	80	108	108
-30	108	60	80	108	108
-31	108	59	80	108	108
-32	108	59	79	108	108
-33	108	58	79	108	108
-34	108	58	79	108	108
-35	108	57	79	108	108
-36	108	57	78	108	108
-37	108	57	78	108	108
-38	108	56	78	108	108
Расчетная температура -39	108	56	78	108	108

На рисунках 3.9 – 3.11 показаны утвержденные и фактические зависимости

температуры сетевой воды от температуры наружного воздуха в 2023 году.

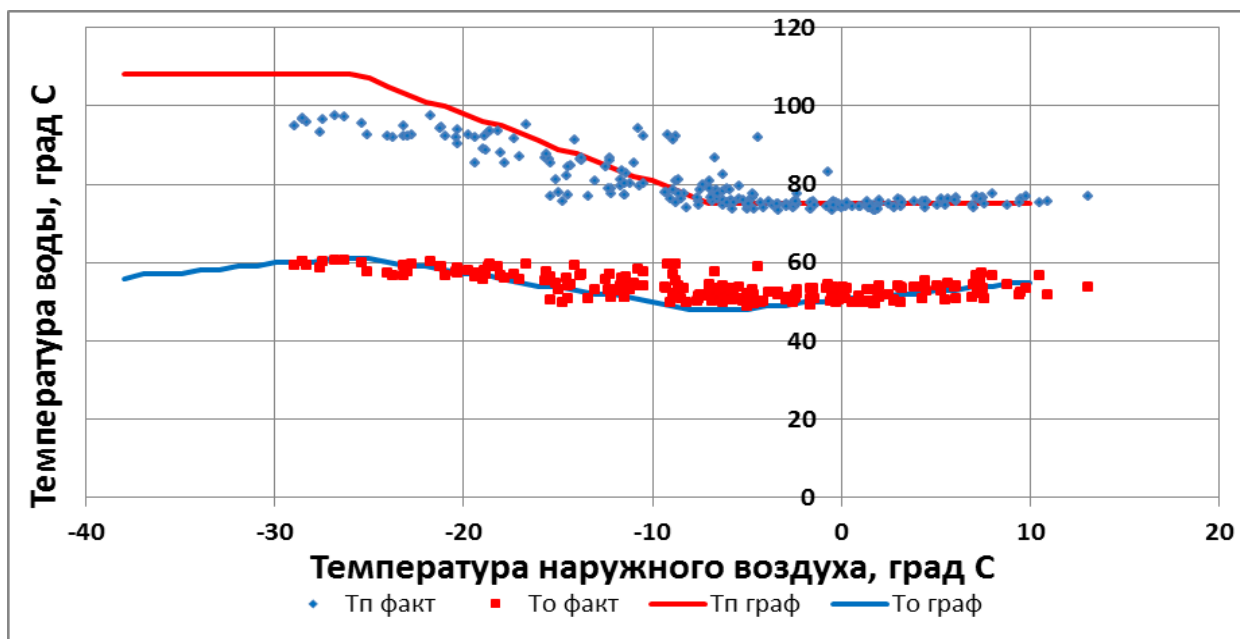


Рисунок 3.9 – Температурный график и температура сетевой воды по выводам 1-й и 2-й Городской тепловой вывод

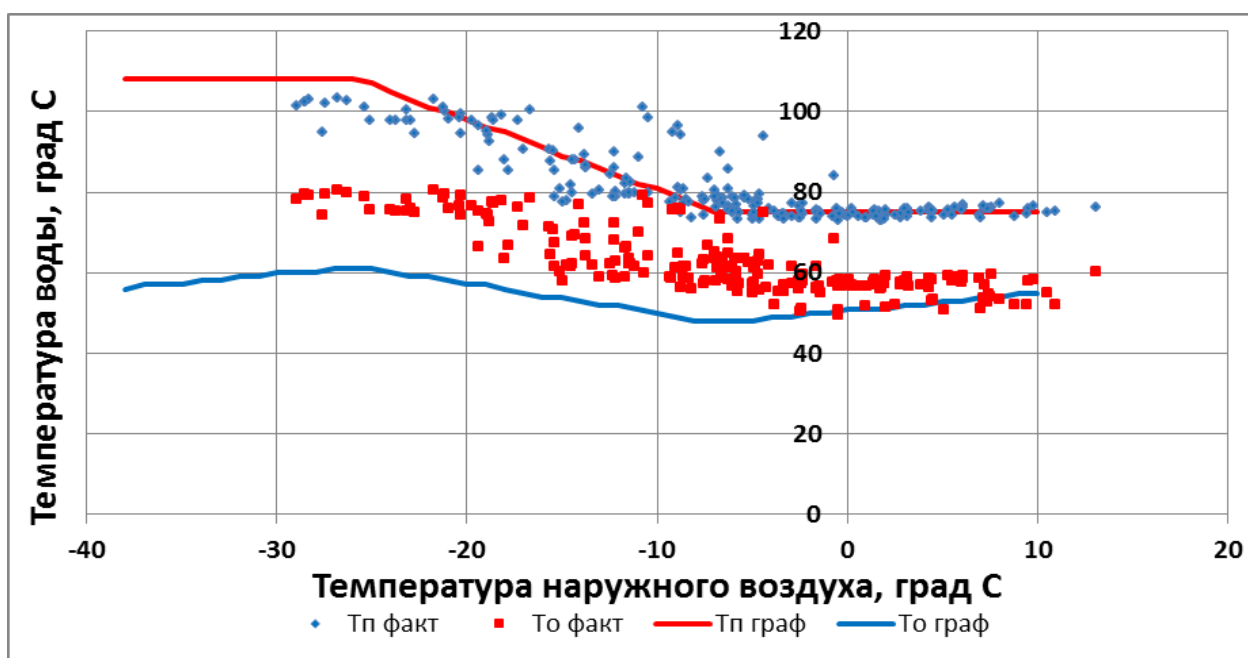


Рисунок 3.10 – Температурный график и температура сетевой воды по выводу Собственные нужды

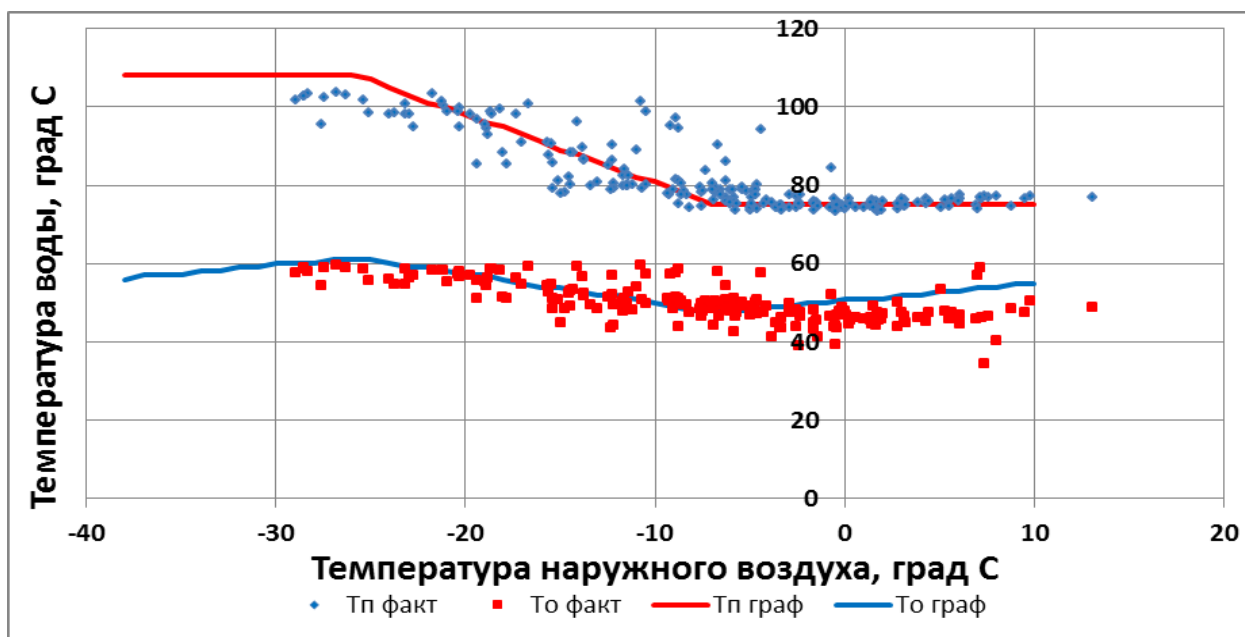


Рисунок 3.11 – Температурный график и температура сетевой воды по выводу Химзавод

Как следует из представленных на рисунках 3.8 – 3.10 графиков, фактическая температура сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах по выводу «Химзавод» практически соответствует температурному графику, по выводам на город срезка температуры в подающей линии на 8-9 % ниже температурного графика, по выводу на собственные нужды температура в обратной линии значительно завышена.

3.1.6 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Результаты расчетов гидравлических режимов тепловых сетей приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года (актуализация на 2026 год)». Глава 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Приложение 4. «Существующие гидравлические режимы тепловых сетей» (шифр 50415.ОМ-ПСТ.001.004).

3.1.7 Статистика отказов (аварийных ситуаций), восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

За 2025 год произошло 136 отказов (в т.ч. в отопительный период 50 отказов) на тепловых сетях АО «СГК-Новосибирск».

Сведения об отказах и среднем времени, затраченном на восстановление представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.15 – Статистика отказов на тепловых сетях АО «СГК-Новосибирск»

Год	Количество повреждений			
	ОП	МОП	ГИ	Всего
2020	47	18	40	105
2021	56	29	41	126
2022	52	26	37	115
2023	73	24	44	141
2024	50	38	48	136

Таблица 3.16 – Динамика изменения отказов и восстановлений на магистральных тепловых сетях в зоне действия Барабинской ТЭЦ

Год актуализации (разработки)	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год	Среднее время восстановления теплоснабжения, час	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ
2020	0,197	7,34	0,699	13,63
2021	0,197	6,27	0,656	17,19
2022	0,087	8,56	0,546	20,37
2023	0,219	4,69	0,765	16,26
2024	0,281	4,09	1,006	12,83

Таблица 3.17 – Динамика изменения отказов и восстановлений на распределительных тепловых сетях в зоне действия Барабинской ТЭЦ

Год актуализации (разработки)	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год	Среднее время восстановления теплоснабжения, час	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ
2020	0,528	3,94	0,382	14,09
2021	0,616	4,51	0,543	12,44
2022	0,631	3,52	0,528	11,35
2023	0,793	3,36	0,484	12,30
2024	0,555	3,17	0,628	14,06

3.1.8 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Основным видом диагностики тепловых сетей применяемых в г. Куйбышев являются гидравлические испытания тепловых сетей, которые проводятся в межотопительный период.

Дополнительно проводятся плановые шурфовки тепловых сетей.

Диагностика и ремонты тепловых сетей, находящихся обслуживании у АО «СГК-Новосибирск» , производятся в плановом порядке.

3.1.9 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

АО «СГК-Новосибирск» регулярно проводит испытания магистральных теплотрасс на гидравлическую плотность и механическую прочность в соответствии с действующими нормативными документами.

АО «СГК-Новосибирск» регулярно проводит испытания тепловых сетей на максимальную температуру (последние проводились 6 мая 2024 г.), испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях.

27 июля 2022 года были проведены испытания на тепловые потери для тепло-

магистралей от Барабинской ТЭЦ.

3.1.10 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сведения о нормативных и фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя за период с 2020 по 2024 годы представлены в таблицах 3.18 и 3.20, данные за 2024 год не представлены.

Таблица 3.18 – Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей в зоне деятельности теплоснабжающей организации АО «СГК-Новосибирск» ОП Барабинская ТЭЦ, тыс. Гкал

Год актуализации (разработки)	Нормативные потери тепловой энергии			Фактические потери тепловой энергии
	Магистральные тепловые сети	Распределительные тепловые сети	Всего	
2020	56.22684393	45.04912006	101.275964	113,938
2021	56.22684393	45.04912006	101.275964	114,38
2022	56.22684393	45.04912006	101.275964	124.61
2023	56.22684393	45.04912006	101.275964	124.58
2024	н/д	н/д	н/д	н/д

Таблица 3.19 - Нормативные и фактические потери теплоносителя в тепловых сетях в зоне деятельности теплоснабжающей организации в целом АО «СГК-Новосибирск» ОП Барабинская ТЭЦ, тыс.тонн

Год актуализации (разработки)	Нормативные потери теплоносителя			Фактические потери теплоносителя
	Магистральные тепловые сети	Распределительные тепловые сети	Всего	
2020	110.4631026	89.08889743	199.552	139.366
2021	103.8100606	83.17293942	186.983	172.481
2022	103.8100606	83.17293942	186.983	171.453
2023	103.8100606	83.17293942	186.983	174.330
2024	н/д	н/д	н/д	н/д

3.1.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за период с 2020 по начало 2024 годы выдано не было.

3.1.12 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям


Система централизованного теплоснабжения от Барабинской ТЭЦ

Внутриквартальные тепловые сети филиала АО «СГК-Новосибирск» отопления и сети горячего водоснабжения подключены от магистральных сетей по зависимой схеме, как с непосредственным, присоединением теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, так и через элеваторное и насосное смешение.


Горячее водоснабжение осуществляется как по открытой схеме, так и по закрытой с параллельным или двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС.

Схемы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям представлены на рисунке 3.12.


Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и элеваторным присоединением СО

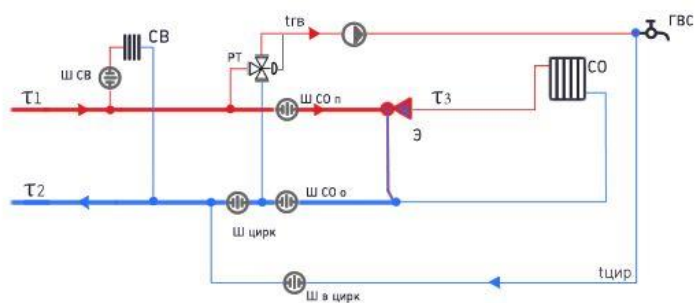

Потребитель с открытым водоразбором на ГВС и непосредственным присоединением СО

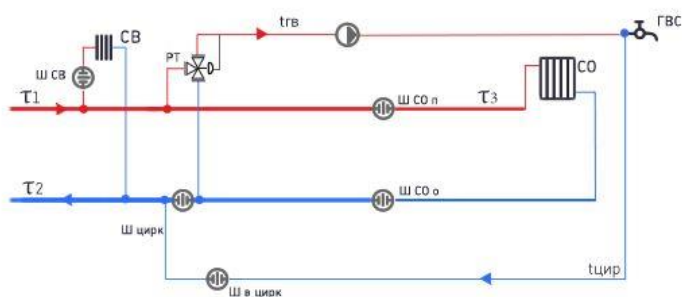

Потребитель с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным присоединением СО

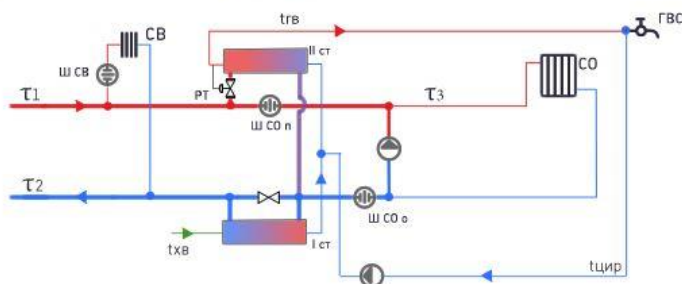

Потребитель с параллельным подключением подогревателей ГВС и элеваторным присоединением СО

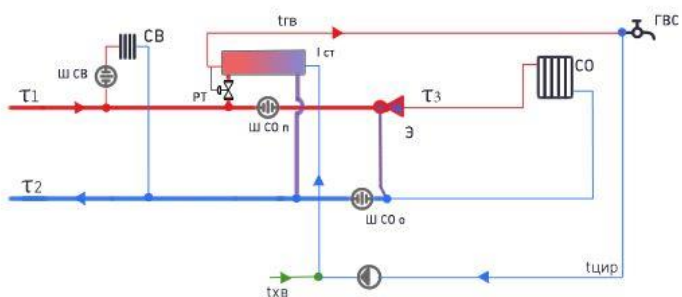


Рисунок 3.12 – Схемы присоединения теплотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Сведения о доле потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления, представлены в таблице ниже.

Таблица 3.20 - Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения))

Год актуализации (разработки)	Кол-во абонентских пунктов всего, ед.	Общая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч	Кол-во абонентских пунктов с отбором теплоносителя для целей ГВС из систем отопления (открытая система ГВС), ед.	Тепловая нагрузка ГВС потребителей с отбором теплоносителя для целей горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система ГВС), Гкал/ч
2020	1357	52,915239	27	0,274521
2021	1363	52,946343	22	0,267193
2022	1365	52,954015	22	0,247841
2023	1368	53,391100	24	0,252154
2024	1370	53,427790	25	0,272531

3.1.13 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Данные об оснащенности потребителей г. Куйбышева приборами коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям на начало 2025 года представлены в таблице ниже.

Таблица 3.21 - Данные об оснащенности потребителей г. Куйбышева приборами коммерческого учета тепловой энергии

Общее количество потребителей (договоров) по г. Куйбышев	Кол-во объектов потребителей, оснащенных ПУ	Кол-во объектов потребителей, не оснащенных ПУ
622	515	107

Сведений о планах установки приборов учета не предоставлено.

3.1.14 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Аварийно-диспетчерский пункт в городе Куйбышеве осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление:

- ведет требуемый режим работы тепловой сети;
- производит пуски, остановки и переключения теплофикационного оборудования;
- организует локализацию аварий и восстановление режима работы систе-

мы теплоснабжения;

- участвует в испытаниях тепловых сетей;
- участвует в планировании, организации подготовки и производства ремонтных работ.

Диспетчерская служба для управления режимами работы тепловой сети использует:

- телефонную связь с использованием стационарных и мобильных телефонов;
- электронную почту.

Управление режимами работы тепловой сети производится с использованием оперативных данных о параметрах работы тепловых источников, тепловой сети. В процессе своей работы работники АДП постоянно взаимодействуют с начальниками смен станций БТЭЦ, дежурным персоналом электроснабжающих, газоснабжающих, предприятия «Водоканал», муниципальными предприятиями муниципального образования города Куйбышева потребителями тепловой энергии и другими организациями.

3.1.15 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На тепловых сетях АО «СГК-Новосибирск» большинство ЦТП оснащены системами автоматического регулирования температуры ГВС. Сведения об оснащенности ЦТП системами автоматизации представлены в таблице ниже.

Таблица 3.22 - Сведения об оснащенности системами автоматизации тепловых пунктов АО «СГК-Новосибирск» по состоянию на 2023 год

Место установки	Адрес	Марка регулирующего клапана	Марка исполнительного механизма (электропривода)	Марка измерителя-регулятора	Марка термопреобразователя сопротивления	Кол-во компл	Состояние регулирующего узла
ЦТП 1-2А	НСО, г. Куйбышев, Квартал 1, строение 30 а	25с945нж Ду50	ST 0.1	ТРМ-12	ДТСМ 50	1	Удовлетворительное
ЦТП 1-2Г	НСО, г. Куйбышев, Квартал 1, строение 20 а	25с945нж Ду50	ST 0.1	ТРМ-12	ДТСМ 50	1	Удовлетворительное
ЦТП 11	НСО, г. Куйбышев, Квартал 11, строение 7 а	25с945нж Ду50	ST 0.1	ТРМ-12	ДТСМ 50	1	Удовлетворительное
ЦТП 12	НСО, г. Куйбышев, Квартал 12, строение 6 а	25с945нж Ду32	ST 0.1	ТРМ-12	ДТСМ 50	1	Удовлетворительное

Место установ-ки	Адрес	Марка регулирую-щего кла-пана	Марка исполни-тельного меха-низма (электро-привода)	Марка из-мерителя-регулятора	Марка термо-преобразова-теля сопро-тивления	Кол-во компл	Состояние регулирующе-го узла
ЦТП 14-1	НСО, г. Куйбышев, Квартал 14, строение 3 а	TAC V222 Ду 65	M 700	TPM-12	ДТСМ 50	1	Удовлетвори-тельное
ЦТП 14-2	НСО, г. Куйбышев, Квартал 14, строение 5 а	25ч945нж Ду32	ST 0.1	TPM-12	ДТСМ 50	1	Удовлетвори-тельное
ЦТП 15	НСО, г. Куйбышев, Ул. Маяковского, строение 15 а	TAC V222 Ду 80	M 800	TPM-12	ДТСМ 50	2	Удовлетвори-тельное
ЦТП «Южный»	НСО, г. Куйбышев, микрорайон Южный, строение 1 а	TAC V222 Ду 65	M 800	TPM-12	ДТСМ 50	2	Удовлетвори-тельное
ЦТП «Ветеран»	НСО, г. Куйбышев, ул. Светлая, строение 10 а	TAC V222 Ду 32	M 400	TPM-12	ДТСМ 50	3	Удовлетвори-тельное
Админи-стратив-но-бытовой корпус (соб-ственные нужды)	НСО, г. Куйбышев, ул. Партизанская, 100	25ч945нж Ду32	ST 0.1	TPM-12	ДТСМ 50	1	Удовлетвори-тельное

3.1.16 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Устройства защиты от превышения давления на тепловых сетях АО «СГК-Новосибирск» отсутствуют

3.1.17 Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозные тепловые сети в системе теплоснабжения города Куйбышева отсутствуют.

За ретроспективу (прошедшие 5 лет) в 2023 году бесхозный участок тепловой сети по ул. Молодежная, от УТ 1703 к домам № 3 и № 3а постановлением администрации города Куйбышева, Куйбышевского района, Новосибирской области от 07.02.2023 года, № 131 АО «СГК-Новосибирск» определена организацией, обеспечивающей содержание и обслуживание выявленной бесхозной сети теплоснабжения.

С 27.12.2024 года данный участок перешел в собственность АО «СГК-Новосибирск». Выписка их ЕГРН от 27.12.2024 представлена на рисунке 3.13.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области
полное наименование органа регистрации прав

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3
27.12.2024г.			
Кадастровый номер:	54:34:000000:3042		
Номер кадастрового квартала:	54:34:000000		
Дата присвоения кадастрового номера:	18.01.2023		
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют		
Адрес:	Новосибирская область, город Куйбышев, улица улица Молодёжная, от УТ 1703 к домам № 3, 3а.		
Основная характеристика (для сооружения):	тип	значение	единица измерения
	протяженность	410	в метрах
Назначение:	10. Сооружения коммунального хозяйства		
Наименование:	Тепловая сеть		
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	данные отсутствуют		
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	данные отсутствуют		
Год завершения строительства:	1989		
Кадастровая стоимость, руб.:	7031982.55		
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	54:34:012901:82, 54:34:012901:246, 54:34:012901:247, 54:34:012901:119, 54:34:012901:248, 54:34:012901:2, 54:34:012409:15		
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют		
Виды разрешенного использования:	тепловая сеть		
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"		
Особые отметки:	Сведения, необходимые для заполнения раздела: 5 - План расположения помещения, машино-места на этаже (плане этажа), отсутствуют.		
Получатель выписки:	Смирнова Виктория Евгеньевна (представитель правообладателя), Правообладатель: от имени заявителя АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГК-НОВОСИБИРСК", 5405270340		

полное наименование должности	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	инициалы, фамилия
	ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
	Сертификат: 069F0BDC181A023B64597F1E2579B10396 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ Действителен: с 02.08.2024 по 26.10.2025	ТОСП СИБРЕВКОМА СПЕЦИАЛИСТ: БАГОЛА А.В.

Рисунок 3.13 – Акт передачи тепловых сетей

Раздел 2 Лист 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Сооружение			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 1	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 3
27.12.2024г.		54:34:000000:3042	
Кадастровый номер:			
1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГК-НОВОСИБИРСК", ИНН: 5405270340, ОГРН: 1045401912401
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.1.1	данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Собственность 54:34:000000:3042-54/163/2024-2 27.12.2024 06:53:54
3	Документы-основания	3.1	Решение Арбитражного суда Новосибирской области, № А45-22674/2024, выдан 10.11.2024
4	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	4.1	данные отсутствуют
5	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано	
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
7	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
8	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
9	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
10	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют	
11	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют	
полное наименование должности		инициалы, фамилия	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ТОСП СИБРЕВКОМА	
Сертификат: 009F0BDC181A023B64597F1E2579B4F6B9		СПЕЦИАЛИСТ: БАГОЛА А.В.	
Изданное ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБой ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ			

Рисунок 3.13 (продолжение) – Акт передачи тепловых сетей

3.1.18 Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Энергетические характеристики для тепловых сетей филиала АО «СГК-Новосибирск» не разрабатывались.

3.2 Тепловые сети ЕТО ООО «Энергетик»

По состоянию на конец 2024 года теплоснабжение жилищного и общественного фондов города Куйбышева в зоне деятельности ООО «Энергетик» осуществляется от семи котельных в изолированных зонах.

ООО «Энергетик» осуществляют услуги по выработке, отпуску и передаче тепловой энергии по тепловым сетям потребителям.

В настоящий момент на обслуживании ООО «Энергетик» находится 7 789 м в однотрубном исчислении.

3.2.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект, параметры тепловых сетей

Протяженность и материальная характеристика тепловых сетей ООО «Энергетик» по котельным указано в таблице 3.23.

Таблица 3.23 – Распределение тепловых сетей ООО «Энергетик»

Источник	Протяженность в однотрубном, м	Материальная характеристика, м ²	Ср. наружный диаметр, мм
Котельная №55 «Ветлечебница»	1 632	127,37	78
Котельная №54 «Интернат» -	2 804	205,41	73
Котельная №59 «Звездная»	252	28,04	111
Котельная №53 «Спиртзавод»	2 059	169,52	82
Котельная №58 «Телецентр»	916	61,97	68
Котельная №56 «Тополек»	126	9,58	76
Всего ООО «Энергетик»	7789	601,89	77

Распределение протяженности распределительных тепловых сетей отопления и ГВС ООО «Энергетик» по диаметрам и материальной характеристике трубопроводов представлено в таблице 3.24 и рисунке 3.14 (магистральные тепловые сети отсутствуют).

Таблица 3.24 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей ООО «Энергетик» по диаметрам трубопроводов

Наружный диаметр, мм	Условный диаметр, мм	Протяженность трубопроводов в однострубно́м исчисле́нии, м	Материальная характеристика, м ²
25	20	139	3,5
32	30	22	0,7
38	35	211	8,1
45	40	163	7,4
57	50	2 621	150,6
76	70	2 136	163,7
89	80	1 129	101,3
108	100	950	103,4
133	125	153	20,6
159	150	265	42,6
Всего		7789	601,89

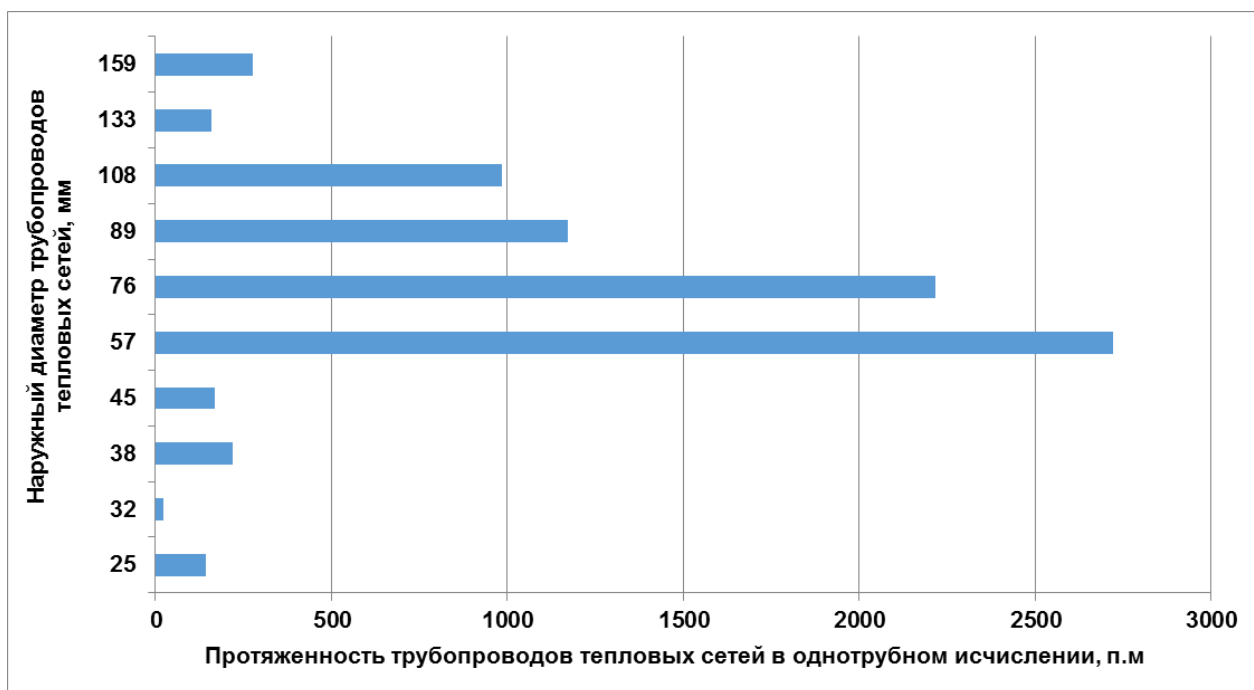


Рисунок 3.14 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных тепловых сетей отопления и ГВС по диаметрам и материальной характеристике

Как следует из рисунка 3.9, по протяженности преобладают трубопроводы с диаметрами 57 и 76 мм.

Распределение протяженности распределительных тепловых сетей отопления ООО «Энергетик» по диаметрам трубопроводов и материальной характеристике представлено в таблице 3.25 и рисунке 3.15.

Таблица 3.25 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей отопления по диаметрам трубопроводов

Наружный диаметр, мм	Условный диаметр, мм	Протяженность трубопроводов в однострунном исчислении, м	Материальная характеристика, м ²
25	20	106	2,7
38	35	147	5,6
45	40	163	7,4
57	50	2 621	150,6
76	70	1 998	153,1
89	80	1 129	101,3
108	100	949	103,4
133	125	153	20,6
159	150	265	42,6
Итого		7 531	587,3

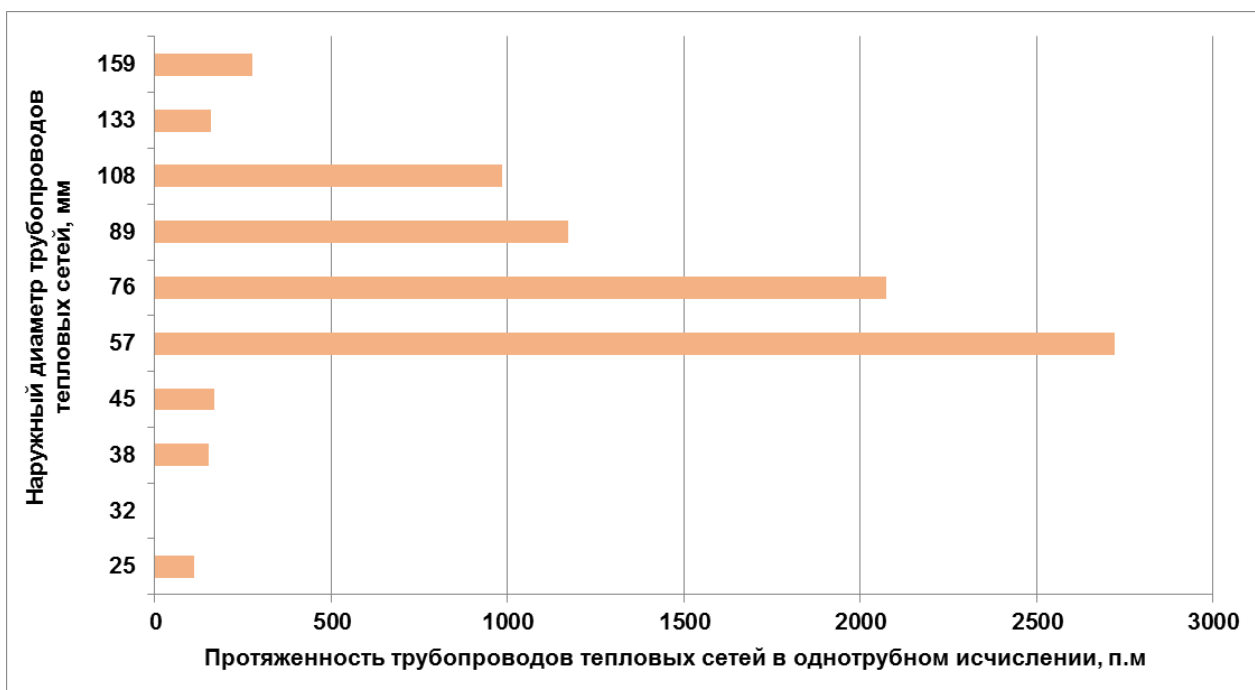


Рисунок 3.15 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных тепловых сетей отопления по диаметрам и материальной характеристике

Распределение протяженности распределительных тепловых сетей ГВС ООО «Энергетик» по диаметрам и материальной характеристике трубопроводов представлено в таблице 3.26 и рисунке 3.16.

Таблица 3.26 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей ГВС по диаметрам трубопроводов

Наружный диаметр, мм	Условный диаметр, мм	Протяженность трубопроводов в однострубно́м исчисле́нии, м	Материальная характеристика, м ²
25	20	33	0,8
32	30	22	0,7
38	35	64	2,5
76	70	139	10,6
Всего		258	14,6

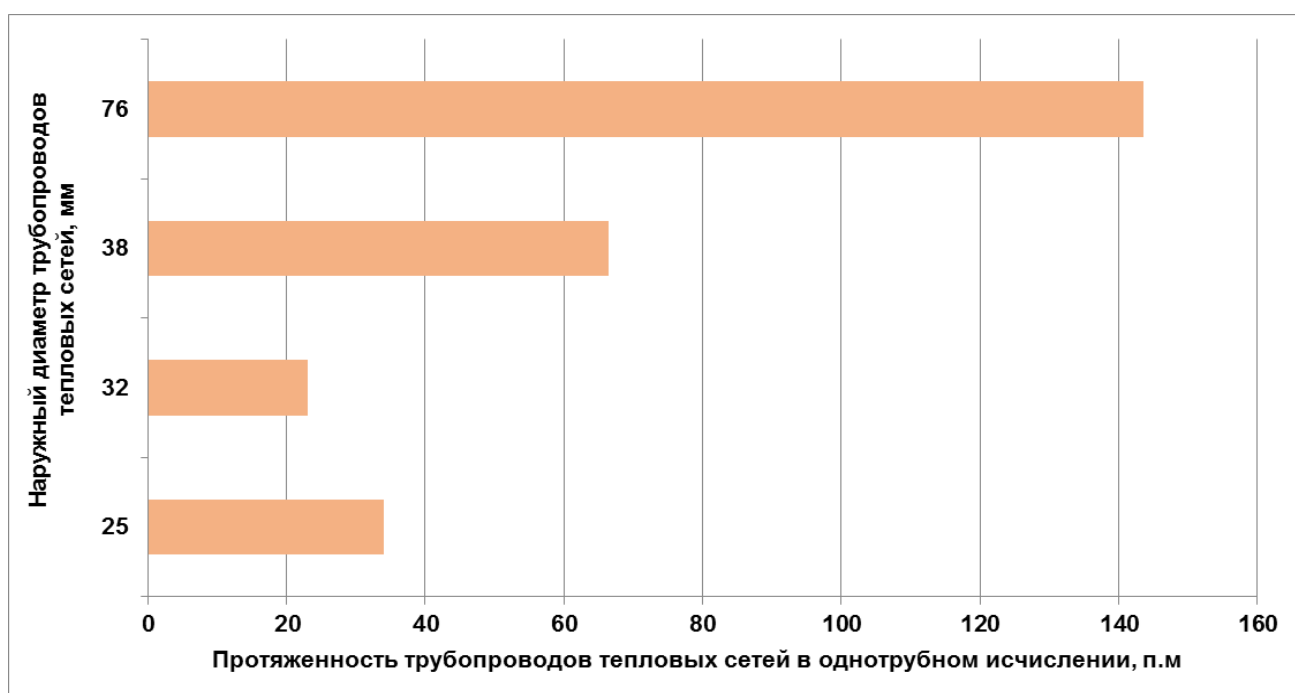


Рисунок 3.16 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных тепловых сетей ГВС по диаметрам

Как следует из рисунка 3.16, по протяженности преобладают трубопроводы ГВС с диаметрами 76 мм.

В таблице 3.27 и на рисунке 3.17 показано распределение протяженности распределительных тепловых сетей отопления и их материальной характеристики по способам прокладки.

Таблица 3.27 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей отопления по способам прокладки

Способ прокладки	Протяженность трубопроводов в однострубно́м исчисле́нии, м	Материальная характеристика, м ²
Надземная прокладка	4217	328,6
Подземная прокладка	3314	258,7
Всего	7 531	587,3

В таблице 3.28 и на рисунке 3.17 показано распределение протяженности и материальной характеристики распределительных тепловых сетей ГВС по способам прокладки.

Таблица 3.28 – Распределение протяженности и материальной характеристики распределительных сетей ГВС по способам прокладки

Способ прокладки	Протяженность трубопроводов в одностру- бном исчислении, м	Материальная характери- стика, м ²
Надземная прокладка	10	0,8
Подземная прокладка	248	13,8
Всего	258	14,6

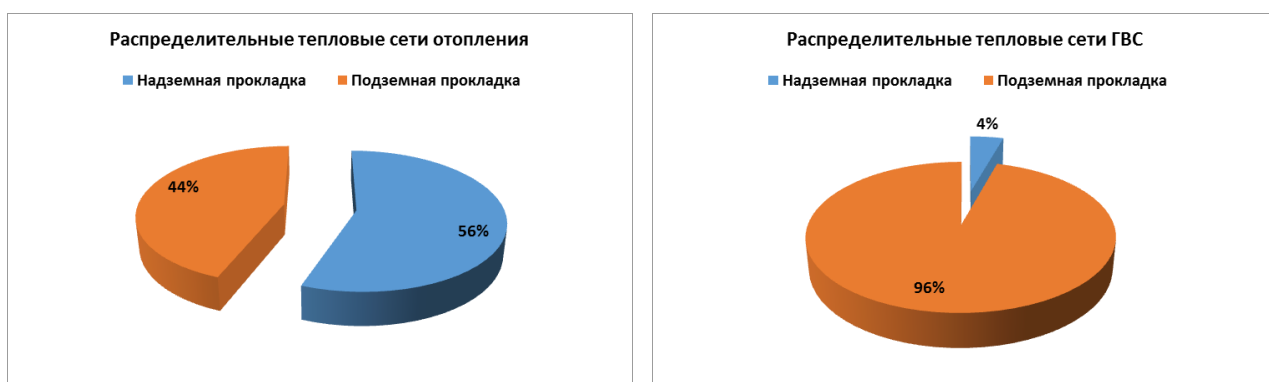


Рисунок 3.17 – Распределение протяженности трубопроводов распределительных тепловых сетей отопления и ГВС по типу прокладки

Распределение протяженности трубопроводов по годам прокладки показано в таблице 3.29 и на рисунке 3.18.

Таблица 3.29 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки

Год прокладки	Протяженность трубопроводов в одностру- бном ис- числении, м	Материальная характеристика, м ²
По 1990	7 055	526,6
С 1991 по 1998	734	75,3
С 1999 по 2003	-	-
После 2004	-	-
Всего	7 789	601,9

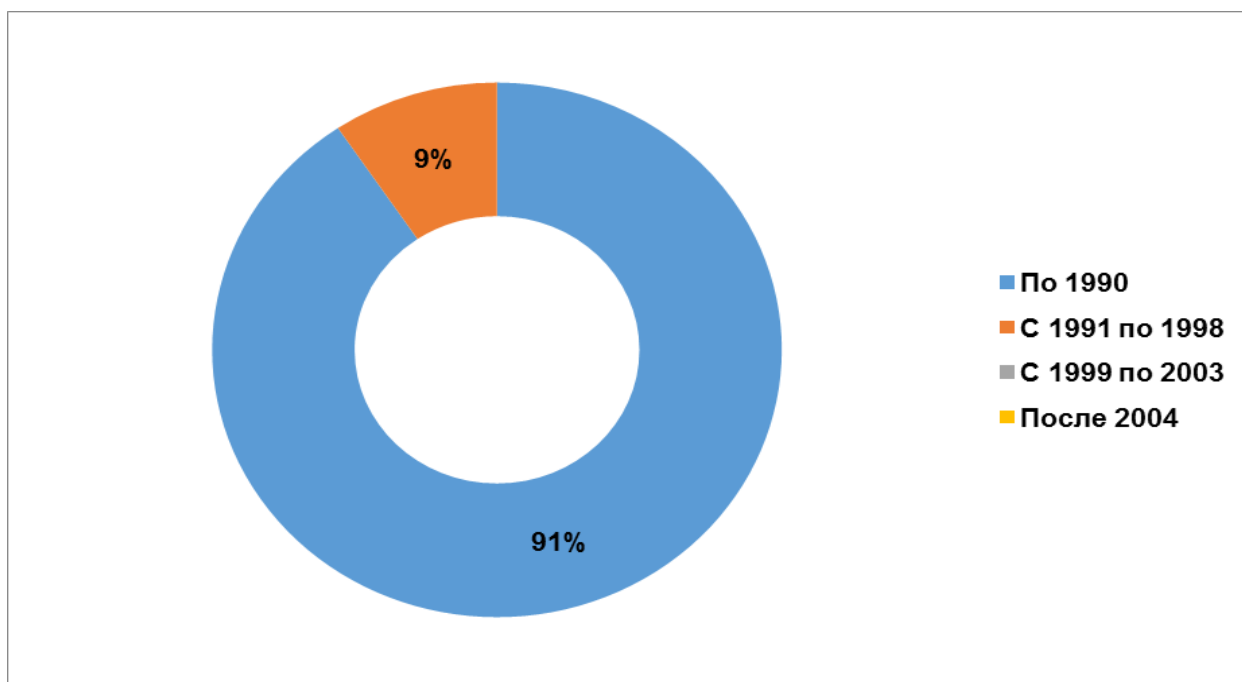


Рисунок 3.18 – Распределение протяженности трубопроводов тепловых сетей по годам прокладки

Как видно из таблицы 2.29 и рисунка 3.18 все трубопроводы тепловых сетей ООО «Энергетик» находятся в эксплуатации больше 25 лет и выработали свой ресурс.

Подробное описание участков тепловых сетей от основных источников города приведено в Приложении 2 к настоящей Главе (шифр 50415.ОМ-ПСТ.001.002.).

3.2.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года. Глава 3. Электронная модель систем теплоснабжения. Приложение 1 «Графическая часть» (шифр 50415.ОМ-ПСТ.003.001).

3.2.3 Тепловые пункты, насосные станции

Насосные станции и тепловые пункты на тепловых сетях ООО «Энергетик» отсутствуют.

3.2.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Информация об используемой арматуре и строительных особенностях тепловых камер и павильонов в г. Куйбышев представлена в п.3.1.4.

3.2.5 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности. Фактические температурные режимы отпуска тепла и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В системе теплоснабжения ООО «Энергетик» регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии.

Отпуск тепловой энергии от котельных ООО «Энергетик» осуществляется по утвержденному на отопительный период температурному графику качественного регулирования 95/70 °С. Утвержденный температурный график качественного регулирования представлен на рисунке ниже.

Согласовано:
Заместитель главы Администрации
города г. Куйбышева
_____ А.Г. Бирюков
" 11 " 02 2024г.

Утверждено:
Главный инженер ОП Барабинская ТЭЦ
АО «ГПК-Новосибирск»
_____ В.С. Брылёв
" 19 " 02 2024г.

**Температурный график 95-70 °С регулирования температуры сетевой воды для
котельных* ООО «Энергетик» на отопительный сезон 2024-2025г.**

Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в прямом трубопроводе, Т1	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Т2	Температура наружного воздуха, °С	Температура сетевой воды в прямом трубопроводе, Т1	Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, Т2
10,0	37	33	-15,0	69	54
9,0	39	34	-16,0	70	54
8,0	40	35	-17,0	71	55
7,0	41	36	-18,0	72	56
6,0	43	37	-19,0	73	57
5,0	44	38	-20,0	74	57
4,0	45	39	-21,0	75	58
3,0	47	39	-22,0	77	59
2,0	48	40	-23,0	78	59
1,0	49	41	-24,0	79	60
0,0	51	42	-25,0	80	61
-1,0	52	43	-26,0	81	61
-2,0	53	44	-27,0	82	62
-3,0	54	45	-28,0	83	63
-4,0	56	45	-29,0	84	63
-5,0	57	46	-30,0	85	64
-6,0	58	47	-31,0	86	65
-7,0	59	48	-32,0	88	65
-8,0	60	48	-33,0	89	66
-9,0	62	49	-34,0	90	67
-10,0	63	50	-35,0	91	67
-11,0	64	51	-36,0	92	68
-12,0	65	52	-37,0	93	69
-13,0	66	52	-38,0	94	69
-14,0	67	53	-39,0	95	70

* Список локальных котельных:

№53	г. Куйбышев, ул. Омская («Спиртзавод»)
№54	г. Куйбышев, ул. Интернатская, 2а (Школа интернат)
№55	г. Куйбышев, ул. Иванова, 2а («Ветлечебница»)
№56	г. Куйбышев, ул. Мичурина, 1 («Тополек»)
№57	г. Куйбышев, ул. Каинская, 78 («Школа №5»)
№58	г. Куйбышев, ул. Невского, 64 («Телецентр»)
№59	г. Куйбышев, ул. Звездная («Звездная»)

1. При достижении на источнике теплоснабжения температуры обратной сетевой воды 70 °С подъем температуры прямой сетевой воды прекращается независимо от температуры наружного воздуха.

Примечание:

Фактически задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепловой сети ТСО с учетом целого ряда влияющих факторов: температуры наружного воздуха, скорости ветра, протяженности тепловых сетей от источника до потребителя и связанного с этим фактором транспортного запаздывания, скорости изменения температуры наружного воздуха и т.п.

Рисунок 3.19 – Температурный график регулирования температуры сетевой воды для котельных ООО «Энергетик» на отопительный сезон 2024-2025 годов

3.2.6 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Результаты расчетов гидравлических режимов тепловых сетей приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года (актуализация на 2026 год). Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Приложение 4. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей» (шифр 50415.ОМ-ПСТ.001.004).

В таблице ниже приведены режимы работы тепловых сетей ООО «Энергетик» в отопительный период 2024-2025 годов.

Таблица 3.30- Режимы работы тепловых сетей ООО «Энергетик» в отопительный сезон 2024/2025 гг

Источник	Расчетное давление, кгс/см²		Расход се- тевой воды, т/час	Среднечасовой расход на под- питку, т/час
	в подающем трубо- проводе	в обратном трубо- проводе		
Котельные ООО «Энергетик»				
Котельная №53 «Спиртзавод»	2,6	0,4	30	0,07
Котельная №54 «Школа-интернат»	2,7	0,8	43	0,08
Котельная №55 «Ветлечебница»	4,4	0,8	24	0,05
Котельная №56 «Тополек»	2,3	0,6	6	0,01
Котельная №57 «Школа №5»	3,9	0,4	21	0,04
Котельная №58 «Телецентр»	2,2	0,5	15	0,03
Котельная №59 «Звездная»	2,9	0,7	6	0,01

3.2.7 Статистика отказов (аварийных ситуаций), восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

В 2024 году на тепловых сетях котельных ООО «Энергетик» зафиксировано 3 повреждения, все они произошли в период гидравлических испытаний.

3.2.8 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика и ремонты тепловых сетей, находящихся обслуживании у ООО «Энергетик», производятся в плановом порядке.

3.2.9 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

ООО «Энергетик» регулярно проводит испытания тепловых сетей на гидравлическую плотность и механическую прочность в соответствии с действующими нормативными документами.

3.2.10 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сведения о нормативных и фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя не предоставлены.

3.2.11 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии и теплоносителя, отпущенных из тепловых сетей потребителям

Сведения о наличии приборов коммерческого учета приведены в п.3.1.13.

3.2.12 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепло-

вых сетей ООО «Энергетик» отсутствуют.

3.2.13 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления не предоставлены.

3.3 Тепловые сети прочих ТСО

Описание тепловых сетей прочих ТСО в данном разделе представлено, исходя из ограниченности информации. В п.3.3.1 представлено описание тепловых сетей ФГУ ГУФСИН СИЗО №2, от других организаций сведения не поступали.

3.3.1 Тепловые сети ФКУ «СИЗО №2 ГУФСИН по НСО»

Тепловые сети ФКУ «СИЗО №2 ГУФСИН по НСО» представляют собой квартальные тепловые сети от ведомственной котельной ФКУ «СИЗО №2 ГУФСИН по НСО», работающей на нужды отопления.

Суммарная протяженность тепловых сетей ФКУ «СИЗО №2 ГУФСИН по НСО» на конец 2025 года составляет 708,4 м в однострубно́м исчислении. Средний диаметр тепловых сетей 72 мм, средневзвешенный по материальной характеристике возраст тепловых сетей – 36лет. На тепловых сетях расположено одно ИТП средней тепловой мощностью 2,5 Гкал/ч, тепловая нагрузка подключенных потребителей составляет 1,8 Гкал/ч. ЦТП на балансе организации отсутствуют.

Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по диаметрам трубопроводов и способам прокладки представлены в таблицах 3.31-3.32 соответственно.

Таблица 3.31 – Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по диаметрам трубопроводов.

Условный диаметр, мм	Протяженность трубопроводов в однострубно́м исчислении, м	Материальная характеристика, м2
25	24,2	0,8
50	103,4	5,9
70	580,8	44,1
Всего	708,4	50,8

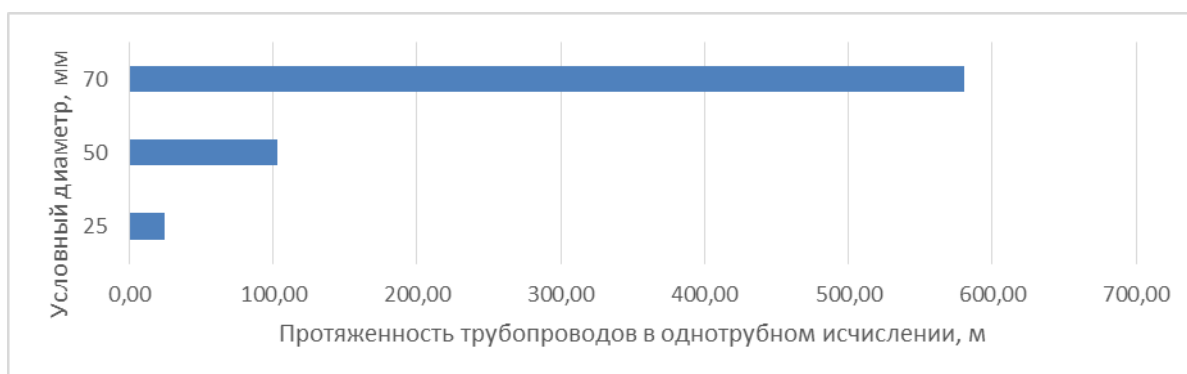


Рисунок 3.20 - Распределение протяженности тепловых сетей по диаметрам трубопроводов.

Таблица 3.32 - Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по способу прокладки.

Способ прокладки	Протяженность трубопроводов в однострунном исчислении, м	Материальная характеристика, м2
Надземная прокладка	339,0	23,4
Подземная прокладка	369,4	27,4
Всего	708,4	50,8

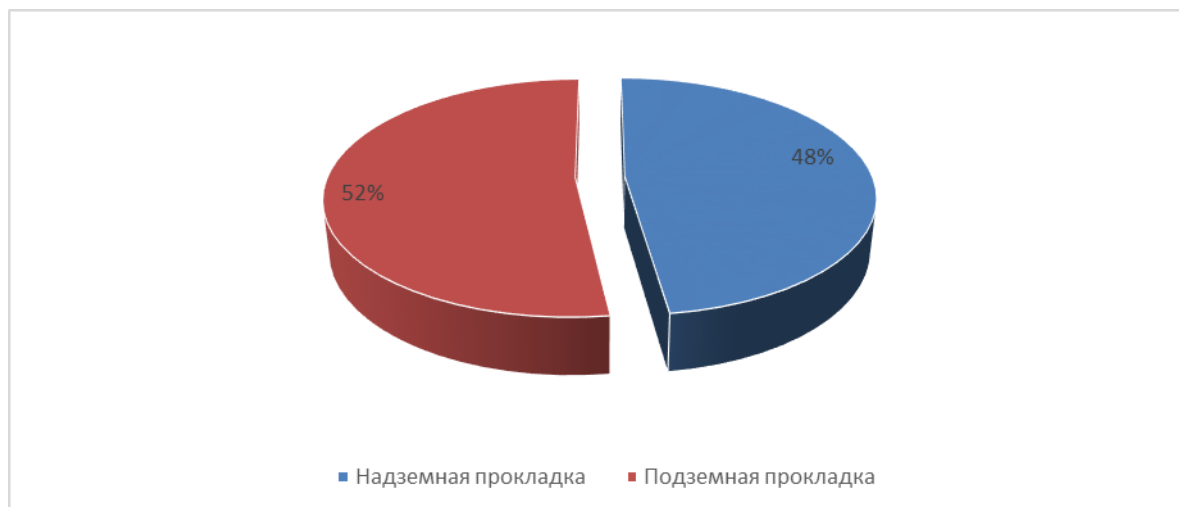


Рисунок 3.21 - Распределение протяженности тепловых сетей по способу прокладки.

3.3.2 Бесхозяйные тепловые сети

Бесхозяйные тепловые сети на балансе организаций отсутствуют.

3.4 Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений

В таблице ниже представлены изменения, произошедшие на тепловых сетях АО «СГК-Новосибирск».

Таблица 3.33 – Изменения материальной характеристики тепловых сетей АО «СГК-Новосибирск»

Год актуализации (разработки)	Материальная характеристика тепловых сетей всего, м ²	Материальная характеристика магистральных тепловых сетей		Материальная характеристика распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей	
		строительство, м ²	реконструкция, м ²	строительство, м ²	реконструкция, м ²
2020	4,1	-	-	4,1	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	23,45	-	-	23,45	-

4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ

4.1. Зоны действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

На территории города Куйбышева действует один источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии: СЦТ № 1 – Барабинская ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск» - Савкина грива ул., 1/1.

Зона действия ТЭЦ приведена на рисунке 4.1.

4.2. Зоны действия котельных

Зоны действия котельных приведены на рисунке 4.1.

Таблица 4.1 – Перечень котельных

№ системы теплоснабжения (№ СЦТ)	Наименования источников
<i>ООО «Энергетик»</i>	
2	Котельная № 53 «Спиртзавод» ООО «Энергетик» - Омская ул.
3	Котельная № 54 «Школа-интернат» ООО «Энергетик» - Интернатская ул., 2А
4	Котельная № 55 «Ветлечебница» ООО «Энергетик» - Иванова ул., 2А
5	Котельная № 56 «Тополек» ООО «Энергетик» - Мичурина ул., 1
6	Котельная № 57 «Школа № 5» ООО «Энергетик» - Каинская ул., 78
7	Котельная № 58 «Телецентр» ООО «Энергетик» - Александра Невского ул., 64
8	Котельная № 59 «Звездная» ООО «Энергетик» - Звездная ул.
<i>Прочие теплоснабжающие организации</i>	
9	Котельная ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области - Агафонова ул., 35



Рисунок 4.1 – Расположение источников тепловой энергии и их зоны действия на территории города Куйбышева

4.3. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно, и определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В соответствии с п. 6 Требований к схемам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.2019 № 212.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности переключения потребителей котельных на обслуживание от ТЭЦ, а также при оценке эффективности подключения перспективных потребителей к СЦТ от существующих источников тепловой энергии (мощности). Все решения по развитию СЦТ города, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа.

В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к СЦТ, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо ис-

пользовать вышеописанный метод, т. е. выполнять сравнительную оценку совокупных затрат на подключение и эффекта от подключения объекта; при этом в качестве расчетного периода используется полезный срок службы тепловых сетей и теплосетевых объектов.

5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ

5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Подробные сведения о спросе на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления города Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области при расчетных температурах наружного воздуха представлены в приложении 1 к данной главе.

5.1.1. Договорные тепловые нагрузки потребителей, подключенных к источникам комбинированной выработки тепловой и электрической энергии города Куйбышева, ЕТО АО «СГК-Новосибирск»

Суммарная тепловая нагрузка по заключенным договорам (договорная) потребителей, подключенных к Барабинской ТЭЦ, с ретроспективой от 2020 года представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Договорные тепловые нагрузки БТЭЦ

Абоненты	2020	2021	2022	2023	2024
Город Куйбышев, в т.ч.	241,15	241,76	176,04	181,27	244,84
в горячей воде, в т.ч.	161,34	161,95	163,64	163,87	165,03
- отопление и вентиляция	148,97	149,63	150,98	151,19	151,45
- ГВС ср.час.	12,36	12,32	12,66	12,67	13,58
в паре промышленных параметров, в т.ч.	79,81	79,81	12,4	17,4	79,81
- ФКП «Анозит»	76,41	76,41	12,4	17,4	76,41
- ООО «Каинский кирпичный завод»	3,40	3,40	-	-	3,40
Село Нагорное, в т.ч.					
в горячей воде, в т.ч.	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
- отопление и вентиляция	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
- ГВС ср.час.	-	-	-	-	
В целом по БТЭЦ	242,62	243,24	177,52	182,75	246,32
в горячей воде, в т.ч.	162,81	163,43	165,12	165,35	166,51
в паре промышленных параметров, в т.ч.	79,81	79,81	12,4	17,4	79,81

5.1.2. Договорные тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельным ЕТО ООО «Энергетик»

Суммарные договорные тепловые нагрузки, подключенных к котельным ЕТО ООО «Энергетик» за ретроспективный период с 2020 года приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Суммарные расчетные договорные тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельным ООО «Энергетик», Гкал/ч

№ пп	Наименование котельной, адрес	Присоединенная тепловая нагрузка			
		отопительно- вентиляционная нагрузка	максимальная нагрузка ГВС	среднечасовая за неделю нагрузка ГВС	сумма
2020 год					
1	котельная № 53 «Спиртзавод»	0,621	0,000	0,000	0,621
2	котельная № 54 «Школа-интернат»	1,028	0,198	0,082	1,111
3	котельная № 55 «Ветлечебница»	0,455	0,000	0,000	0,455
4	котельная № 56 «Тополек»	0,225	0,000	0,000	0,225
5	котельная № 57 «Школа №5»	0,485	0,000	0,000	0,485
6	котельная № 58 «Телецентр»	0,351	0,000	0,000	0,351
7	котельная № 59 «Звездная»	0,127	0,000	0,000	0,127
Итого по котельным:		3,292	0,198	0,082	3,375
2021 год					
1	котельная № 53 «Спиртзавод»	0,621	0,000	0,000	0,621
2	котельная № 54 «Школа-интернат»	1,028	0,198	0,082	1,111
3	котельная № 55 «Ветлечебница»	0,455	0,000	0,000	0,455
4	котельная № 56 «Тополек»	0,225	0,000	0,000	0,225
5	котельная № 57 «Школа №5»	0,485	0,000	0,000	0,485
6	котельная № 58 «Телецентр»	0,351	0,000	0,000	0,351
7	котельная № 59 «Звездная»	0,127	0,000	0,000	0,127
Итого по котельным:		3,292	0,198	0,082	3,375
2022 год					
1	котельная № 53 «Спиртзавод»	0,621	0,000	0,000	0,621
2	котельная № 54 «Школа-интернат»	1,028	0,196	0,196	1,224
3	котельная № 55 «Ветлечебница»	0,439	0,000	0,000	0,439
4	котельная № 56 «Тополек»	0,200	0,000	0,000	0,200
5	котельная № 57 «Школа №5»	0,485	0,000	0,000	0,485
6	котельная № 58 «Телецентр»	0,351	0,000	0,000	0,351
7	котельная № 59 «Звездная»	0,127	0,000	0,000	0,127
Итого по котельным:		3,252	0,196	0,196	3,448
2023 год					
1	котельная № 53 «Спиртзавод»	0,621	0,000	0,000	0,621
2	котельная № 54 «Школа-интернат»	1,028	0,196	0,196	1,224
3	котельная № 55 «Ветлечебница»	0,439	0,000	0,000	0,439
4	котельная № 56 «Тополек»	0,200	0,000	0,000	0,200
5	котельная № 57 «Школа №5»	0,485	0,000	0,000	0,485
6	котельная № 58 «Телецентр»	0,351	0,000	0,000	0,351
7	котельная № 59 «Звездная»	0,127	0,000	0,000	0,127
Итого по котельным:		3,252	0,196	0,196	3,448
2024 год					
1	котельная № 53 «Спиртзавод»	0,621	0,000	0,000	0,621

№ пп	Наименование котельной, адрес	Присоединенная тепловая нагрузка			
		отопительно- вентиляционная нагрузка	максимальная нагрузка ГВС	среднечасовая за неделю нагрузка ГВС	сумма
2	котельная № 54 «Школа-интернат»	1,036	0,196	0,196	1,232
3	котельная № 55 «Ветлечебница»	0,430	0,000	0,000	0,430
4	котельная № 56 «Тополек»	0,200	0,000	0,000	0,200
5	котельная № 57 «Школа №5»	0,485	0,000	0,000	0,485
6	котельная № 58 «Телецентр»	0,350	0,000	0,000	0,350
7	котельная № 59 «Звездная»	0,130	0,000	0,000	0,130
Итого по котельным:		3,252	0,196	0,196	3,448

5.1.3. Договорные тепловые нагрузки потребителей, подключенных к котельной ЕТО ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО»

Суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей, подключенных к котельной ЕТО ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» по состоянию на 2020 ÷ 2024 годы, составляла 1,06 Гкал/ч.

5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов в период с температурой наружного воздуха, близкой к расчетной температуре для систем отопления (минус 39 °С для города Куйбышев), проведен для тепловых выводов БТЭЦ, оснащенных узлами коммерческого учета:

- 1-й Городской тепловой вывод, Ду 500;
- 2-й Городской тепловой вывод, Ду 700;
- Собственные нужды;
- Химзавод;
- ПАР на ФКП «Анозит».

Анализ проводился на основании данных о суточной температуре теплоносителя в подающем трубопроводе на выводах источников тепловой энергии и данных о суточном отпуске тепловой энергии в тепловые сети. Данные были представлены за период с 01.01.2024 по 31.12.2024. Среднесуточная температура наружного воздуха в отопительный период 2024 года изменялась в диапазоне от плюс 14,7°С до минус 29 °С. Минимальная температура наружного воздуха, наиболее близкая к расчетному значению, наблюдалась в период с 15.02.2024 по 16.02.2022, и составила минус 29°С. Средняя

температура самой холодной пятидневки составила минус 27,0 °С.

Полученные данные позволяют определить максимальный фактический отпуск при расчетной температуре в предположении отсутствия срезки температурного графика. Данная величина используется для расчета фактической присоединенной нагрузки.

На рисунках 3.9- 3.11 показана зависимость температуры сетевой воды от температуры наружного воздуха за отопительный период 2024 года, из которых следует, что фактическая температура сетевой воды в подающем трубопроводе отслеживает температурный график при температурах наружного воздуха выше минус 22,0 °С.

Температуры наружного воздуха, в пределах которых осуществляется качественное регулирование отпуска тепловой энергии, находятся в диапазоне регулирования от минус 9°С (спрямление на нужды ГВС) до минус 22,0 °С.

Для определения фактических нагрузок необходимо использовать данные о фактическом отпуске тепловой энергии, которые были получены при тех температурах наружного воздуха, когда на источнике осуществлялось качественное регулирование тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком.

Диапазон изменения температур наружного воздуха в течение отопительного периода позволяет построить зависимость отпуска тепловой энергии от температуры и установить тот диапазон температур, в котором осуществляется регулирование тепловой нагрузки с соблюдением температурного графика.

Для пересчета данных по отпуску тепловой энергии из диапазона регулирования на расчетную температуру для проектирования систем отопления были использованы следующие соображения. Отпуск тепловой энергии включает в себя потери в тепловых сетях, потребление в системах отопления и вентиляции и потребление в системах ГВС. Первые две составляющие зависят от температуры наружного воздуха, причем это зависимость достаточно точно может быть представлена линейной функцией. Теплопотребление в системах ГВС в течение отопительного периода принято считать неизменным. Учитывая это, фактические данные по отпуску тепловой энергии в сети могут быть аппроксимированы линейной функцией.

Для построения этой зависимости данные по отпуску тепловой энергии в сети были отображены в прямоугольной системе координат, в которой по оси абсцисс отложена средняя за сутки температура наружного воздуха, по оси ординат – суточный отпуск тепловой энергии. По отображенным данным находят приближенную функциональную линейную зависимость, причем для ее построения используются не все данные, а только те, которые входят в выбранный диапазон температур наружного воздуха с исклю-

ченной зоной срезки и зоной спрямления температурного графика. Часовой отпуск тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха, применяемой для проектирования систем отопления, определялся подстановкой значения указанной температуры в найденную линейную зависимость и делением полученного значения на 24.

Также, по предоставленным данным была построена зависимость отпуска тепловой энергии в виде пара от температуры наружного воздуха, найдена приближенная функциональная линейная зависимость. Часовой отпуск тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха, определялся подстановкой значения указанной температуры в найденную линейную зависимость и делением полученного значения на 24.

Все данные по среднему за сутки часовому выпуску тепловой энергии в сети в отопительный период 2023 г. и полученные линейные зависимости по выводам станции представлены на рисунках 5.1 - 5.4.

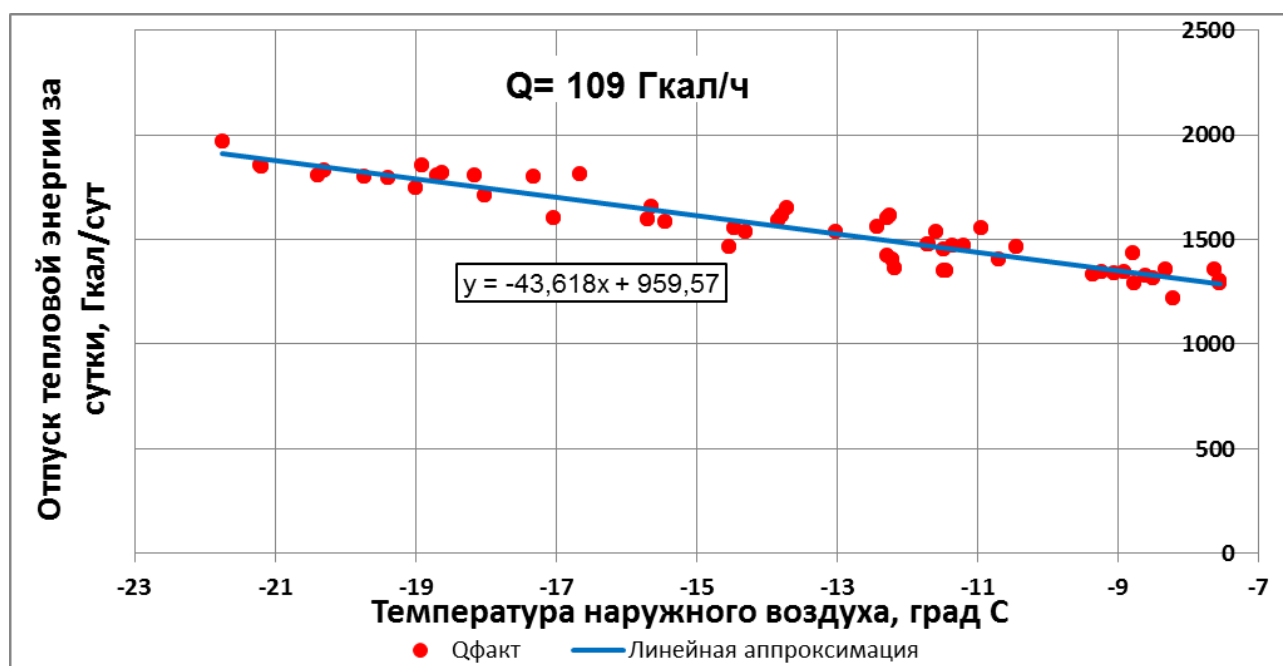


Рисунок 5.1 – Определение фактического отпуска тепловой энергии по выводам 1-й и 2-й Городской тепловой вывод

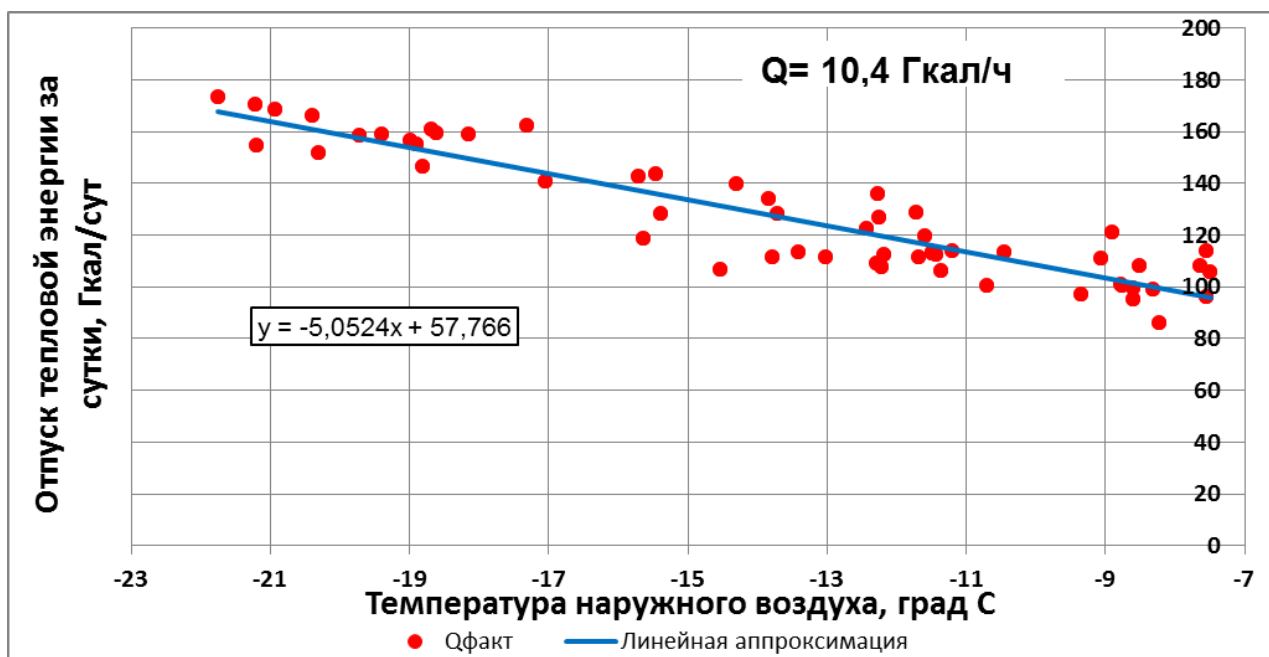


Рисунок 5.2 – Определение фактического отпуска тепловой энергии по выводу Собственные нужды

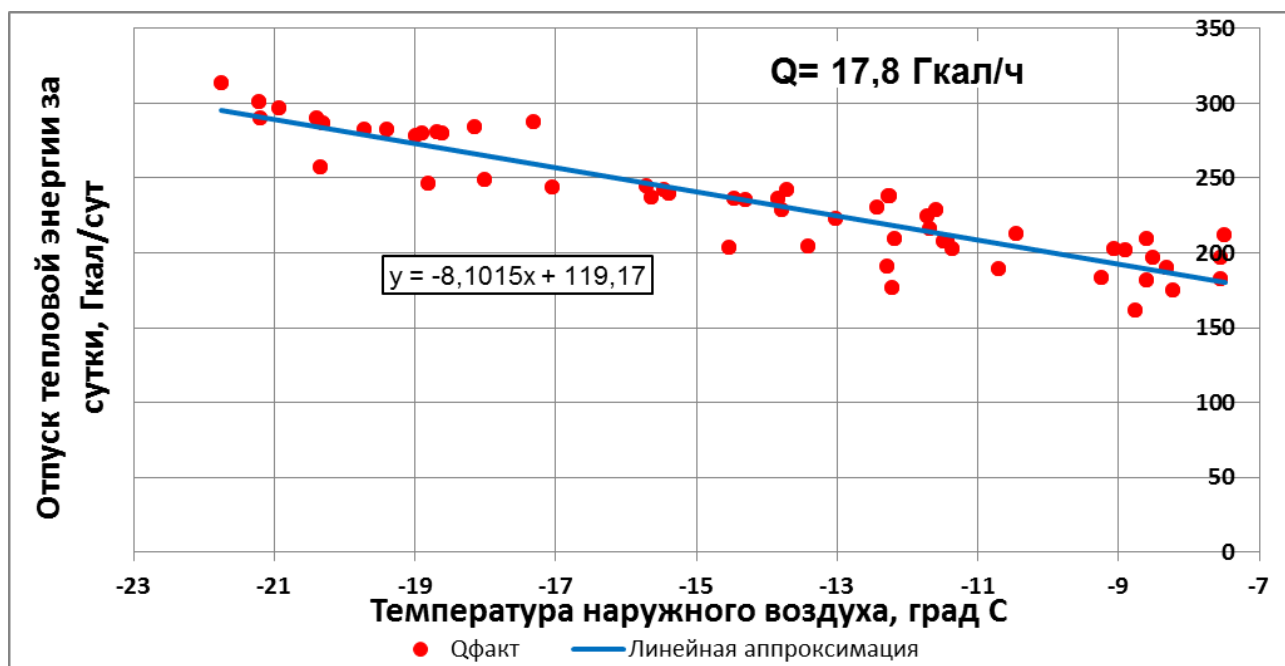


Рисунок 5.3 – Определение фактического отпуска тепловой энергии по выводу Химзавод

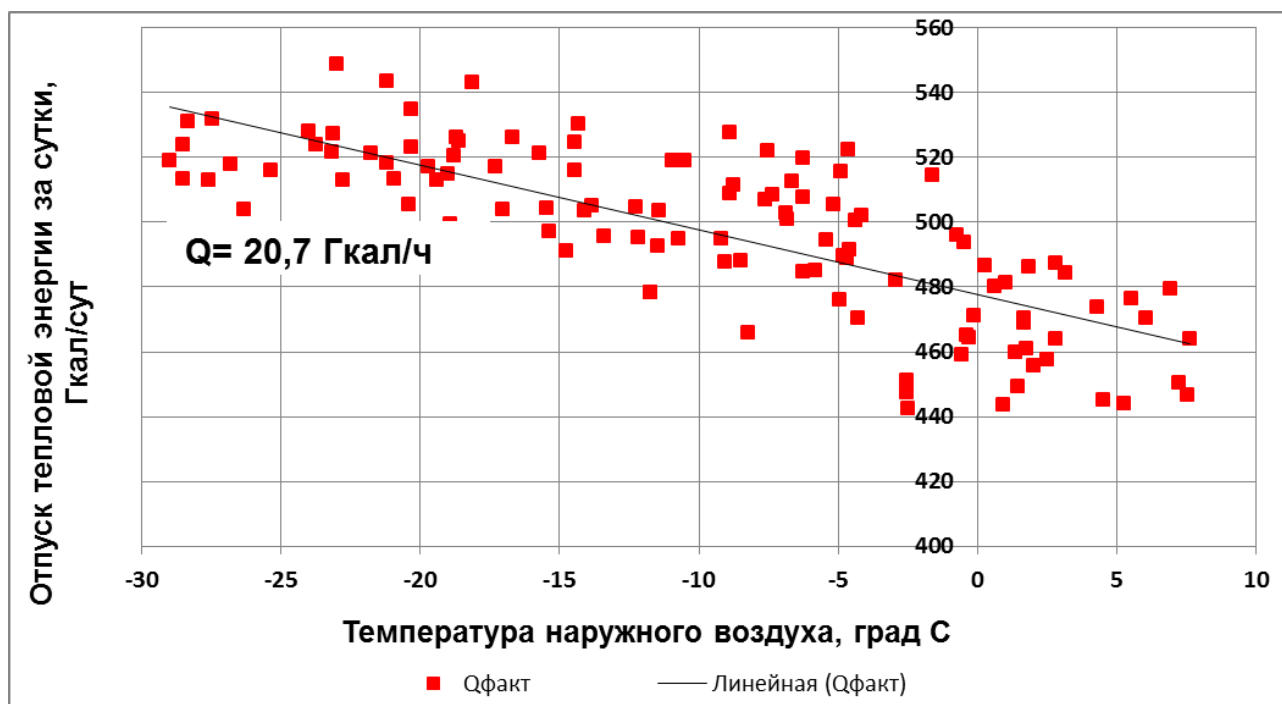


Рисунок 5.4 – Определение фактического отпуска тепловой энергии в виде пара на ФКП «Анозит»

Полученные данные для всех котельных представляют собой максимальный фактический отпуск при расчетной температуре суммарно для систем отопления и систем ГВС.

Результаты расчетов фактической тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии, в соответствии с представленной выше методикой, приводятся в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах БТЭЦ

Наименование вывода	Максимальный фактический отпуск на коллекторах при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч	Расход теплоносителя, т/ч
2021 год		
Вода		
Город (Ду500; Ду700)	116,9	1 977,4
Собственные нужды	11,0	243,3
Химзавод	18,2	278,3
ИТОГО	146,1	2499,0
Пар		
пар ФКП «Анозит»	18,0	25,1
ИТОГО	18,0	25,1
2022 год		
Вода		
1-й и 2-й Городской тепловой вывод (Ду500; Ду700)	114,8	1 985,4
Собственные нужды	10,2	224,6
Химзавод	17,7	252,2
ИТОГО	142,7	2462,2
Пар		

пар ФКП «Анозит»	18,0	25,1
ИТОГО	18,0	25,1
2023 год		
Вода		
1-й и 2-й Городской тепловой вывод (Ду500; Ду700)	115,1	2 028,4
Собственные нужды	10,0	249,1
Химзавод	16,3	263,5
ИТОГО	141,4	2541,0
Пар		
пар ФКП «Анозит»	18,0	25,1
ИТОГО	18,0	25,1
2024 год		
Вода		
1-й и 2-й Городской тепловой вывод (Ду500; Ду700)	109,0	2 184,0
Собственные нужды	10,4	264,2
Химзавод	17,8	273,1
ИТОГО	137,2	2 448,2
Пар		
пар ФКП «Анозит»	20,7	28,8
ИТОГО	20,7	28,8

В связи с отсутствием данных по фактическому отпуску тепла от котельных ЕТО ООО «Энергетик» и ЕТО ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО», фактические тепловые нагрузки для дальнейших расчетов принимаются равными договорным.

5.3. Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Информация о применении отопления жилых помещений в многоквартирных домах города Куйбышева с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствует.

5.4. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Подробные сведения о потреблении тепловой энергии за отопительный период

и за год в целом потребителями города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области представлены в Приложении 1 к настоящей главе.

5.5. Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению на территории города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области в настоящее время применяются согласно приказам департамента по тарифам Новосибирской области:

- приказ от 15 июня 2016 года № 85-ТЭ «Об утверждении нормативов коммунальных услуг по отоплению по Новосибирской области»;
- приказ от 22 мая 2017 г. N 215-В «Об утверждении нормативов потребления холодной воды, горячей воды и отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Новосибирской области и о внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012 года № 170-В»;
- приказ от 16 августа 2012 г. N 170-В «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению на территории Новосибирской области».

Установленные нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)		
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов
1	2	3	4
Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно		
1	0,025	0,025	0,025
2	0,023	0,023	0,023
3-4	0,025	0,025	0,025
5-9	0,021	0,021	0,021
10	0,020	0,020	0,020
11	0,020	0,020	0,020
12	0,020	0,020	0,020
13	0,020	0,020	0,020
14	0,020	0,020	0,020
15	0,020	0,020	0,020
16 и более	0,020	0,020	0,020
Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки		
1	0,020	0,020	0,020
2	0,018	0,018	0,018
3	0,019	0,019	0,019
4-5	0,019	0,019	0,019
6-7	0,018	0,018	0,018
8	0,019	0,019	0,019
9	0,019	0,019	0,019
10	0,016	0,016	0,016
11	0,016	0,016	0,016
12 и более	0,016	0,016	0,016

Примечание.

1. Нормативы, установленные настоящим приложением, применяются в отношении жилых и нежилых помещений многоквартирных домов и общежитий при отсутствии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также в отношении жилых и нежилых помещений жилых домов.

2. В качестве общей площади жилого помещения используется соответствующая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, общежитий, жилых домов.

3. Порядок определения отсутствия или наличия технической возможности установки приборов учета установлен приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

4. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению рассчитаны на отопительный период продолжительностью 9 календарных месяцев.

Установленные нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях представлены в таблице 5.5, нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в целях содержания общего имущества в МКД показаны в таблице 5.6.

Таблица 5.5 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

N п/п	Категория жилых помещений	Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека)		
		горячее водоснабжение	холодное водоснабжение	водоотведение
1	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	3,687	5,193	8,88
(в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-B)				
2	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами длиной 1500 - 1700 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	x	6,47	6,47
(в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-B)				
3	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	3,627	5,145	8,772
(в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-B)				
4	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях квартирного типа с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных сидячими ваннами длиной 1200 мм, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	x	6,47	6,47
(в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-B)				
5	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	2,978	4,619	7,597
(п. 5 в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 30.06.2020 N 139-B)				
6	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	x	6,47	6,47
(в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-B)				
7	Жилые помещения в общежитиях с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	2,442	4,183	6,625
(в ред. приказов департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-B, от 30.06.2020 N 139-B)				
8	Жилые помещения в общежитиях с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами	x	6,47	6,47
(в ред. приказов департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-B, от 30.06.2020 N 139-B)				
9	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	1,638	3,529	5,167
(в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-B)				
10	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами	x	5,167	5,167

N п/п	Категория жилых помещений	Норматив потребления коммунальной услуги (куб. метр в месяц на 1 человека)		
		горячее водоснабжение	холодное водоснабжение	водоотведение
	ми			
(в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В)				
11	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованных раковинами, кухонными мойками	х	4,255	4,255
(в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В)				
12	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением (в том числе от уличных колонок), оборудованных кухонными мойками	х	1,055	х
(в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В)				
13	Жилые помещения в многоквартирных домах, жилых домах, общежитиях с холодным водоснабжением, оборудованных раковинами, кухонными мойками	х	2,879	х
(п. 13 введен приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 28.05.2013 N 66-В; в ред. приказа департамента по тарифам Новосибирской области от 23.10.2019 N 336-В)				

Таблица 5.6 – Нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Новосибирской области

№ п/п	Категория жилых помещений	Ед. изм.	Этажность	Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме	Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
1.	Многokвартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,023	0,021	0,044
			от 6 до 9	0,023	0,021	0,044
			от 10 до 16	0,023	0,021	0,044
			более 16	0,023	0,021	0,044
2.	Многokвартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,023	х	0,023
			от 6 до 9	0,023	х	0,023
			от 10 до 16	0,023	х	0,023
			более 16	0,023	х	0,023
3.	Многokвартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,023	х	0,023
			от 6 до 9	0,023	х	0,023
			от 10 до 16	0,023	х	0,023
			более 16	0,023	х	0,023
4.	Многokвартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения	куб. метр в месяц на кв. метр общей площади	от 1 и более	0,023	х	х

5.6. Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки

Договорные и расчетные тепловые нагрузки в горячей воде за 2021 - 2023 годы, по зонам действия ЕТО представлены в таблице 5.7.

Расчетные тепловые нагрузки по котельным ООО «Энергетик» и котельной ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» приняты равными договорных тепловым нагрузкам, по причине отсутствия данных приборов учета отпуска тепла.

Таблица 5.7 – Договорные и расчетные тепловые нагрузки в горячей воде

ТСО	Источники теплоснабжения	Договорные тепловые нагрузки абонентов, Гкал/ч	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч		
			на коллекторах источников внешних абонентов	потери при транспорте	абонентов
2021 год					
ЕТО АО «СГК-Новосибирск»	БТЭЦ	163,43	135,1	31,72	103,38
ООО «Энергетик»	Котельные (7 котельных)	3,37	4,49	1,11	3,37
ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО»	котельная	1,06	1,41	0,35	1,06
ИТОГО:		167,86	141,00	33,18	107,81
2022 год					
ЕТО АО «СГК-Новосибирск»	БТЭЦ	163,64	132,50	32,24	100,26
ООО «Энергетик»	Котельные (7 котельных)	3,450	4,553	1,103	3,450
ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО»	котельная	1,06	1,41	0,35	1,06
ИТОГО:		168,15	138,46	33,69	104,77
2023 год					
ЕТО АО «СГК-Новосибирск»	БТЭЦ	163,87	131,4	31,41	99,99
ООО «Энергетик»	Котельные (7 котельных)	3,454	5,49	2,036	3,454
ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО»	котельная	1,06	1,41	0,35	1,06
ИТОГО:		168,38	138,30	33,80	104,50
2024 год					
ЕТО АО «СГК-Новосибирск»	БТЭЦ	166,51	126,84	31,89	94,94
ООО «Энергетик»	Котельные (7 котельных)	3,454	5,49	2,036	3,454
ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО»	котельная	1,06	1,41	0,35	1,06
ИТОГО:		171,02	133,74	34,28	99,45

Как видно из таблицы 5.4 расчётная тепловая нагрузка абонентов в горячей воде систем централизованного теплоснабжения в 2024 году меньше договорной тепловой нагрузки на 42%.

5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

За 2023 год к тепловым сетям БТЭЦ подключены четыре потребителя (два индивидуальных жилых дома, гараж и торговый центр).

За 2024 год к тепловым сетям БТЭЦ подключены два потребителя (два нежилых общественных здания с тепловой нагрузкой 0,1 Гкал/ч).

Изменение расчетных (фактических) тепловых нагрузок БТЭЦ за период с 2021 по 2024 годы незначительное.

6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОЙ НАГРУЗКИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ

Тепловые балансы в зонах действия источников тепловой энергии города Куйбышева разработаны на основании договорных и расчетных тепловых нагрузок потребителей и данных по установленным, располагаемым мощностям источников тепловой энергии.

6.1. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения ЕТО АО «СГК-Новосибирск»

6.1.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по Барабинской ТЭЦ

Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки БТЭЦ составлен на основании данных о располагаемой тепловой мощности станции и присоединенных договорных (для справки) и расчетных тепловых нагрузок. Соответственно балансы были составлены для договорной и расчетной тепловой нагрузки.

Договорные тепловые нагрузки на выводах БТЭЦ определены на основании абонентской базы потребителей Барабинской ТЭЦ на 2021 и 2022 годы.

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах БТЭЦ определены на основании анализа фактического отпуска тепла от станции (приведены в разделе 5 настоящей главы).

Балансы тепловой мощности и присоединенной договорной и расчетной тепловой нагрузки составлены по состоянию 2020 ÷ 2024 годы.

Указанные балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Тепловой баланс БТЭЦ, Гкал/ч

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
Установленная тепловая мощность, в т.ч.	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00
отборов паровых турбин, в т.ч.	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00
- теплофикационных отборов	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
- промышленных отборов	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
пиково-пусковой котельной, в т.ч.	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
- водогрейного котла	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- парового котла	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
прочая пиковая тепловая мощность	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Собственные нужды, в т.ч.	8,00	8,00	6,46	8,15	8,15
в паре	3,73	3,73	2,49	3,80	3,80
в горячей воде	4,27	4,27	3,97	4,35	4,35
Тепловая мощность станции НЕТТО	285,00	285,00	286,54	284,85	284,85
Хозяйственные нужды станции	10,96	10,96	10,20	10,00	10,41
Договорная тепловая нагрузка на коллекторах станции	274,35	274,97	209,76	214,47	278,22
Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах станции	153,17	153,17	150,46	149,40	147,54
Договорная тепловая нагрузка абонентов, в т.ч.	242,63	243,24	177,52	182,75	246,32
в горячей воде, в т.ч.	162,81	163,43	165,12	165,35	166,51
- отопление и вентиляция	150,45	151,11	152,46	152,67	152,93
- среднечасовая нагрузка ГВС	12,36	12,32	12,66	12,67	13,58
в паре промышленных параметров	79,81	79,81	12,40	17,40	79,81
Фактическая тепловая нагрузка на коллекторах станции, в т.ч.	153,17	153,17	150,46	149,40	147,54
в горячей воде, в т.ч.	135,17	135,17	132,50	131,40	126,84
- отопление и вентиляция	123,86	123,86	123,75	123,00	118,35
- среднечасовая нагрузка ГВС	11,31	11,31	8,75	8,40	8,49
в паре промышленных параметров	17,99	17,99	17,95	18,00	20,70
Нормативные потери в тепловых сетях	31,72	31,72	32,24	31,72	31,89
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-0,31	-0,92	66,58	60,38	-3,78
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	120,88	120,88	125,88	125,45	126,90
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	165,00	165,00	166,54	164,85	164,85
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	115,40	115,40	114,02	113,18	109,10

6.1.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по системе теплоснабжения БТЭЦ

Анализ таблицы 6.1 показывает, что:

- резерв тепловой мощности при составлении баланса по расчетной тепловой нагрузке на БТЭЦ по состоянию за 2023 год составил 126,9 Гкал/ч;
- минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата обеспечено.

6.1.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от БТЭЦ до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от БТЭЦ до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю представлены документе: «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года (актуализация на 2026 год)», Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения» (ШИФР: 50415.ОМ-ПСТ.003.000).

6.1.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности Барабинской ТЭЦ и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

По состоянию на 2020 ÷ 2024 годы дефицит тепловой мощности на БТЭЦ отсутствует по фактическим тепловым нагрузкам.

6.1.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологической зоны действия БТЭЦ в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Значительный резерв тепловой мощности по расчетной тепловой нагрузке в зоне действия БТЭЦ сложившейся к 2024 году позволяет рассматривать расширение зоны действия БТЭЦ за счет подключения перспективной застройки.

6.2. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения ЕТО ООО «Энергетик»

Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в системах теплоснабжения ЕТО ООО «Энергетик» составлены на основании данных об установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (7 котель-

ных), и присоединенных тепловых нагрузках.

6.2.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки котельных

Балансы установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по котельным ООО «Энергетик» на 2020 ÷ 2024 годы приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельных ООО «Энергетик», Гкал/ч

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
котельная № 53 «Спиртзавод»					
Установленная тепловая мощность	1,99	1,99	2,00	2,00	2,00
Располагаемая тепловая мощность	1,99	1,99	2,00	2,00	2,00
Затраты тепла на собственные нужды котельной	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Тепловая мощность НЕТТО	1,91	1,91	1,92	1,92	1,92
Потери в тепловых сетях	0,21	0,21	0,07	0,07	0,27
Присоединенная тепловая нагрузка на отопление	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС					
Суммарная тепловая нагрузка	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Резерв/дефицит тепловой мощности	1,08	1,08	1,23	1,23	1,03
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла	0,76	0,76	0,62	0,62	0,82
котельная № 54 «Школа-интернат»					
Установленная тепловая мощность	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Располагаемая тепловая мощность	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Затраты тепла на собственные нужды котельной	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Тепловая мощность НЕТТО	2,03	2,03	2,02	2,02	2,02
Потери в тепловых сетях	0,37	0,37	0,31	0,31	0,54
Присоединенная тепловая нагрузка на отопление	1,03	1,03	1,03	1,03	1,04
Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС	0,08	0,08	0,08	0,08	0,18
Суммарная тепловая нагрузка	1,11	1,11	1,11	1,11	1,22
Резерв/дефицит тепловой мощности	0,55	0,55	0,61	0,61	0,27
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла	1,28	1,28	1,22	1,22	1,45
котельная № 55 «Ветлечебница»					
Установленная тепловая мощность	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Располагаемая тепловая мощность	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Затраты тепла на собственные нужды котельной	0,046	0,046	0,046	0,046	0,05
Тепловая мощность НЕТТО	1,09	1,09	1,10	1,10	1,10
Потери в тепловых сетях	0,09	0,09	0,183	0,18	0,21
Присоединенная тепловая нагрузка на отопление	0,46	0,46	0,44	0,44	0,44
Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС					

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
Суммарная тепловая нагрузка	0,46	0,46	0,44	0,44	0,44
Резерв/дефицит тепловой мощности	0,55	0,55	0,48	0,47	0,45
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла	0,49	0,49	0,57	0,58	0,60
котельная № 56 «Тополек»					
Установленная тепловая мощность	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Располагаемая тепловая мощность	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
Затраты тепла на собственные нужды котельной	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Тепловая мощность НЕТТО	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Потери в тепловых сетях	0,07	0,07	0,02	0,02	0,10
Присоединенная тепловая нагрузка на отопление	0,23	0,23	0,20	0,20	0,23
Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС					
Суммарная тепловая нагрузка	0,23	0,23	0,20	0,20	0,23
Резерв/дефицит тепловой мощности	0,41	0,41	0,49	0,49	0,39
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла	0,27	0,27	0,20	0,20	0,30
котельная № 57 «Школа №5»					
Установленная тепловая мощность	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Располагаемая тепловая мощность	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
Затраты тепла на собственные нужды котельной	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Тепловая мощность НЕТТО	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Потери в тепловых сетях	0,16	0,16	0,04	0,04	0,22
Присоединенная тепловая нагрузка на отопление	0,49	0,49	0,48	0,48	0,49
Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС					
Суммарная тепловая нагрузка	0,49	0,49	0,48	0,48	0,49
Резерв/дефицит тепловой мощности	1,01	1,01	1,13	1,13	0,94
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла	0,59	0,59	0,47	0,47	0,65
котельная № 58 «Телецентр»					
Установленная тепловая мощность	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Располагаемая тепловая мощность	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Затраты тепла на собственные нужды котельной	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Тепловая мощность НЕТТО	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Потери в тепловых сетях	0,12	0,12	0,07	0,07	0,16
Присоединенная тепловая нагрузка на отопление	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС					
Суммарная тепловая нагрузка	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Резерв/дефицит тепловой мощности	0,21	0,21	0,25	0,25	0,16
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла	0,43	0,43	0,38	0,38	0,47
котельная № 59 «Звездная»					

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
Установленная тепловая мощность	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Располагаемая тепловая мощность	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Затраты тепла на собственные нужды котельной	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Тепловая мощность НЕТТО	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Потери в тепловых сетях	0,04	0,04	0,02	0,02	0,05
Присоединенная тепловая нагрузка на отопление	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС					
Суммарная тепловая нагрузка	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Резерв/дефицит тепловой мощности	0,46	0,46	0,48	0,48	0,44
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла	0,15	0,15	0,13	0,13	0,17
ИТОГО					
Установленная тепловая мощность	9,05	9,05	9,06	9,06	9,06
Располагаемая тепловая мощность	9,05	9,05	9,06	9,06	9,06
Затраты тепла на собственные нужды котельной	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Тепловая мощность НЕТТО	8,69	8,69	8,69	8,69	8,69
Потери в тепловых сетях	1,06	1,06	0,71	0,71	1,55
Присоединенная тепловая нагрузка на отопление	3,29	3,29	3,25	3,26	3,28
Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС	0,08	0,08	0,08	0,08	0,18
Суммарная тепловая нагрузка	3,38	3,38	3,33	3,34	3,47
Резерв/дефицит тепловой мощности	4,26	4,26	4,65	4,65	3,68
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла	3,97	3,97	3,59	3,59	4,46

6.2.2. Резервы и дефициты тепловой мощности нетто по системам теплоснабжения ЕТО ООО «Энергетик»

Анализ таблицы 6.2 показывает, что в 2024 году:

- суммарная располагаемая тепловая мощность ООО «Энергетик» составила 9,06 Гкал/ч;
- суммарный резерв тепловой мощности составил 4,7 Гкал/ч;
- на котельных ООО «Энергетик» дефицит тепловой мощности отсутствует;
- наибольший резерв тепловой мощности наблюдается на котельной № 53 «Спиртзавод» и котельной № 57 «Школа №5»;
- минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла не обеспечивается на трех ко-

тельных, №№ 54, 55 и 58, но необеспеченность имеет минимальные значения и на качество теплоснабжения не повлияет.

6.2.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от котельных до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от котельных ЕТО ООО «Энергетик» до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю представлены документе: «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года (актуализация на 2026 год)». Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения» (ШИФР: 50415.ОМ-ПСТ.003.000).

6.2.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности в системах теплоснабжения ЕТО ООО «Энергетик» и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности на всех котельных ООО «Энергетик» отсутствуют.

6.2.5. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможности расширения технологической зоны действия систем теплоснабжения ЕТО ООО «Энергетик» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На всех котельных ООО «Энергетик» имеется резервы установленной тепловой мощности, наибольшие резервы наблюдаются на котельной № 53 «Спиртзавод» и котельной № 57 «Школа №5». Резервы тепловой мощности на большинстве котельных дают возможность расширения их зон действия в зоны с дефицитом тепловой мощности, за исключением котельных №№ 54, 55 и 58.

6.3. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения ЕТО ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО»

В зоне действия ЕТО ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» функционирует единственная систем теплоснабжения на базе котельной с установленно тепловой мощностью 2,69 Гкал/ч.

6.3.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки котельной

В таблице 6.3 приведены балансы установленной тепловой мощности и договорной присоединенной тепловой нагрузки потребителей котельной ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» за период 2020 ÷ 2024 годов.

Таблица 6.3 – Балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки котельной ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО», Гкал/ч

Наименование показателей	2020	2021	2022	2023	2024
Установленная тепловая мощность	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690
Располагаемая тепловая мощность	2,500	2,500	2,500	2,600	2,600
Затраты тепла на собственные нужды котельной	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108
Тепловая мощность НЕТТО	2,392	2,392	2,392	2,492	2,492
Потери в тепловых сетях	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
Присоединенная тепловая нагрузка на отопление	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
Присоединенная тепловая нагрузка на ГВС	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Суммарная тепловая нагрузка	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
Резерв/дефицит тепловой мощности	0,983	0,983	0,983	1,083	1,083
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616
Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289

6.3.2. Резервы и дефицитов тепловой мощности нетто по системе теплоснабжения ЕТО ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО»

Анализ таблицы 6.3 показывает, что:

- котельная ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» имеет значительный запас тепловой мощности, который составляет почти 1,1 Гкал/ч;
- минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного котла обеспечивается.

6.3.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от котельной до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от котельных ЕТО ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю представлены документе: «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года (актуализация на 2026 год)», Глава 3 «Электронная модель систем теплоснабжения» (ШИФР: 50415.ОМ-ПСТ.003.000).

6.3.4. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности в системе теплоснабжения ЕТО ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности на котельной ЕТО ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» отсутствуют.

6.3.5. Резервы тепловой мощности нетто источника тепловой энергии и возможности расширения технологической зоны действия системы теплоснабжения ЕТО ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резерв установленной тепловой мощности на котельной ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН

по НСО» даёт возможность расширения их зоны действия котельной в зоны с дефицитом тепловой мощности.

7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Описание водоподготовительных установок, характеристик оборудования, качества исходной, подпиточной и сетевой воды приведены в разделе 2.

Величины плановых потерь теплоносителя при передаче тепловой энергии приведены в таблицах 7.1 и 7.2.

Таблица 7.1 – Плановые потери теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО АО «СГК – Новосибирск», м³

Показатель	2021	2022	2023	2024
Плановые потери теплоносителя	186 983	186 983	186 983	186 983

Таблица 7.2 – Плановые потери теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО ООО «Энергетик», м³

Показатель	2021	2022	2023	2024
Плановые потери теплоносителя	226,8	226,8	226,8	226,8

Существующие и ретроспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей Барабинской ТЭЦ и котельных ООО «Энергетик» представлены в таблицах 7.3 и 7.4.

Таблица 7.3 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия Барабинской ТЭЦ

Параметр	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024
Барабинская ТЭЦ						
Производительность ВПУ	т/ч	150	150	150	150	150
Срок службы	лет	11	12	13	14	15
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	2	2	2	2	2
Общая емкость баков-аккумуляторов	м3	2000	2000	2000	2000	2000
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	35,02	35,13	35,17	35,50	35,71
Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:	т/ч	15,019	13,584	19,572	20,261	18,294
нормативные потери и затраты теплоносителя	т/ч	21,345	21,345	21,345	21,345	21,345
сверхнормативные потери теплоносителя	т/ч	-6,700	-8,135	-2,147	-1,443	-3,324
отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС	т/ч	0,375	0,375	0,375	0,359	0,273
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой)	т/ч	280,14	281,08	281,39	283,96	285,71
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	114,98	114,87	114,83	114,50	114,29
Доля резерва	%	76,65	76,58	76,55	76,34	76,19

Таблица 7.4 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зонах действия котельных ООО «Энергетик»

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024
Котельная № 53 «Спиртзавод»						
Производительность ВПУ	т/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Срок службы	лет	12	13	14	15	16
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	м3	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой)	т/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024
Доля резерва	%	45,92	45,92	45,92	45,92	45,92
Котельная № 54 «Школа-интернат»						
Производительность ВПУ	т/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Срок службы	лет	4	5	6	7	8
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	м3	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой)	т/ч	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Доля резерва	%	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29
Котельная № 55 «Ветлечебница»						
Производительность ВПУ	т/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Срок службы	лет	4	5	6	7	8
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	м3	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой)	т/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Доля резерва	%	62,49	62,49	62,49	62,49	62,49
Котельная № 56 «Тополек»						
Производительность ВПУ	т/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Срок службы	лет	4	5	6	7	8
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	м3	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»**

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой)	т/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Доля резерва	%	79,94	79,94	79,94	79,94	79,94
Котельная № 57 «Школа №5»						
Производительность ВПУ	т/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Срок службы	лет	17	18	19	20	21
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	м3	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой)	т/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Доля резерва	%	58,13	58,13	58,13	58,13	58,13
Котельная № 58 «Телецентр»						
Производительность ВПУ	т/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Срок службы	лет	4	5	6	7	8
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0
Общая емкость баков-аккумуляторов	м3	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой)	т/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Доля резерва	%	69,47	69,47	69,47	69,47	69,47
Котельная № 59 «Звездная»						
Производительность ВПУ	т/ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Срок службы	лет	4	5	6	7	8
Количество баков-аккумуляторов теплоносителя	ед.	0	0	0	0	0

Показатель	Единицы измерения	2020	2021	2022	2023	2024
Общая емкость баков-аккумуляторов	м3	0	0	0	0	0
Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения	т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и недеаэрированной водой)	т/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ	т/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Доля резерва	%	88,66	88,66	88,66	88,66	88,66

Из таблиц 7.3 и 7.4 следует, что ВПУ Барабинской ТЭЦ и котельных ООО «Энергетик» имеют резервы производительности.

7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах тепло-снабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Расчетные объемы аварийной подпитки тепловых сетей химически необработанной и не деаэрированной водой приведены выше.

**7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок
для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реали-
зации планов строительства, реконструкции и технического пере-
вооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период,
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения**

Существенные изменения в балансах водоподготовительных установок для каж-
дой системы теплоснабжения с учетом реализации планов строительства, реконструк-
ции и технического перевооружения этих установок в 2024 году отсутствуют.

8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

8.1. Топливные балансы и система обеспечения топливом источника теплоснабжения ЕТО АО «СГК-Новосибирск»

В зоне действия ЕТО АО «СГК-Новосибирск» функционирует Барабинская ТЭЦ с установленной электрической мощностью 101 МВт и тепловой – 293 Гкал/ч.

8.1.1. Описание видов и количества используемого основного топлива Барабинской ТЭЦ

Проектным топливом для Барабинской ТЭЦ является Кузнецкий каменный уголь марки СС. С сентября 2018 г. по настоящее время на станции используются каменные угли марки Д разрезов республики Хакасия. В качестве растопочного топлива, а также для аварийно-технологических нужд при работе энергетических котлов используется мазут марки М 100. В летний период времени для работы водогрейного котла КВГМ-50 и парового котла БЭМ-25 используется природный газ.

Резервное топливо проектом не предусмотрено.

В таблице 8.1 представлен топливный баланс Барабинской ТЭЦ за период с 2020 по 2024 годы. За 2021 год данных не предоставлено.

Таблица 8.1 – Топливный баланс Барабинской ТЭЦ

Баланс топлива за год	Единица измерения	Остаток топлива на начало года	Приход топлива за год	Израсходовано топлива за год			Остаток топлива	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм³)	Влажность, %	Зольность, %
				всего	в т.ч. на отпуск электрической и тепловой энергии					
					натур.	усл.				
2020										
Уголь, в т.ч.	т н.т. (т у.т.)	н/д	н/д	197 338	194 774	138 113	н/д			
- Кузнецкий СС	т н.т. (т у.т.)									
- Хакасский (Черногорский) Д	т н.т. (т у.т.)	н/д	н/д	197338,229	194773,809	138 113	н/д	4 964	15,95	14,88
Газ	тыс. м³ (т у.т.)	0	3818,78	3818,78	3818,78	4555,178	0	8350		
Нефтетопливо, в т.ч.	т н.т. (т у.т.)	н/д	н/д	548	548	775	н/д			
- мазут	т н.т. (т у.т.)	н/д	н/д	548	548	775	н/д	9 898	3,6	
Итого	т у.т.					143 443				
2022										
Уголь, в т.ч.	т н.т. (т у.т.)	120 501	194 270	216 077	216 077	155 795	95 773			
- Кузнецкий СС	т н.т. (т у.т.)									
Хакасский [изыхский] марки Г, Д	т н.т. (т у.т.)	120 501	194 270	216 077	216 077	155 795	95 773	5 047	14,200	14,741
Газ	тыс. м³ (т у.т.)		5 009	5 009	5 009	5 945		8 309		
Нефтетопливо, в т.ч.	т н.т. (т у.т.)	765	752	952	952	1 296	607			
- мазут	т н.т. (т у.т.)	765	752	952	952	1 296	607	9 530	2,335	
Итого	т у.т.					163 036,344				
2023										
Уголь, в т.ч.	т н.т. (т у.т.)	95 773	275 133	270 780	270 780	191 823	97 443			
- Кузнецкий СС	т н.т. (т у.т.)									
Хакасский [изыхский] марки Г, Д	т н.т. (т у.т.)	95 773	275 133	270 780	270 780	191 823	97 443	4 859	15,309	14,030
Газ	тыс. м³ (т у.т.)		2 208	2 208	2 208	2 622		8 315		
Нефтетопливо, в т.ч.	т н.т. (т у.т.)	607	964	767	767	1 013	883			
- мазут	т н.т. (т у.т.)	607	964	767	767	1 013	883	9 247	6,848	
Итого	т у.т.					195 458,280				
2024										
Уголь, в т.ч.	т н.т. (т у.т.)	97 443	357 880	353 771	353 771	248 231	91 412			
- Кузнецкий СС	т н.т. (т у.т.)		32 901				25 647			
Хакасский [изыхский] марки Г, Д	т н.т. (т у.т.)	97 443	324 979	353 771	353 771	248 231	65 765	4 912	15,78	14,472

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КУЙБЫШЕВА КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД). ГЛАВА 1 «СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Баланс топлива за год	Единица измерения	Остаток топлива на начало года	Приход топлива за год	Израсходовано топлива за год			Остаток топлива	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/м³)	Влажность, %	Зольность, %
				всего	в т.ч. на отпуск электрической и тепловой энергии					
					натур.	усл.				
Газ	тыс. м³ (т у.т.)		1 252	1 252	1 252	1 483		8 894		
Нефтетопливо, в т.ч.	т н.т. (т у.т.)	883	576	559	559	639	1045			
- мазут	т н.т. (т у.т.)	883	576	559	559	639	1045	8 000	18,942	
Итого	т у.т.					250 352,178				

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой и электрической энергии на 2020-2024 гг. представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 - Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой и электрической энергии

Барабинская ТЭЦ АО С«ИБЭКО», г. Куйбышев, Ново- сибирская обл.	Нормативы удельного расхода топлива при производстве ЭЭ, а также нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства ЭЭ 25 мегаватт и более	
	На отпущенную ЭЭ, гу.т./кВт*ч	На отпущенную тепловую энергию, кгу.т./Гкал
Нормативы на 2020 год (данные Макета 51320 (6ТП) на 2020 год)		
	440,80	159,30
Нормативы на 2022 год (данные Макета 51320 (6ТП) на 2022 год)		
	533,19	165,67
Нормативы на 2023 год (данные Макета 51320 (6ТП) на 2023 год)		
	621,69	177,29
Нормативы на 2024 год (данные Макета 51320 (6ТП) на 2024 год)		
	632,22	184,38

8.1.2. Описание видов резервного и аварийного топлива Барабинской ТЭЦ и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Основным топливом для Барабинской ТЭЦ является Хакасский каменный уголь (на одном водогрейном и паровом котле пиково-пусковой котельной в летний период используется природный газ), аварийным топливом – топочный мазут марки М-100. Резервного топлива на станции проектом не предусмотрено.

Доставка угля и мазута осуществляется железнодорожным транспортом. На территории Барабинской ТЭЦ расположен открытый склад угля вместимостью 162 000 т. Уголь поступает на ТЭЦ от «СУЭК-Хакасия». Мазут от ПАО «Нефтяная компания Роснефть» и ООО «СибПром», хранится в трёх цилиндрических вертикальных резервуарах суммарной емкостью 3000 м³.

В таблице 8.3 приведены величины неснижаемого нормативного запаса топлива (далее по тексту - ННЗТ), нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее по тексту - НЭЗТ), нормативного запаса вспомогательного топлива (далее НЗВТ) и общего нормативного запаса топлива (далее по тексту - ОНЗТ), установленные на 2020 - 2024 годы. За 2021 год данных не предоставлено.

Таблица 8.3 – Утвержденные значения запасов каменного угля и топочного мазута на Барабинской ТЭЦ, тыс. т н.т.

Вид топлива	ННЗТ	НВЗТ	НЭЗТ	ОНЗТ
2020				
уголь	6,567		155,433	162
мазут		0,081		0,134
2022				
уголь	7,021		154,979	162
мазут		0,099		0,099
2023				
уголь	7,021		154,979	162
мазут		0,099		0,099
2024				
уголь	7,021		155,979	162
мазут		0,099		0,099

Вместимость угольного склада Барабинской ТЭЦ позволяет создать резервы каменного угля в объеме ОНЗТ.

Емкость резервуаров для хранения мазута Барабинской ТЭЦ позволяет создавать резервы топочного мазута в объеме ОНЗТ.

8.1.3. Описание особенностей характеристик топлив Барабинской ТЭЦ в зависимости от мест поставки

Качественные характеристики основного и аварийного топлива, сжигаемого на Барабинской ТЭЦ за 2020 - 2024 годы приведены в таблице 8.1.

Паспорта качества топлива представлены на рисунках ниже.



ЯЙСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НЕФТЕХИМСЕРВИС"

Изготовитель: Акционерное Общество «НефтеХимСервис»
Адрес: 654080, Россия, Область Кемеровская область–Кузбасс, г.
Новокузнецк, пр-т Пионерский (Центральный район), д 58, пом.133
Место производства: 652104, Кемеровская область–Кузбасс, Г.О. Анжеро-
Судженский, г. Анжеро-Судженск, П/Р район промплощадки Яйского НПЗ.
Тел.: (384-53) 3-30-40, факс 3-30-41,
e-mail: ynpz@yaayanpz.ru
ИНН: 4217102358



ПАСПОРТ № 1238

Мазут топочный 100, 1,50%, малозольный, 25⁰С
ГОСТ 10585-2013

Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.17789/22
Код ОКПД2 19.20.28.113
Дата изготовления: 05.09.2024 г.
Дата отбора пробы: 05.09.2024 г. по ГОСТ 2517-2012
Место отбора: ЯНПЗ – филиал АО «НХС»
Размер партии, тонн: 1 563
Дата проведения испытаний: 05.09.2024 г.
Дата оформления паспорта: 05.09.2024 г.

Срок действия: с 10.06.2022 г. по 10.06.2025 г.
Адрес ЦЗЛ: Кемеровская область–Кузбасс, Г.О. Анжеро-
Судженский г. Анжеро-Судженск, П/Р район промплощадки Яйского НПЗ.
Номер резервуара: 5
Уровень наполнения, мм: 5 045

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС 013/2011	Норма по ГОСТ 10585-2013	Фактическое значение
1	Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с, не более	ГОСТ 33		50,00	27,88
2	Вязкость условная при 100 °С, Градусы ВУ, не более	ГОСТ 6258		6,80	3,8
3	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461		0,05	0,03
4	Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370		1,0	0,0059
5	Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 2477		1,0	0,03
6	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	ГОСТ 6307		Отсутствие	Отсутствие
7	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ 32139	3,5	1,50	1,50
8	Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более	ГОСТ 32505	10	10	0,92
9	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333	90	110	211
10	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 (метод Б)		25	20
11	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее	ГОСТ 21261		40530	41005
12	Плотность при 15 °С, кг/м ³ , не более	ГОСТ ISO 3675		Не нормируется. Определение обязательно	950,9
13	Выход фракции, выкипающей до 350 0С, % об., не более	ГОСТ 33359	17	17	12
14	Содержание ароматических составных частей в продуктах с конечной температурой перегонки выше 315 0С, %	Приложение А к пояснению ТН ВЭД ЕАЭС, том VI, Раздел V, Группа 27		Не нормируется	58,4

Заключение: Мазут топочный 100, 1,50%, малозольный, 25 °С соответствует требованиям ГОСТ 10585-2013 и техническому регламенту ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту топочному».
Дополнительная информация: Мазут является малоопасным продуктом, по степени воздействия на организм человека относится к 4-му классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. ПДК паров в воздухе рабочей зоны 300 мг/м³ в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Маркировка, хранение, транспортировка по ГОСТ 1510-84. Мазут топочный 100 присадок не содержит.

Технический директор
Начальник ЦЗЛ



А. И. Трибус
Е.А. Лесникова

Рисунок 8.1 – Паспорт качества мазута за сентябрь 2024 года

Исходный документ
Зависимо КЭП продавец: Климашевская И.Ю. (09-08-2024); Франк Е.А. (09-08-2024);
Зависимо КЭП покупатель:

И РАЗРЕЗА ЧЕРНОГОРСКИЙ СТКК

(наименование лаборатории)

Регистрационный номер документа аккредитации 114-28/14/6

сроком действия до 12.05.2026

Наименование и обозначение показателя		Ед.Изм.	Результаты испытаний
Высшая теплота сгорания	$Q_{\text{в}}$	кКал/кг	7701,000
Низшая теплота сгорания	$Q_{\text{н}}$	кКал/кг	5089,000
Сера общая на сухое состояние	$S_{\text{д}}$	%	0,45
Выход летучих веществ	$V_{\text{лет}}$	%	42,7
Влага общая рабочее состояние	$W_{\text{т}}$	%	17,3
Зольность Угля В Сухом Состоянии	$A_{\text{д}}$	%	15,1
ВысшТеплСгорВлажБеззольнТопл	$Q_{\text{н}}^{\text{д}}$	кКал/кг	6175,000

08.08.2024

едующий лабораторией _____ РЯЗАНОВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

(подпись) (Фамилия, И.О.)

(Печать лаборатории)

Расчеты за качество топлива
(по золе, сере, влаге)

п-во эши	Виды расчетов (по золе, сере, влаге)	Доплаты или скидки за качество					
		разница между расчетной нормой и фактическим содержанием	процент приплат или скидок	в расчете на одну тонну в коп.		сумма	
				приплата	скидка	приплата, руб.коп.	скидка, руб.коп.
1	2	3	4	5	6	7	8

рухгалтер _____

(подпись) (Фамилия, И.О.)

Утверждена Минтопэнерго Роса

Код по ОКУД	2039
Уголь SAP	1000001270
Партия SAP	0002775516

ООО "СУЭК-Хасанск"

(предприятие)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 832

о качестве угля

08.08.2024 г.

Марка ДМСШ ОБОГАЩЕННЫЙ

Класс 0-25

655162

(почтовый адрес)

Сертификат соответствия РОСС RU.31467.04НДЛО.00034 Сроком действия с 14.03.2022 до 13.03.2025

Тех.Условия 05.10.10.001.81195103.2022 от 14.03.2022

Нормы, установленные техническими условиями или ГОСТом для данного вида

потребления в процентах

Зола (А)	сред.	-	не более	20,0
Сера (S)	сред.	-	не более	1,000
Хлор (Cl)	сред.	-	не более	0,600
Мышьяк (As)	сред.	-	не более	0,0100
Влага (W)	сред.	-	не более	18,000
Мин. примеси	сред.	-	не более	-
Низшая теплота сгорания (Q)	сред.	4800		

Шахта (разрез) ООО "СУЭК-Хасанск"

ст. отправления 887904 Черногорские Копи жел. дороги Красноярская жд

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 59248-2020

от партии топлива весом 1 759,400 тонн, 24 вагонов, отгруженного за время

с 08.08.2024 по 08.08.2024 потребителям, перечисленным на обороте.

Проба помещена в банки № 832 и опломбирована

пломбиром № Вес пробы лабораторной 520 г,

печатью арбитражной 620 г.

Фактическое содержание видимой породы %, фактическое содержание мелочи %.

Уголь принят по наружному осмотру и данным предварительного опробования службой контроля качества по ГОСТ Р 59249-2020

КЛИМАШЕВСКАЯ ИРИНА ЮРЬЕВНА

(подпись) 08.08.2024 (Фамилия, И.О.)

Рисунок 8.2 – Паспорт качества каменного угля за август 2024 года

8.1.4. Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии на Барабинской ТЭЦ

Проектным топливом для Барабинской ТЭЦ является Кузнецкий каменный уголь марки СС (на одном водогрейном и паровом котле в летний период используется природный газ), аварийным топливом – топочный мазут марки М-100. С сентября 2018 года на станции используется каменный уголь марки Д разрезов республики Хакасия. Резервного топлива на станции проектом не предусмотрено.

Характеристики и расход сжигаемого топлива электростанцией приведены в таблицах 8.4 – 8.6. Данных за 2021 год не предоставлено.

Таблица 8.4 – Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на Барабинской ТЭЦ

Год	Уголь					
	марка угля	калорийность, Q _{нр} , ккал/кг	Влажность, %	зольность, А _р , %	приход, т	расход, т
2020	Кузнецкий, СС	-	-	-	-	-
	Хакасский, Д	4 964	15,95	14,88	н/д	197338
2022	Кузнецкий, СС	-	-	-	-	-
	Хакасский, Д	5 047	14,20	14,74	194 270	216 077
2023	Кузнецкий, СС	-	-	-	-	-
	Хакасский, Д	4 959	15,31	14,03	275 133	270 780
2024	Кузнецкий, СС	-	-	-	32 901	-
	Хакасский, Д	4 912	15,78	14,472	357 880	353 771

Таблица 8.5 – Характеристики и расход газообразного топлива, сжигаемого на Барабинской ТЭЦ

Год	Природный газ			
	калорийность, Q _{нр} , ккал/м ³	приход, тыс. м ³	расход на производство, тыс. м ³	расход на сторону, тыс. м ³
2020	8 350	3 819	3 819	0
2022	8 309	5 009	5 009	0
2023	8 315	2 208	2 208	0
2024	8 894	1 252	1 252	0

Таблица 8.6 – Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на Барабинской ТЭЦ

Год	Мазут			
	калорийность, Q _{нр} , ккал/кг	влажность, %	приход, т	расход, т
2020	9 898	3,6	н/д	548,3
2022	9 530	2,3	752	952
2023	9 247	6,8	964	767
2024	8 000	18,9	576	559

Сведения о доли сжигаемого топлива в общем топливном балансе Барабинской ТЭЦ представлены в таблице 8.7.

Таблица 8.7 – Доли сжигаемого топлива на Барабинской ТЭЦ

Год	Годовой расход топлива, т у.т.	Доля природного газа, %	Доля угля, %	Доля мазута, %
2020	143 443	3,18	96,28	0,54
2022	163 036	3,65	95,56	0,79
2023	195 458	1,34	98,14	0,52
2024	250 352	0,59	99,15	0,26

8.1.5. Анализ поставки топлива на Барабинскую ТЭЦ в периоды расчётных температур наружного воздуха

За последние пять лет ограничения поставок топлива при прохождении зимнего максимума тепловых нагрузок отсутствовали.

8.2. Топливные балансы и система обеспечения топливом источников теплоснабжения ЕТО ООО «Энергетик»

8.2.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для котельных ООО «Энергетик»

В таблице 8.8 представлен топливный баланс котельных ООО «Энергетик» за период с 2020 по 2024 годы (за прошедшие пять лет). За 2021 год данных не предоставлено.

Таблица 8.8 – Топливный баланс котельных ООО «Энергетик»

Баланс топлива за год	Единица измерения	Остаток топлива на начало года	Приход топлива за год	Израсходовано топлива за год			Остаток топлива	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/м³)
				всего	в т.ч. на отпуск электрической и тепловой энергии			
					натур.	усл.		
2020								
Уголь, в том числе								
Уголь Д Разрез «Изыхский»	т н.т. (т у.т.)	83,2	2564,42	2588,01	2588,01	1849,71	59,62	5003
Итого	т н.т. (т у.т.)	83,2	2564,42	2588,01	2588,01	1849,71	59,62	5003
2022								
Уголь, в том числе								
Уголь Д Разрез «Изыхский»	т н.т. (т у.т.)	79,39	2920,91	2867,67	2867,67	2057,86	132,63	5023
Итого	т н.т. (т у.т.)	79,39	2920,91	2867,67	2867,67	2057,86	132,63	5023
2023								
Уголь, в том числе								

Баланс топлива за год	Единица измерения	Остаток топлива на начало года	Приход топлива за год	Израсходовано топлива за год			Остаток топлива	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм³)
				всего	в т.ч. на отпуск электрической и тепловой энергии			
					натур.	усл.		
Уголь Д Разрез «Изыхский»	т н.т. (т у.т.)	132,63	2683,06	2703,17	2703,17	1939,91	112,52	5055
Итого	т н.т. (т у.т.)	132,63	2683,06	2703,17	2703,17	1939,91	112,52	5055
2024								
Уголь, в том числе								
Уголь Д Разрез «Изыхский»	т н.т. (т у.т.)	112,52	2886,4	2 914,07	2 914,07	2137,80	84,85	5135,30
Итого	т н.т. (т у.т.)	112,52	2886,4	2 914,07	2 914,07	2137,80	84,85	5135,30

Фактическая низшая теплота сгорания угля в 2024 году составила 5135 ккал/кг. Низшая теплота сгорания угля на перспективный период до 2040 г. составит 5 022,56 ккал/кг.

8.2.2. Описание видов резервного и аварийного топлива котельных ООО «Энергетик» и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное топливо на котельных ООО «Энергетик» не предусмотрено.

8.2.3. Описание особенностей характеристик котельных ООО «Энергетик» в зависимости от мест поставки

На котельных ООО «Энергетик» используется карьерный каменный уголь фракции 0-300, марки Д, Изыхского разреза. Характеристики используемого топлива представлены в таблице 8.8.

8.2.4. Анализ поставки топлива на котельные ООО «Энергетик» в периоды расчётных температур наружного воздуха

За последние пять лет ограничения поставок топлива при прохождении зимнего максимума тепловых нагрузок отсутствовали.

8.3. Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в городе Куйбышев не используются. Преобладающим видом топлива является уголь, Хакасского угольного бассейна. Топочный мазут привозной, ПАО «Нефтяная компания Роснефть» и ООО «СибПром».

8.4. Описание преобладающего в городе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения

В городе Куйбышев преобладающим видом топлива для обеспечения централизованного теплоснабжения ЖКС города является каменный уголь Хакасского угольного бассейна.

8.5. Описание приоритетного направления развития топливного баланса города

В перспективе структура топливного баланса в городе Куйбышев останется неизменной.

9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

9.1. Общие положения

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтпригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

При оценке показателей надежности теплоснабжения рассматриваются два уровня теплоснабжения потребителей - расчетный и пониженный (аварийный), характеризующийся подачей потребителям аварийной нормы тепловой энергии во время ликвидации отказов в резервируемой части тепловых сетей.

Исходной информацией для расчета надежности системы тепловых сетей являются данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре магистральных и квартальных трубопроводов от источников тепловой энергии (котельных) до конечных потребителей, а также данные статистики по повреждениям на тепловых сетях и сооружений на них и времени восстановления теплоснабжения потребителей.

При расчете надежности системы транспорта теплоносителя города Куйбышева использовались следующие исходные данные:

- продолжительность отопительного периода – 224 суток (СП 131.13330.2020);
- нормативный показатель коэффициента готовности тепловых сетей к исправной работе принимается 0,97 (по СП 124.13330.2012);
- нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей $РТС = 0,9$ (по СП 124.13330.2012);
- параметр потока отказов ω (1/м·год) – учитывает только те отказы, которые приводят к потере тепла.

Расчет выполнялся помощью программно-расчетного комплекса ГИС Zulu ПРК ZuluThermo.

Результаты расчета показателей надежности тепловых сетей представлены в Приложении 3 к Главе 1.

9.2. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Интенсивность (частота) отказов оборудования тепловых сетей должна вычисляться для следующих условий:

- интегральная интенсивность отказов/повреждений в течение года;
- интенсивность отказов/повреждений в течение отопительного периода;
- интенсивность отказов/повреждений при проведении на них испытаний на прочность и плотность и испытаний на максимальную температуру теплоносителя;
- интенсивность отказов/повреждений по зоне действия источника тепловой энергии.

Средняя интегральная интенсивность отказов (повреждений) вычислялась следующим образом:

$$\bar{\lambda}_{j,m} = \frac{\sum_{i=1}^{i=N} n_{i,j,m}}{L_{j,m}}, \quad (9.1)$$

где

- | | | |
|-------------|---|--|
| i | - | номер зарегистрированного события, состоящего в отказе оборудования тепловой сети; |
| j | - | год регистрации события; |
| m | - | номер системы теплоснабжения (зоны действия системы теплоснабжения), для которой определяется частота отказов; |
| N | - | общее число событий (отказов) за j -й год в зоне действия системы теплоснабжения m ; |
| $n_{i,j,m}$ | - | i -й отказ оборудования тепловой сети (участка, ЗРА, НС, и т.д.) в зоне действия системы теплоснабжения m за j -й год; |
| $L_{j,m}$ | - | протяженность теплопроводов (прямого и обратного) тепловой сети, |

КМ.

В число событий для вычисления средней интегральной интенсивности отказов/повреждений в течение года включаются все зарегистрированные отказы тепловых сетей, после обнаружения которых проведена процедура ремонта (восстановления) оборудования тепловой сети в течение отопительного и неотопительного (в процессе гидравлических испытаний) периодов.

Протяженность тепловых сетей устанавливается по данным о протяженности прямого и обратного теплопроводов тепловой сети, представленных в электронной модели системы теплоснабжения и/или по данным расчета энергетических характеристик тепловых сетей.

Для вычисления интенсивности отказов/повреждений в расчет принимаются все зафиксированные события отказов оборудования тепловых сетей в течение календарного года, в том числе события отказов, которые не приводили к прекращению теплоснабжения потребителей, а также события отказов (повреждения, свищи на теплопроводах) с отложенным ремонтом.

В процессе вычислений предполагается, что протяженность и материальная характеристика тепловых сетей, а также значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, остаются неизменными.

Ниже представлены интегральные показатели, характеризующие надежность тепловых сетей города Куйбышева за ретроспективный период.

Описание показателей надежности систем теплоснабжения осуществлено на основании данных, предоставленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями о повреждениях объектов теплоснабжения.

В таблице 9.1 показана удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО АО «СГК-Новосибирск».

Таблица 9.1 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия Барабинской ТЭЦ зоны деятельности ЕТО АО «СГК-Новосибирск»

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе:	0,896	0,852	0,634	0,983	1,286
в отопительный период, 1/км/оп	0,197	0,197	0,087	0,219	0,281
в межотопительный период и период гидравлических испытаний, 1/км/год	0,699	0,656	0,546	0,765	1,006

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0,910	1,160	1,160	1,277	1,182
в отопительный период, 1/км/оп	0,528	0,616	0,631	0,793	0,555
в межотопительный период и период гидравлических испытаний, 1/км/год	0,382	0,543	0,528	0,484	0,628
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	0,349	1,398	0,873	1,572	0,000
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0,878	1,053	0,945	1,179	1,163

В таблицах 9.2-9.9 показана удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО ООО «Энергетик».

Таблица 9.2 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия котельной «Ветлечебницы» (ЕТО ООО «Энергетик»)

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0,6127	0
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0,6127	0
в межотопительный период и период гидравлических испытаний, 1/км/год	0	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	0	0	0	0	0
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	0,6127	0

Таблица 9.3 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия котельной «Интернат» (ЕТО ООО «Энергетик»)

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0	0
в межотопительный период и период гидравлических испытаний, 1/км/год	0	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	0	0	0	0	0
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	0	0

Таблица 9.4 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия котельной «Тополек» (ЕТО ООО «Энергетик»)

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0	0
в межотопительный период и период гидравлических испытаний, 1/км/год	0	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	0	0	0	0	0
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	0	0

Таблица 9.5 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия котельной «Спиртзавод» (ЕТО ООО «Энергетик»)

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0	0,4857
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0	0
в межотопительный период и период гидравлических испытаний, 1/км/год	0	0	0	0	0,4857
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	0	0	0	0	0
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	0	0,4857

Таблица 9.6 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия котельной «Телецентр» (ЕТО ООО «Энергетик»)

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0	0
в межотопительный период и период гидравлических испытаний, 1/км/год	0	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	0	0	0	0	0
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	0	0

Таблица 9.7 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия котельной «Звездная» (ЕТО ООО «Энергетик»)

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0	7,9365
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0	0

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
в межотопительный период и период гидравлических испытаний, 1/км/год	0	0	0	0	7,9365
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	0	0	0	0	0
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	0	7,9365

Таблица 9.8 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО ООО «Энергетик»

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0,1280	0,3839
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0,1280	0
в межотопительный период и период гидравлических испытаний, 1/км/год	0	0	0	0	0,3839
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	0	0	0	0	0
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	0,1237	0,3712

В таблице ниже показана удельная повреждаемость магистральных и распределительных тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области.

Таблица 9.9 – Показатели повреждаемости тепловых сетей в зоне действия котельной ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области (ЕТО ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области)

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе:	0	0	0	0	0
в отопительный период, 1/км/оп	0	0	0	0	0
в межотопительный период и период гидравлических испытаний, 1/км/год	0	0	0	0	0
Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год	0	0	0	0	0
Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год	0	0	0	1,4116	1,4116

9.3. Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей определяется количеством вынужденных отключений (отказов) участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой

энергии потребителям из-за возникновения повреждений оборудования и трубопроводов тепловых сетей.

За отопительные периоды 2024 г. на тепловых сетях Барабинской ТЭЦ было зафиксировано 22 повреждений трубопроводов, приведших к отключению теплоснабжения потребителей более, чем на 4 часа. Наиболее продолжительное отключение составило 5,92 часов.

9.4. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Одним из важнейших параметров при восстановлении тепловых сетей является продолжительность ремонтов, или ремонтпригодность. Под ремонтпригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтпригодность теплопровода, принимается время z_p (формула 9.2), необходимое для ликвидации повреждения.

Вычисление среднего времени восстановления осуществляется в соответствии с формулой Е.Я. Соколова:

$$z_p = a \left[1 + (b + c L_{сз}) D^{1,2} \right], \quad (9.2)$$

где

- $L_{сз}$ - расстояние между секционирующими задвижками, км;
- D - условный диаметр теплопровода, м.

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.

Параметр z_p также зависит от оснащения теплосетевой организации машинами, механизмами и транспортом, которые требуются для выполнения аварийно-восстановительных работ. Как правило, параметр z_p определяется по эксплуатационным данным, характерным для каждого теплоснабжающего предприятия.

В составе данных статистики о повреждениях на тепловых сетях за 2020-2024 гг, предоставленных АО «СГК-Новосибирск», содержатся сведения о продолжительности ремонтных работ по ликвидации повреждений.

В таблице 9.10 представлены интегральные показатели восстановления в системе теплоснабжения Барабинской ТЭЦ.

Таблица 9.10 – Показатели восстановления на тепловых сетях в зоне действия Барабинской ТЭЦ

Наименование показателя	2020	2021	2022	2023	2024
Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час	7,34	6,27	8,56	4,69	4,09
Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:	3,94	4,51	3,52	3,36	3,17
Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час	4,29	3,98	2,90	3,50	0,00
Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час	4,77	4,79	3,95	3,57	3,39

Для расчетов времени продолжительности ремонтов тепловых сетей в зависимости от условных диаметров трубопроводов приняты следующие значения коэффициентов a , b и c для формулы (9.2), рекомендуемые в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения.

a	b	c
2.91	20.89	-1.88

9.5. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности)

На рисунке 9.1 показаны зоны ненормативной надежности Барабинской ТЭЦ.

Зоны ненормативной надежности формируют группы потребителей, показатель надежности пониженного уровня теплоснабжения которых (вероятность безотказной работы) ниже нормативного значения, равного 0,9.

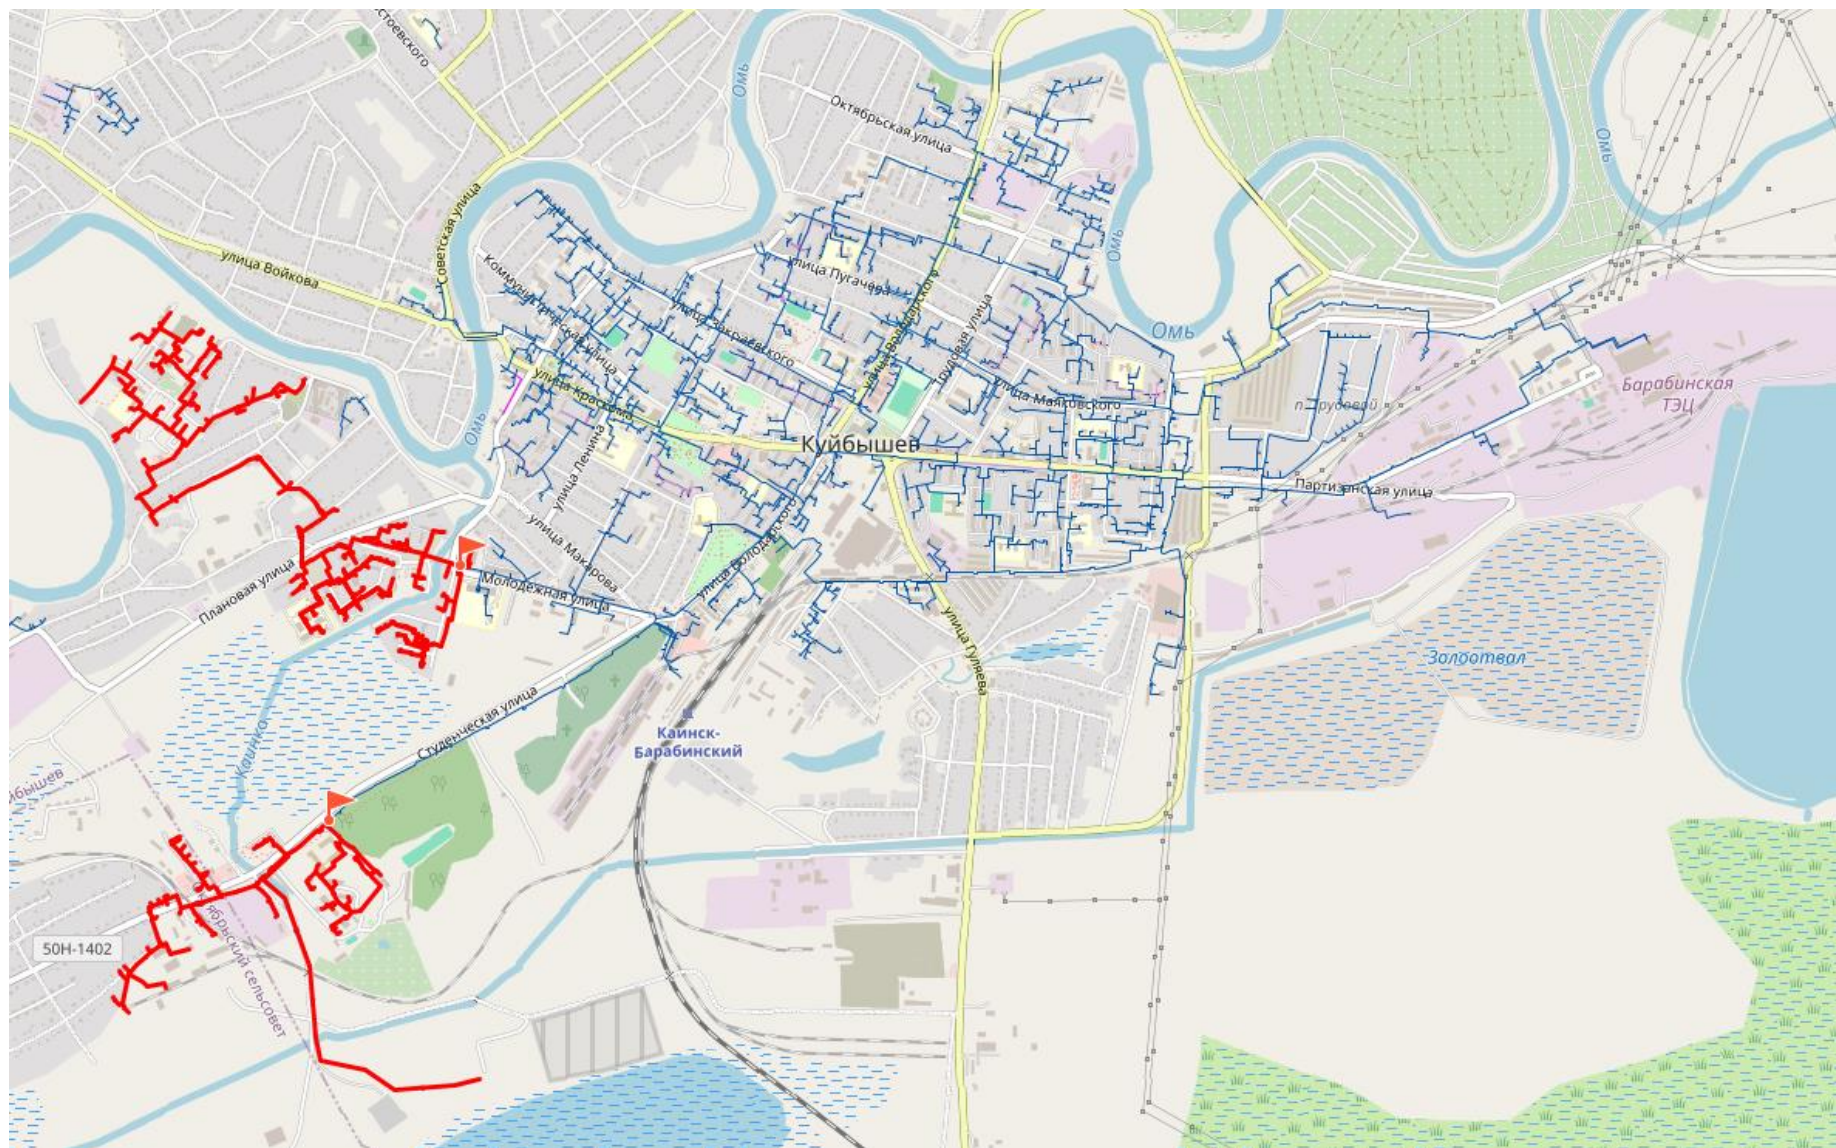


Рисунок 9.1 – Зоны ненормативной надежности Барабинской ТЭЦ

Ниже показана сравнительная оценка средних значений вероятности безотказной работы и коэффициента готовности соответственно.

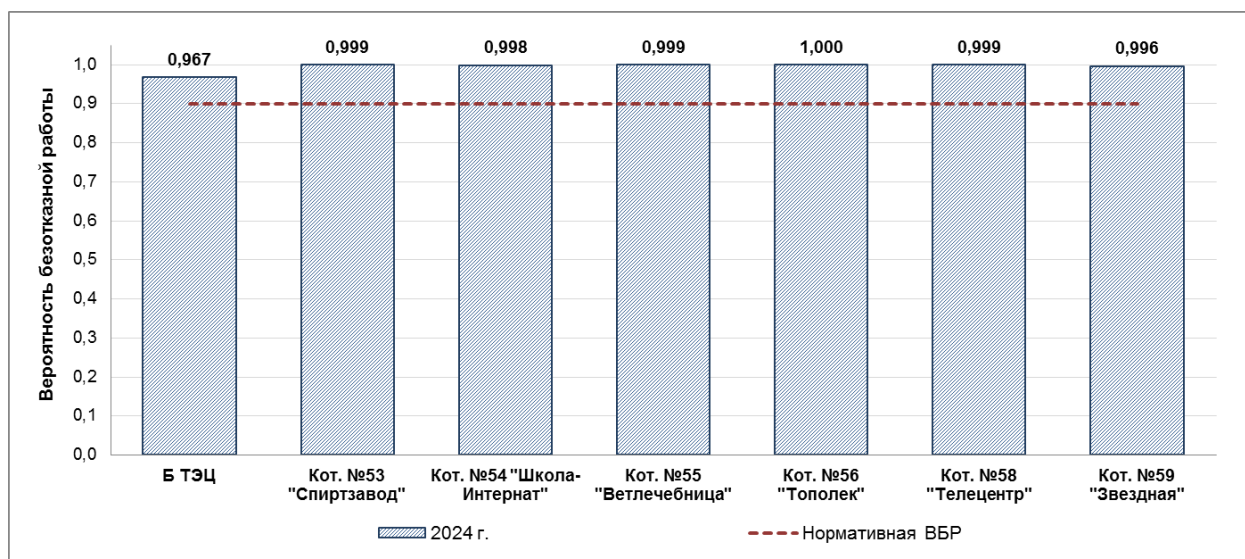


Рисунок 9.2 – Сравнительная оценка средних значений вероятности безотказной работы систем теплоснабжения города Куйбышев

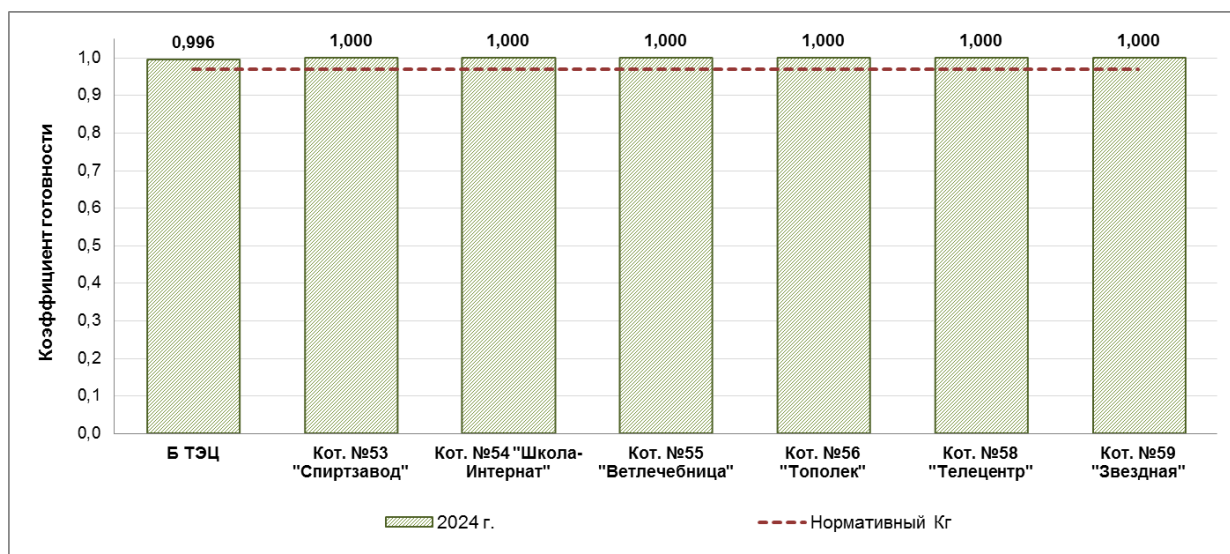


Рисунок 9.3 – Сравнительная оценка средних значений коэффициента готовности систем теплоснабжения города Куйбышев

Из анализа результатов расчета можно сделать следующие выводы:

- вероятность безотказной работы рассмотренных систем теплоснабжения выше нормативного показателя 0,9;
- нормативное значение ВБР в зоне Барабинской ТЭЦ обусловлено высокой степенью резервирования тепловых сетей;

- 87% тепловых сетей ТЭЦ имеет срок службы более 30 лет. Высокая степень износа тепловых сетей без проведения их реконструкции приводит к возникновению зон ненормативной надежности (рисунок 9.1) потребителей вне зоны резервирования;
- значения коэффициента готовности выше нормативного значения (0,97);
- факт наличия высоких показателей надежности в зонах действия котельных ООО «Энергетик» может быть обусловлен рядом причин: небольшой размер систем теплоснабжения, отсутствие крупных диаметров и больших протяженностей участков тепловой сети. Однако это не должно исключать своевременность и проведение в полном объеме гидравлических испытаний тепловых сетей, а также прочие профилактические работы по предотвращению и ликвидации аварий и утечек.

Результаты расчетов показателей надежности теплоснабжения приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года (актуализация на 2026 год). Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Приложение 3 «Оценка надежности теплоснабжения».

9.6. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02 июня 2022 г. №1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»

Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, провести не удалось по причине отсутствия сведений о таковых.

9.7. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций, провести не удалось по причине отсутствия сведений о таковых.

9.8. Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения, а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Ниже представлены итоги анализа и оценки систем теплоснабжения города Куйбышева, осуществленного в соответствии с Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения (Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.07.2013 г. №310).



**МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(МЖКХиЭ НСО)**

ул. Фрунзе, д. 5, г. Новосибирск, 630091
Тел.: (383)238-76-09
www.mjkh.nso.ru
E-mail: mingkh@nso.ru

Директору
обособленного подразделения
АО «СГК-Новосибирск»
Барабинская ТЭЦ

А.М. Башкинову

kanc_nf@sibgenco.ru
Prim-TS@sibgenco.ru

10.07.2025 № 5824-05-01-10/21

На № _____ от _____

О направлении информации

Уважаемый Александр Михайлович!

В ответ на Ваше письмо от 22.04.2025 № Иск-20-8/1-42755/25-0-0 о предоставлении итогов анализа оценки надежности систем теплоснабжения сообщая следующее.

Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения Новосибирской области, осуществляются на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. N 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Согласно Порядка организации работы по определению системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов Новосибирской области в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», утвержденного приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 26.05.2025 № 89 в настоящее время организована работа по анализу и оценке систем теплоснабжения муниципальных образований Новосибирской области, которая будет завершена в срок до 30.07.2025.

По итогам анализа и оценки систем теплоснабжения муниципальных образований Новосибирской области в 2024 году приказом жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 29.07.2024
№ 171 малонадежной признана только Производственно-отопительная котельная
цеха № 20 АО «Новосибирский завод искусственного волокна» г. Искитима.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности министра

Е.Г. Назаров



Таблица 9.11 – Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения ООО «Энергетик»

Анализ работы системы теплоснабжения ООО "Энергетик"

№ Котельной	Произведено тепловой энергии системой теплоснабжения, Гкал	Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, Гкал	Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	Фактический удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии, кВт*час/Гкал	Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения, ед.	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед./Гкал/час	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений в тепловых сетях, ед./км	Количество аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей, Гкал	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал, тонн)	Отношение величины фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям к отпускаемой с коллекторов, %	Отношение величины фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
1	2	3	4	5	3	6	7	8	9	10	11
Котельная №53 (Спиртзавод), ул.Омская, б/н	2 085,00	1 519,72	227,99	48,03	0	0	0	0	565,28	27,11	3,33
Котельная №54 (Школа - Интернат), ул.Интернатская,2а	2 092,00	1 517,69	243,33	47,46	0	0	0	0	574,31	27,45	2,61
Котельная №55 (Ветлечебница), ул. Иванова,2а	1 290,00	940,10	263,17	37,48	0	0	0	0	349,90	27,12	2,75
Котельная №56 (Тополёк), ул.Мичурина,1	361,00	316,17	265,93	93,08	0	0	0	0	44,83	12,42	4,68
Котельная №57 (Школа №5), ул. Каинская,78	1 401,00	1 022,01	285,81	64,56	0	0	0	0	378,99	27,05	0,00
Котельная №58 (Телецентр), ул.Невского,64	734,00	570,26	227,69	42,49	0	0	0	0	163,74	22,31	2,64
Котельная №59 (Звёздная), ул.Звёздная, 22	369,00	322,12	407,49	114,45	0	0	0	0	46,88	12,70	1,67
ИТОГО	8 332,00	6 208,07	256,58	53,44	0	0	0	0	2123,94	25,49	3,44

Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения ООО "Энергетик"

№ Котельной	*Показатели оценки надежности источников тепловой энергии									**Показатели технического состояния и оценка надежности тепловых сетей										***Показатели готовности теплоснабжающих организаций								****Оценка надежности систем			
	показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кз	показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии, Кв	показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии, Кт	показатель интенсивности отказов теплового источника Котк ит	показатель надежности оборудования источников тепловой энергии, Ки	высоконадежная	надежная	малонадежная	ненадежная	показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей, Кд	показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их копирования и устройств перемычек, Кр	показатель технического состояния тепловых сетей, характеризующий наличием ветхий", подлежащих замене трубопроводов, Кс	показатель интенсивности отказов тепловых сетей, Котс	показателей надежности тепловой сети, Ктс	показатель относительного аварийного недоотпуска тепла, Кнед	высоконадежная	надежная	малонадежная	ненадежная	показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, Кп	показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, Км	показатель наличия основных материально-технических ресурсов, Ктр	показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электроснабжения для ведения аварийно-восстановительных работ, Кист	показатель готовности теплоснабжающих организаций проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель), Кгос	удовлетворительная	Ограниченная	неготовность	высоконадежная	надежная	малонадежная	ненадежная
1	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Котельная №53 (Спиртзавод), ул.Омская, б/н	1	0,80	1	1	0,96	X				1	0,2	0,5	1	0,78	1		X			1	1	1	1	1	X				X		
Котельная №54 (Школа - Интернат), ул.Интернатская,2а	1	0,80	1	1	0,96	X				1	0,2	0,5	1	0,78	1		X			1	1	1	1	1	X				X		
Котельная №55 (Ветлечебница), ул. Иванова,2а	1	1,00	1	1	1,00	X				1	0,2	0,5	1	0,78	1		X			1	1	1	1	1	X				X		
Котельная №56 (Тополёк), ул.Мичурина,1	1	0,80	1	1	0,96	X				1	0,2	0,5	1	0,78	1		X			1	1	1	1	1	X				X		
Котельная №57 (Школа №5), ул. Каинская,78	1	0,80	1	1	0,96	X				1	0,2	0,5	1	0,78	1		X			1	1	1	1	1	X				X		
Котельная №58 (Телецентр), ул.Невского,64	1	0,80	1	1	0,96	X				1	0,2	0,5	1	0,78	1		X			1	1	1	1	1	X				X		
Котельная №59 (Звёздная), ул.Звёздная, 22	1	0,80	1	1	0,96	X				1	0,2	0,5	1	0,78	1		X			1	1	1	1	1	X				X		

Таблица 9.12 – Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Новосибирской области

Анализ работы системы теплоснабжения ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России поНовосибирской области											
Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная)	Произведено тепловой энергии системой теплоснабжения, Гкал	Фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, Гкал	Фактический удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов	Фактический удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с	Количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения, ед.	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках	Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений в тепловых сетях,	Количество аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал, тонн)	Отношение величины фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям к	Отношение величины фактических технологических потерь при передаче тепловой энергии к материальной
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Котельная. Новосибирская область, город Куйбышев, улица Агафонова, 35. ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России поНовосибирской области	2289,78	2175,291	2,6	0,22	0	0	0	0	114,489	5	0,54

Анализ и оценка надежности систем теплоснабжения ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России поНовосибирской области																																	
№	*Показатели оценки надежности источников тепловой энергии										**Показатели технического состояния и оценка надежности тепловых сетей										***Показатели готовности теплоснабжающий организаций							****Оценка надежности систем					
	Наименование котельной, адрес фактического местоположения (муниципальная, ведомственная)	показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии, Кз	показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии, Кв	показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии, Кт	показатель интенсивности отказов теплового источника Котк ит	показатель надежности оборудования источников тепловой энергии, Ки	высоконадежная	надежная	малонадежная	ненадежная	показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей, Кб	показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек, Кр	показатель технического состояния тепловых сетей, характеризующий наличием ветхий*, подлежащих замене трубопроводов, Кс	показатель интенсивности отказов тепловых сетей, Котт тс	показателей надежности тепловой сети, Ктс	показатель относительного аварийного недоотпуска тепла, Кнед	высоконадежная	надежная	малонадежная	ненадежная	показатель укомплектованности ремонтным и оперативн-ремонтным персоналом, Кп	показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, Км	показатель наличия основных материально-технических ресурсов, Ктр	показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ, Кист	показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель), Кгот	удовлетворительная	Ограниченная	неготовность	высоконадежная	надежная	малонадежная	ненадежная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33	34	
1	Котельная. Новосибирская область, город Куйбышев, улица Агафонова, 35. ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России поНовосибирской области		1	1	0,666667	1		1			1	1	0,77		0,754	1		1			1	1	1		0,9	1							

9.9. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Расчет показателей надежности в зонах действия источников города Куйбышева был проведен с учетом мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников и тепловых сетей, проведенных в ретроспективный период.

В 2024 г. на тепловых сетях АО «СГК-Новосибирск» отмечается снижение количества повреждений (на 4% от значений 2023 г.). Основной вклад в положительную динамику внесло снижение количества отказов на внутриквартальных сетях отопления – 30% от значения 2023 года в отопительный период.

10. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Технико-экономические показатели представлены в виде описания результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством РФ в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями.

В таблицах 10.1 и 10.2 представлены результаты хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии для теплоснабжающих организаций города Куйбышева по представленным данным.

Таблица 10.1 – Технико-экономические показатели производства тепловой энергии Барабинской ТЭЦ АО «СГК-Новосибирск», без НДС

Наименование показателя	2020 год	2022 год	2023 год	2024 год
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе:	472,16	512,31	516,56	537,99
Хозяйственные нужды, тыс.Гкал.	11,44	13,85	14,17	16,37
Полезный отпуск тепловой энергии от источника , тыс.Гкал., в т.ч.	460,72	498,46	502,39	521,62
Полезный отпуск с коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал	137,33	148,62	168,97	181,68
в паре, тыс. Гкал	97,02	108,17	126,43	141,53
в горячей воде, тыс. Гкал	40,31	40,46	42,54	40,15
Полезный отпуск с коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	323,39	349,83	333,42	339,94
в паре, тыс. Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
в горячей воде, тыс. Гкал	323,39	349,83	333,42	339,94
Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	265 457,4	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	93 203,9	н/д	н/д	н/д
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб.	234 329,3	н/д	н/д	н/д
Прибыль, тыс. руб.	4 566,0	н/д	н/д	н/д
Расходы на сбыт тепловой энергии, тыс. руб.	14 014,9	н/д	н/д	н/д
Расходы по сомнительным долгам, тыс. руб.	3 717,0	н/д	н/д	н/д
ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.	615 288,5	н/д	н/д	н/д

Примечания: 1. В соответствии с учётной политикой АО «Сибирская энергетическая компания» расходы Барабинской ТЭЦ включают в себя расходы по тепловым сетям г. Куйбышева. Расходы АО «Сибирская энергетическая компания» на теплосбытовую деятельность выделяются отдельно из себестоимости с 2018 года. 2. Город Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

Таблица 10.2 – Техничко-экономические показатели производства тепловой энергии ООО «Энергетик» (без НДС)

Наименование показателя	2020	2022	2023	2024
Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс.Гкал, всего, в том числе:	6,28	7,65	8,12	8,33
С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал				
в паре, тыс. Гкал				
в горячей воде, тыс. Гкал				
С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал	6,28	7,65	8,12	8,33
в паре, тыс. Гкал				
в горячей воде, тыс. Гкал	6,28	7,65	8,12	8,33
Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб.	24 196,08	н/д	н/д	н/д
Неподконтрольные расходы, тыс. руб.	7 265,84	н/д	н/д	н/д
Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб.	7 022,48	н/д	н/д	н/д
Прибыль, тыс. руб.	-	-	-	-
ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб.	38 484,39	н/д	н/д	н/д

Примечания: В 2016 году котельные находились в собственности МУП «Куйбышевжилкомхоз». Затраты включают в себя содержание тепловых сетей.

11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

11.1. Описание цен в ценовых зонах теплоснабжения

В ретроспективном периоде регулирование ценообразования осуществлялось по стандартной схеме государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения для каждой теплоснабжающей организации.

Распоряжением Правительства РФ от 19 июля 2022 г. N 1977-р муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

В соответствии со ст.23.3 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ ценовые зоны теплоснабжения – поселения, городские округа, в которых цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую ЕТО в системе теплоснабжения потребителям, ограничены предельным уровнем цен.

В связи с отнесением муниципального образования городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабжения, на территории города изменена система ценообразования и система отношений в сфере теплоснабжения:

ЕТО - является единым поставщиком тепловой энергии (мощности) в зоне своей деятельности, а также единым центром ответственности перед каждым потребителем. Взаимоотношения между ЕТО и другими теплоснабжающими, теплосетевыми организациями строятся в рамках свободных договорных отношений.

Устанавливается только предельный уровень цены на тепловую энергию для конечного потребителя согласно ПП РФ от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)».

Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 375-ТЭ, от 18 ноября 2022 года «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2023 год» установлен предельный уровень цены на

тепловую энергию (мощность) для конечного потребителя.

Значения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2023 год

№ п/п	Номер системы теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 12.09.2022 № 1163	Наименование источника тепловой энергии, расположенного в системе теплоснабжения, в соответствии со схемой теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 12.09.2022 № 1163	Размер предельного уровня цены (руб./Гкал) с 01.12.2022 по 31.12.2023	
			без учета НДС	с учетом НДС
1.	1	Барабинская ТЭЦ - Савкина грива ул., 1/1	2067,94	2481,53
2.	2	Котельная № 53 «Спиртзавод» - Омская ул., д.2	2721,85	3266,22
	3	Котельная № 54 «Школа-интернат» - Интернатская ул., д.2а	2721,85	3266,22
	4	Котельная № 55 «Ветлечебница» - Иванова ул., д.2а	2721,85	3266,22
	5	Котельная № 56 «Тополек» - Мичурина ул., д. 1	2721,85	3266,22
	6	Котельная № 57 «Школа № 5» - Каинская ул., д.78	2721,85	3266,22
	7	Котельная № 58 «Телецентр» - Александра Невского ул., д.64	2721,85	3266,22
	8	Котельная № 59 «Звездная» - Звездная ул.	2721,85	3266,22
3.	9	Котельная ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» - Агафонова ул., д.35	2276,37	2731,64

Значения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию, утверждены приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 261-ТЭ, от 28 октября 2022 года Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2022 год»

Значения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию представлены в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципального образования городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2022 год (приказ ДТ НСО от 28.10.2022 № 261-ТЭ)

Номера систем теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 12.09.2022 № 1163	Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность)	
	руб./Гкал (без НДС)	руб./Гкал (с НДС)
1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9	3402,01	4082,41

Значения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию, утверждены приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 294-ТЭ, от 15 ноября 2022 года «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2023 год».

Значения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию представлены в таблице 11.3.

Таблица 11.3 – Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2023 год (приказ ДТ НСО от 15.11.2022 № 294-ТЭ)

Номера систем теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 12.09.2022 № 1163	Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность)	
	с 01.12.2022 по 31.12.2023	
	руб./Гкал (без НДС)	руб./Гкал (с НДС)
1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9	3624,79	4349,75

Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 297-ТЭ/НПА, от 14 ноября 2023 года «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2024 год» установлен предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) для конечного потребителя.

Значения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) представлены в таблице 11.4.

Таблица 11.4 – Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2024 год

№ п/п	Номер системы теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 746	Наименование источника тепловой энергии, расположенного в системе теплоснабжения, в соответствии со схемой теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 746	Размер предельного уровня цены (руб./Гкал)			
			с 01.01.2024 по 30.06.2024		с 01.07.2024 по 31.12.2024	
			без учета НДС	с учетом НДС	без учета НДС	с учетом НДС
1.	1	Барабинская ТЭЦ - Савкина грива ул., 1/1	2067,94	2481,53	2370,61	2844,73
2.	2	Котельная № 53 «Спиртзавод» - Омская ул., д.2	2721,85	3266,22	2912,88	3495,46
	3	Котельная № 54 «Школа-интернат» - Интернатская ул., д.2а	2721,85	3266,22	2912,88	3495,46
	4	Котельная № 55 «Ветлечебница» - Иванова ул., д.2а	2721,85	3266,22	2912,88	3495,46
	5	Котельная № 56 «Тополек» - Мичурина ул., д. 1	2721,85	3266,22	2912,88	3495,46
	6	Котельная № 57 «Школа № 5» - Каинская ул., д.78	2721,85	3266,22	2912,88	3495,46
	7	Котельная № 58 «Телецентр» - Александра Невского ул., д.64	2721,85	3266,22	2912,88	3495,46
	8	Котельная № 59 «Звездная» - Звездная ул.	2721,85	3266,22	2912,88	3495,46
3.	9	Котельная ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» - Агафонова ул., д.35	2276,37	2731,64	2547,50	3057,00

Значения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию, утверждены приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 296-ТЭ, от 14 ноября 2023 года «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024 год»

Значения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию представлены в таблице 11.5.

Таблица 11.5 – Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2024 год (приказ ДТ НСО от 14.11.2023 № 296-ТЭ)

Номера систем теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 746	Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность)			
	с 01.01.2024 по 30.06.2024		с 01.07.2024 по 31.12.2024	
	руб./Гкал (без НДС)	руб./Гкал (с НДС)	руб./Гкал (без НДС)	руб./Гкал (с НДС)
1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9	3624,79	4349,75	3624,79	4349,75

Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 280-ТЭ/НПА, от 12 ноября 2024 года «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2025 год» установлен предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) для конечного потребителя.

Значения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) представлены в таблице 11.6.

Таблица 11.6 – Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2025 год

№ п/п	Номер системы теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от от 28.06.2024 № 25	Наименование источника тепловой энергии, расположенного в системе теплоснабжения, в соответствии со схемой теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от от 28.06.2024 № 25	Размер предельного уровня цены (руб./Гкал)			
			с 01.01.2025 по 30.06.2025		с 01.07.2025 по 31.12.2025	
			без учета НДС	с учетом НДС	без учета НДС	с учетом НДС
1.	1	Барабинская ТЭЦ - Савкина грива ул., 1/1	2370,61	2844,73	3595,43	4314,52
2.	2	Котельная № 53 «Спиртзавод» - Омская ул., д.2	2912,88	3495,46	4124,87	4949,84
	3	Котельная № 54 «Школа-интернат» - Интернатская ул., д.2а	2912,88	3495,46	4124,87	4949,84
	4	Котельная № 55 «Ветлечебница» - Иванова ул., д.2а	2912,88	3495,46	4124,87	4949,84
	5	Котельная № 56 «Тополек» - Мичурина ул., д. 1	2912,88	3495,46	4124,87	4949,84
	6	Котельная № 57 «Школа № 5» - Каинская ул., д.78	2912,88	3495,46	4124,87	4949,84
	7	Котельная № 58 «Телецентр» - Александра Невского ул., д.64	2912,88	3495,46	4124,87	4949,84
	8	Котельная № 59 «Звездная» - Звездная ул.	2912,88	3495,46	4124,87	4949,84
3.	9	Котельная ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» - Агафонова ул., д.35	2547,50	3057,00	3772,39	4526,87

Значения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию, утверждены приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 279-ТЭ, от 12 ноября 2024 года «Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2025 год»

Значения индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию представлены в таблице 11.7.

Таблица 11.7 – Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области на 2025 год

Номера систем теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 28.06.2024 № 25	Индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность)			
	с 01.01.2025 по 30.06.2025		с 01.07.2025 по 31.12.2025	
	руб./Гкал (без НДС)	руб./Гкал (с НДС)	руб./Гкал (без НДС)	руб./Гкал (с НДС)
1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9	3624,79	4349,75	4769,74	5723,69

Постановлением Губернатора Новосибирской области от 17.11.2022 г., № 221 «Об утверждении графика поэтапного равномерного доведения предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, до уровней, определяемых в соответствии с Правилами определения в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая правила индексации предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)», на 2022-2027 годы», утвержден график поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до уровня, определяемого в соответствии с ПП РФ от 15.12.2017 г., № 1562. Данный график представлен в таблице 11.8.

Таблица 11.8 – График поэтапного равномерного доведения предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения - муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, до уровней, определяемых в соответствии с ПП РФ от 15.12.2017 г., № 1562

№ п/п	Номер системы п/п теплоснабжения в соответствии со Схемой теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 12.09.2022 № 1163	Наименование источника тепловой энергии, расположенного в системе теплоснабжения, в соответствии со Схемой теплоснабжения города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 12.09.2022 № 1163	Доля, применяемая к индикативному предельному уровню цены на тепловую энергию (мощность), %					
			второе полу- годие 2022 года - первое полу- годие 2023 года	второе полу- годие 2023 года - первое полу- годие 2024 года	второе полу- годие 2024 года - первое полу- годие 2025 года	второе полу- годие 2025 года - первое полу- годие 2026 года	второе полу- годие 2026 года - первое полу- годие 2027 года	второе полу- годие 2027 года - первое полу- годие 2028 года
1	1	Барабинская ТЭЦ - Савкина грива ул., 1/1	46,27	57,05	65,40	75,38	86,80	100,00
2	2	Котельная № 53 «Спиртзавод» - Омская ул., д. 2	65,24	75,09	80,36	86,48	92,97	100,00
	3	Котельная № 54 «Школа-интернат» - Интернатская ул., д. 2а						
	4	Котельная № 55 «Ветлечебница» - Иванова ул., д. 2а						
	5	Котельная № 56 «Тополек» - Мичурина ул., д. 1						
	6	Котельная № 57 «Школа № 5» - Каинская ул., д. 78						
	7	Котельная № 58 «Телецентр» - Александра Невского ул., д. 64						
	8	Котельная № 59 «Звездная» - Звездная ул.						
3	9	Котельная ФКУ «СИЗО-2 ГУФСИН по НСО» - Агафонова ул., д. 35	52,17	62,80	70,28	79,09	88,91	100,00

В таблице 11.9 представлены Цены на тепловую энергию для потребителей АО «СГК-Новосибирск» в соответствии с п. 2.1.9.1. Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения от 16.09.2022, подписанного между АО «СИБЭКО» и Администрацией города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, в ценовой зоне теплоснабжения на 2023 год.

В таблице 11.10 представлены Цены на тепловую энергию для потребителей АО «СГК-Новосибирск» в соответствии с п. 2.1.9.1. Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения от 16.09.2022, подписанного между АО «СИБЭКО» и Администрацией города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, в ценовой зоне теплоснабжения на 2024 год

Таблица 11.9 – Цены на тепловую энергию для потребителей АО «СГК-Новосибирск» в соответствии с п. 2.1.9.1. Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения от 16.09.2022, подписанного между АО «СИБЭКО» и Администрацией города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, в ценовой зоне теплоснабжения на 2023 год.

Наименование ЕТО	Код зоны деятельности	№ Системы теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 12.09.2022 № 1163	Наименования источников в системе теплоснабжения	Цены на тепловую энергию для потребителей, руб./Гкал	
				руб./Гкал (без НДС)	руб./Гкал (с НДС)
				с 01.12.2022 по 31.12.2023	
1	2	3	4	5	6
АО «СИБЭКО»	1	1	Барабинская ТЭЦ - Савкина грива ул., 1/1	1510,34	1812,41

Таблица 11.10 – Цены на тепловую энергию для потребителей АО «СГК-Новосибирск» в соответствии с п. 2.1.9.1. Соглашения об исполнении схемы теплоснабжения от 16.09.2022, подписанного между АО «СИБЭКО» и Администрацией города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области, в ценовой зоне теплоснабжения на 2024 год.

Наименование ЕТО	Код зоны деятельности	№ Системы теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения г. Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области на период до 2040 года, утвержденной постановлением администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 30.06.2023 № 746	Наименования источников в системе теплоснабжения	Цены на тепловую энергию для потребителей, руб./Гкал			
				руб./Гкал (без НДС)	руб./Гкал (с НДС)	руб./Гкал (без НДС)	руб./Гкал (с НДС)
				с 01.01.2024 по 30.06.2024		с 01.07.2024 по 31.12.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
АО «СИБЭКО»	1	1	Барабинская ТЭЦ - Савкина грива ул., 1/1	1510,34	1812,41	1711,52	2053,82

Тарифы на тепловую энергию, на горячую воду в открытой и закрытой системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), установленные приказами ДТ НСО от

16.12.2021 № 510-ТЭ, 514-ТЭ и 517-В, отменены с 01.12.2022 г. и действуют во 2 полугодии только с 01.07.2022 г. по 30.11.2022 г.

В таблице 11.11 представлены данные по тарифам на ГВС в открытых системах теплоснабжения в соответствии с приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 г. № 557-ТЭ: «Тарифы на горячую воду, поставляемую Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городской округ — город Новосибирск Новосибирской области, на 2023 год в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию».

В таблице 11.12 представлены Тарифы на горячую воду, поставляемую Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2024 год в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию (Приложение 2 к приказу департамента по тарифам Новосибирской области от 20.12.2023 № 766-ТЭ/НПА)

Таблица 11.11- Приложение №2 к приказу департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 г. № 557-ТЭ: «Тарифы на горячую воду, поставляемую Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городской округ — город Новосибирск Новосибирской области, на 2023 год в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию»

№ п/п	Наименование единой теплоснабжающей организации	Формула двухкомпонентного тарифа	
		Компонент на теплоноситель<*>, руб./куб. м	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (без учета НДС)			
1.	Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340)	24,59	Числовое значение определяется единой теплоснабжающей организацией равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (без учета НДС), утвержденного для соответствующей системы теплоснабжения приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 № 375-ТЭ «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2023 год».
Тарифы на горячую воду, поставляемую населению с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (с учетом НДС)<*>			
2.	Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340)	29,51	Числовое значение определяется единой теплоснабжающей организацией равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (с учетом НДС), утвержденного для соответствующей системы теплоснабжения приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 № 375-ТЭ «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев

<*> Тарифы на теплоноситель, принятые в расчет числового значения компонента на теплоноситель, установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 18.11.2022 342 549-ТЭ «О корректировке на 2023 год тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в ценовых зонах теплоснабжения муниципальное образование городской округ - город Новосибирск Новосибирской области и муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, установленных на долгосрочный период регулирования».

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Таблица 11.12- Тарифы на горячую воду, поставляемую Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2024 год в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию

№ п/п	Наименование единой теплоснабжающей организации	Формула двухкомпонентного тарифа		
		Компонент на теплоноситель<*>, руб./куб. м		Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
		с 01.01.2024 по 30.06.2024	с 01.07.2024 по 31.12.2024	
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (без учета НДС)				
1.	Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340)	24,59	27,71	Числовое значение определяется единой теплоснабжающей организацией равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (без учета НДС), утвержденного для соответствующей системы теплоснабжения приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 14.11.2023 № 297-ТЭ/НПА «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения муниципального образования городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2024 год»
Тарифы на горячую воду, поставляемую населению с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (с учетом НДС)<*>				
2.	Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340)	29,51	33,25	Числовое значение определяется единой теплоснабжающей организацией равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (с учетом НДС), утвержденного для соответствующей системы теплоснабжения приказом департамента
				по тарифам Новосибирской области от 14.11.2023 № 297-ТЭ/НПА «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения муниципального образования городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2024 год»

<*> Тарифы на теплоноситель, принятые в расчет числового значения компонента на теплоноситель, установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.12.2023 № 762-ТЭ/НПА «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый Акционерным обществом «Сибирская энергетическая компания» потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в ценовых зонах теплоснабжения муниципальное образование городской округ - город Новосибирск Новосибирской области и муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 годов».

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

В таблице 11.13 представлены тарифы на горячую воду, поставляемую Акционерным обществом «СГК-Новосибирск» потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в ценовой зоне теплоснабжения муниципального образования городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2025 год в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию (Приложение 2 к приказу департамента по тарифам Новосибирской области от 20.12.2024 № 664-ТЭ/НПА).

Таблица 11.13- Тарифы на горячую воду, поставляемую Акционерным обществом «СГК-Новосибирск» потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2025 год в виде формулы двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию (утверждено приказом ДТ НСО от 20.12.2024 № 664-ТЭ/НПА)

№ п/п	Наименование единой тепло- снабжающей организации	Формула двухкомпонентного тарифа			
		Компонент на теплоноси- тель<*>, руб./куб. м		Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	
		с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 31.12.2025	с 01.01.2025 по 30.06.2025	с 01.07.2025 по 31.12.2025
Тарифы на горячую воду, поставляемую потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (без учета НДС)					
1.	Акционерное общество «СГК-Новосибирск» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340)	27,71	31,00	Числовое значение определяется регулируемой организацией равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (без учета НДС), утвержденного для системы теплоснабжения № 1 в размере 2 370,61 <***>	Числовое значение определяется регулируемой организацией равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (без учета НДС), утвержденного для системы теплоснабжения № 1 в размере 3 595,43 <***>
Тарифы на горячую воду, поставляемую населению с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (с учетом НДС)<***>					
2.	Акционерное общество «СГК-Новосибирск» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340)	33,25	37,20	Числовое значение определяется регулируемой организацией равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (с учетом НДС), утвержденного для системы теплоснабжения № 1 в размере 2 844,73 <***>	Числовое значение определяется регулируемой организацией равным цене на тепловую энергию (мощность), определенной соглашением сторон договора теплоснабжения, но не выше предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) (с учетом НДС), утвержденного для системы теплоснабжения № 1 в размере 4 314,52 <***>
<*> Тарифы „а теплоноситель, принятые в расчет числового значения компонента на теплоноситель, установлены приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 20.12.2024 №656-Т Э/НПА «О корректировке на 2025 год тарифов на теплоноситель в виде воды, поставляемый Акционерным обществом «СГК-Новосибирск» потребителям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в ценовых зонах теплоснабжения муниципальное образование городской округ - город Новосибирск Новосибирской области и муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, установленных на долгосрочный период регулирования».					
<***> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).					
<****> Предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) утвержден приказом департамента по тарифам Новосибирской области от 12.11.2024 № 280-ТЭ/НПА «Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям в ценовой зоне теплоснабжения муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области, на 2025 год».					

11.2. Плата за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям АО «СГК-Новосибирск» на 2020-2024 г.г., установленная Департаментом по тарифам Новосибирской области, приведена в таблице 11.14 (без учета НДС).

Таблица 11.14 – Тарифы на подключение потребителей в городе Куйбышеве за 2020-2024 г.г., тыс. руб./Гкал/ч

Теплоснабжа- ющая органи- зация	Наименование расходов	2020	2021	2022	2023	2024	
АО «Сибирская энергетическая компания»	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей	132,815	108,252	106,881			№ 423-ТЭ от 19.12.2021 года
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч	3796,396	4133,146	3908,248			
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения						
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей	0,0	0,0	0,00			
	Налог на прибыль	683,219	508,877	862,507			

11.3. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей, подключенных к тепловым сетям АО «СГК-Новосибирск» на территории Новосибирской области за период с 2018 по 2022 годы представлена в таблице 11.15.

Таблица 11.15 – Плата за услуги по поддержанию резервной мощности при отсутствии потребления тепловой энергии для отдельных категорий (групп) социально значимых потребителей в зонах деятельности ЕТО (с НДС), тыс. руб/Гкал/ч/мес.

ЕТО	ТСО	Вид подключения	2018	2019	2020	2021	2022	№ 515-ТЭ от 16.12.2021 года
1	АО «Сибирская энергетическая компания»	К коллекторам источников тепловой энергии	50,81	42,36	46,57	47,83	41,69	
		К тепловым сетям	99,33	101,20	113,35	114,88	113,33	

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для других теплоснабжающих организаций не установлена.

11.4. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменений по видам тарифов для теплоснабжающих организаций города Куйбышева не произошло.

Распоряжением Правительства РФ от 19 июля 2022 г. N 1977-р муниципальное образование городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области отнесен к ценовой зоне теплоснабжения.

В связи с отнесением муниципального образования городское поселение город Куйбышев Куйбышевского муниципального района Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабжения, на территории города изменена система ценообразования и система отношений в сфере теплоснабжения, устанавливается только предельный уровень цены на тепловую энергию для конечного потребителя согласно ПП РФ от 15.12.2017 № 1562 «Об определении в ценовых зонах теплоснабжения предельного

уровня цены на тепловую энергию (мощность), включая индексацию предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), и технико-экономических параметров работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность)»

12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

На Барабинской ТЭЦ ограничения тепловой мощности отсутствуют, и станция имеют значительный резерв тепловой мощности.

Существующей тепловой мощности котельных ООО «Энергетик» достаточно для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, на котельной № 55 «Ветлечебница», с 2031 года прогнозируется незначительный дефицит установленной тепловой мощности (0,025 Гкал/ч или 29 кВт).

На трех котельных (№ 54 «Школа-интернат», № 55 «Ветлечебница» и № 58 «Телецентр») в случае аварийного вывода самого мощного котла оставшаяся располагаемая тепловая мощность оборудования не обеспечит минимально допустимое по СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» внешнее теплopotребление с учетом собственных нужд.

Ряд потребителей города Куйбышева имеют водразбор теплоносителя из тепловой сети на нужды ГВС, некоторые абоненты обеспечиваются горячим водоснабжением по однотрубным, без циркуляционных трубопроводов, тепловым сетям горячего водоснабжения. Функционирование систем горячего водоснабжения в сложившихся условиях приводит к снижению качества горячего водоснабжения и дополнительному сверхрасчетному расходу воды.

12.2. Описание существующих проблем организации надёжного и безопасного теплоснабжения

Значение средневзвешенной вероятности безотказной работы участков тепловой сети от источников тепловой энергии до конечных потребителей тепловой энергии (далее по тексту - ВБР) как показателя надежности тепловых сетей для Барабинской ТЭЦ составляет около 0,923, что выше нормативного значения ВБР (равного

0,9). Высокое значение показателя надежности обусловлено наличием многочисленных резервных связей на тепловых сетях ТЭЦ.

Средние значения ВБР в зонах действия котельных ООО «Энергетик» составляет около 0,99, что выше нормативного значения.

Таким образом, состояние тепловых сетей города Куйбышева на начало 2024 года с точки зрения обеспечения надежности их безотказной работы в целом удовлетворительное, так как средняя величина ВБР тепловых сетей для наиболее удаленных абонентов соответствует нормативному значению.

В тоже время, отслеживается необходимость проведения регулярных капитальных ремонтов трубопроводов, а также о разработке планов проведения реконструкции тепловых сетей в связи с истощением физического ресурса действующих теплопроводов.

12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Все источники тепловой энергии имеют запас тепловой мощности для присоединения прогнозируемых тепловых нагрузок, что дает возможность развития систем теплоснабжения.

Почти 90% трубопроводов тепловых сетей проработали более 30 лет (все сети более 25 лет) и фактически выработали свой ресурс работы, что приводит к значительным потерям тепловой энергии и теплоносителя при транспорте тепла, а также увеличение нагрузки на тепловые сети может вызвать рост аварийных ситуаций.

12.4. Описание существующих проблем надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблем надёжного и эффективного снабжения топливом теплоисточников систем централизованного теплоснабжения города Куйбышева не наблюдается.